

# SURFACE MOUNT - POE INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR 1x1, 1x2, 1x4, 2x2, 2x4 DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE EN SAILLIE POUR 1x1, 1x2, 1x4, 2x2, 2x4 - ALIMENTATION SUR INTERNET (POE)


**Warning:** Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.  
**Avertissement:** Chaque luminaire d'éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.  
**NOTE:** VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT DU LUMINAIRE EST COUPÉE.

## WIRING DIAGRAM - POWER OVER ETHERNET (POE) SCHÉMA DES FILS - ALIMENTATION SUR INTERNET (POE)

**NOTE: VIEW NOT TO SCALE**  
**NOTE: VUE NON À L'ÉCHELLE**

by / par **AXIS**

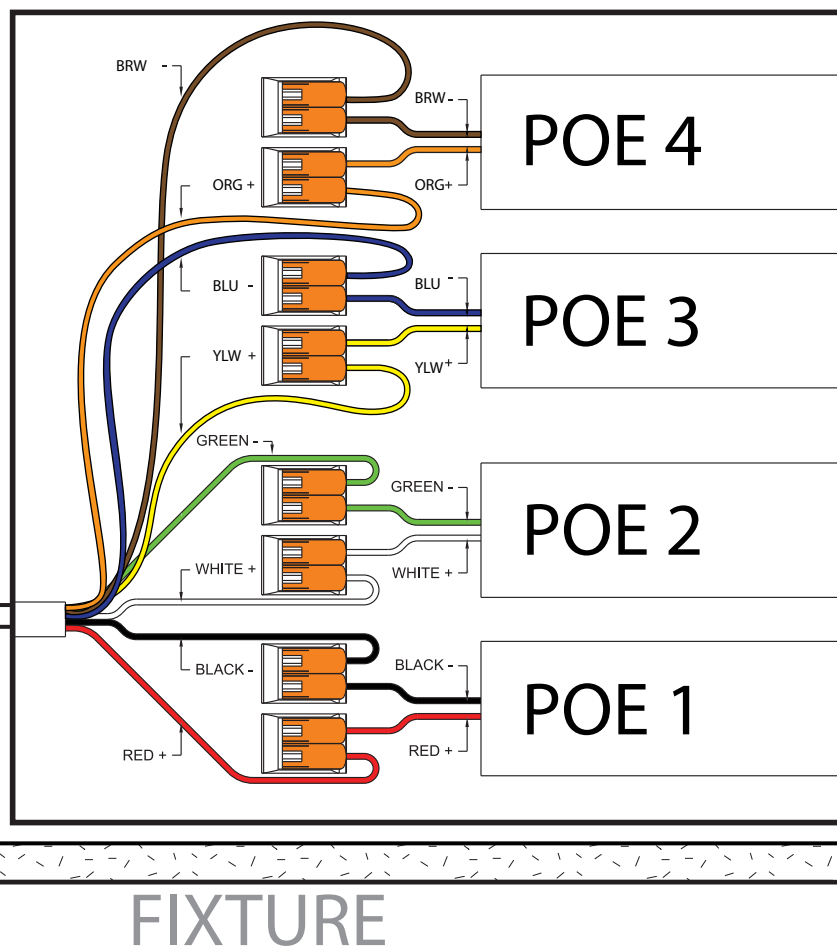

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: DAY.LED.SM.INST - POE  
RÉVISION 001 / REVISION 001

24 / 08 / 2022



**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

# SURFACE MOUNT - POE INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR 1x1, 1x2, 1x4, 2x2, 2x4

## DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE EN SAILLIE POUR 1x1, 1x2, 1x4, 2x2, 2x4

### - ALIMENTATION SUR INTERNET (POE)

**NOTE:** THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED INTO THE CEILING BEFORE PROCEEDING WITH THE INSTALLATION.

**NOTE:** DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVANT L'INSTALLATION DU PLACOPLÂTRE/PLAFOND. BIEN LIRE LES DIRECTIVES AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.


**Warning:** Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

**Avertissement:** Chaque luminaire d'éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.


REFER TO ANCHOR POSITIONING TEMPLATE ON PAGES 3-6. / REFERER À GABARIT DE PERÇAGE ET D'ALIMENTATION SUR LES PAGES 3-6.

1


KNOCK OUT HOLE  
TROU D'ALIMENTATION

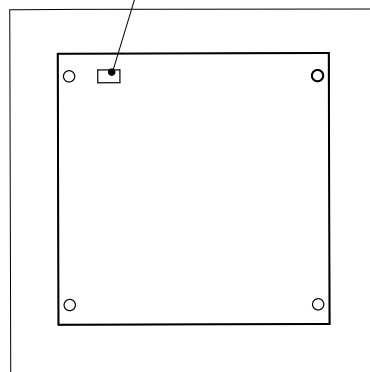


2

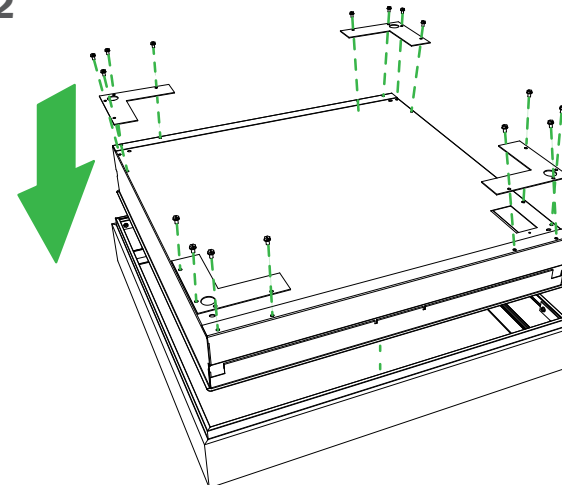


3

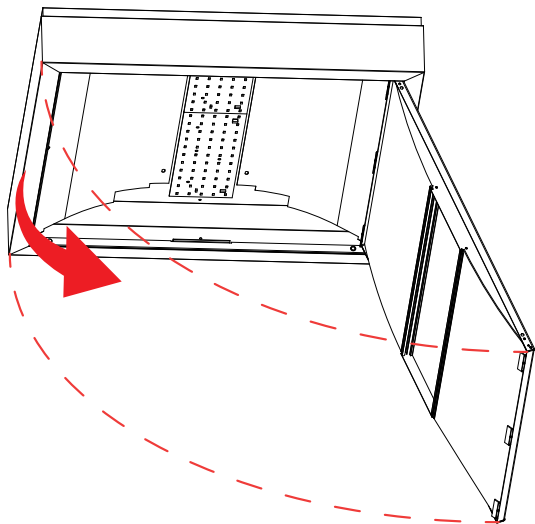

4

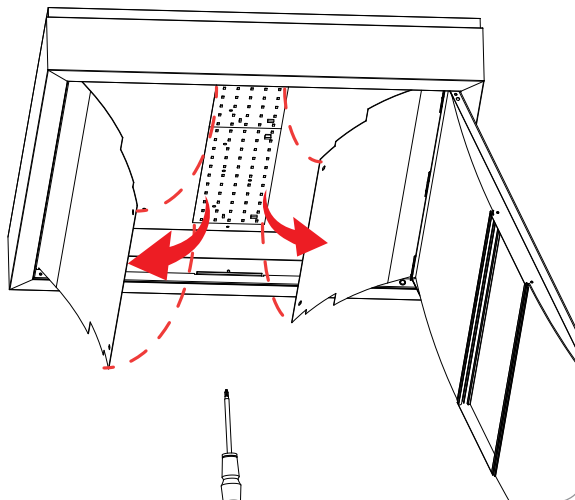

5

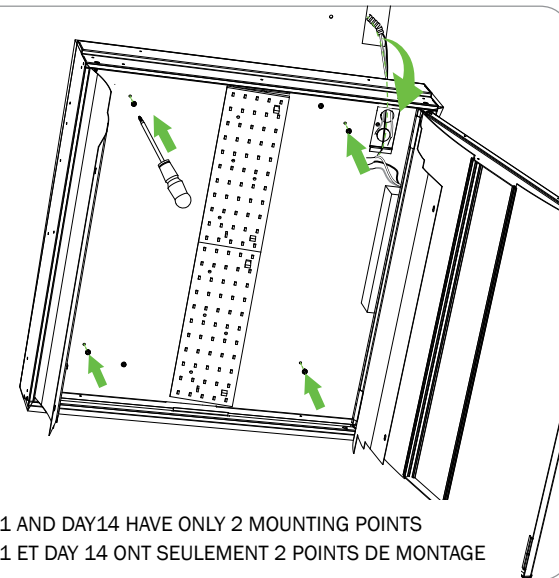

DAY11 AND DAY14 HAVE ONLY 2 MOUNTING POINTS  
DAY11 ET DAY 14 ONT SEULEMENT 2 POINTS DE MONTAGE

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: DAY.LED.SM.INST - POE  
RÉVISION 001 / REVISION 001

24 / 08 / 2022



**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

# SURFACE MOUNT - POE INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR 1x1, 1x2, 1x4, 2x2, 2x4

## DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE EN SAILLIE POUR 1x1, 1x2, 1x4, 2x2, 2x4

### - ALIMENTATION SUR INTERNET (POE)


6

#### WIRING DIAGRAM / SCHÉMA DES FILS


REFERENCE ON PAGE 1 / RÉFÉRENCE SUR PAGE 1

NOTE: VIEW NOT TO SCALE  
NOTE: VUE NON À L'ÉCHELLE


by / par **AXIS**

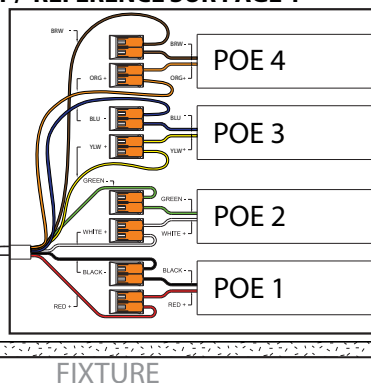

7

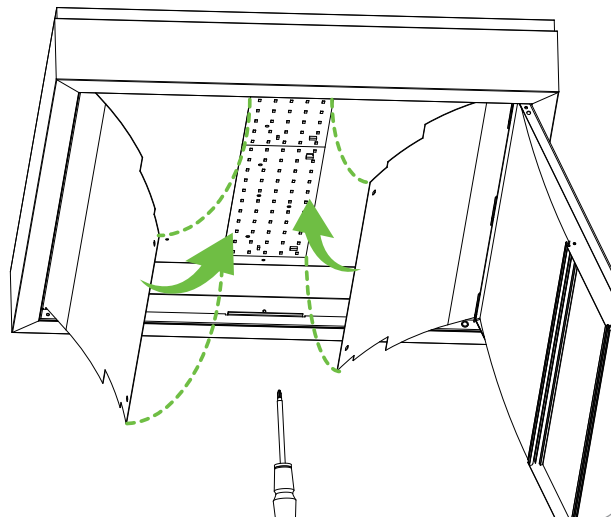

8

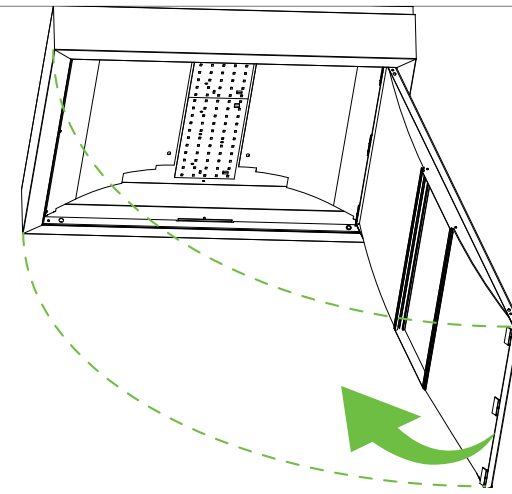

POWER TO THE FIXTURE CAN NOW BE SAFELY TURNED ON/  
L'ALIMENTATION AU FIXTURE PEUT MAINTENANT ÊTRE  
ALLUMÉE EN TOUTE SÉCURITÉ

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272


NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: DAY.LED.SM.INST - POE  
RÉVISION 001 / REVISION 001

24 / 08 / 2022



**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

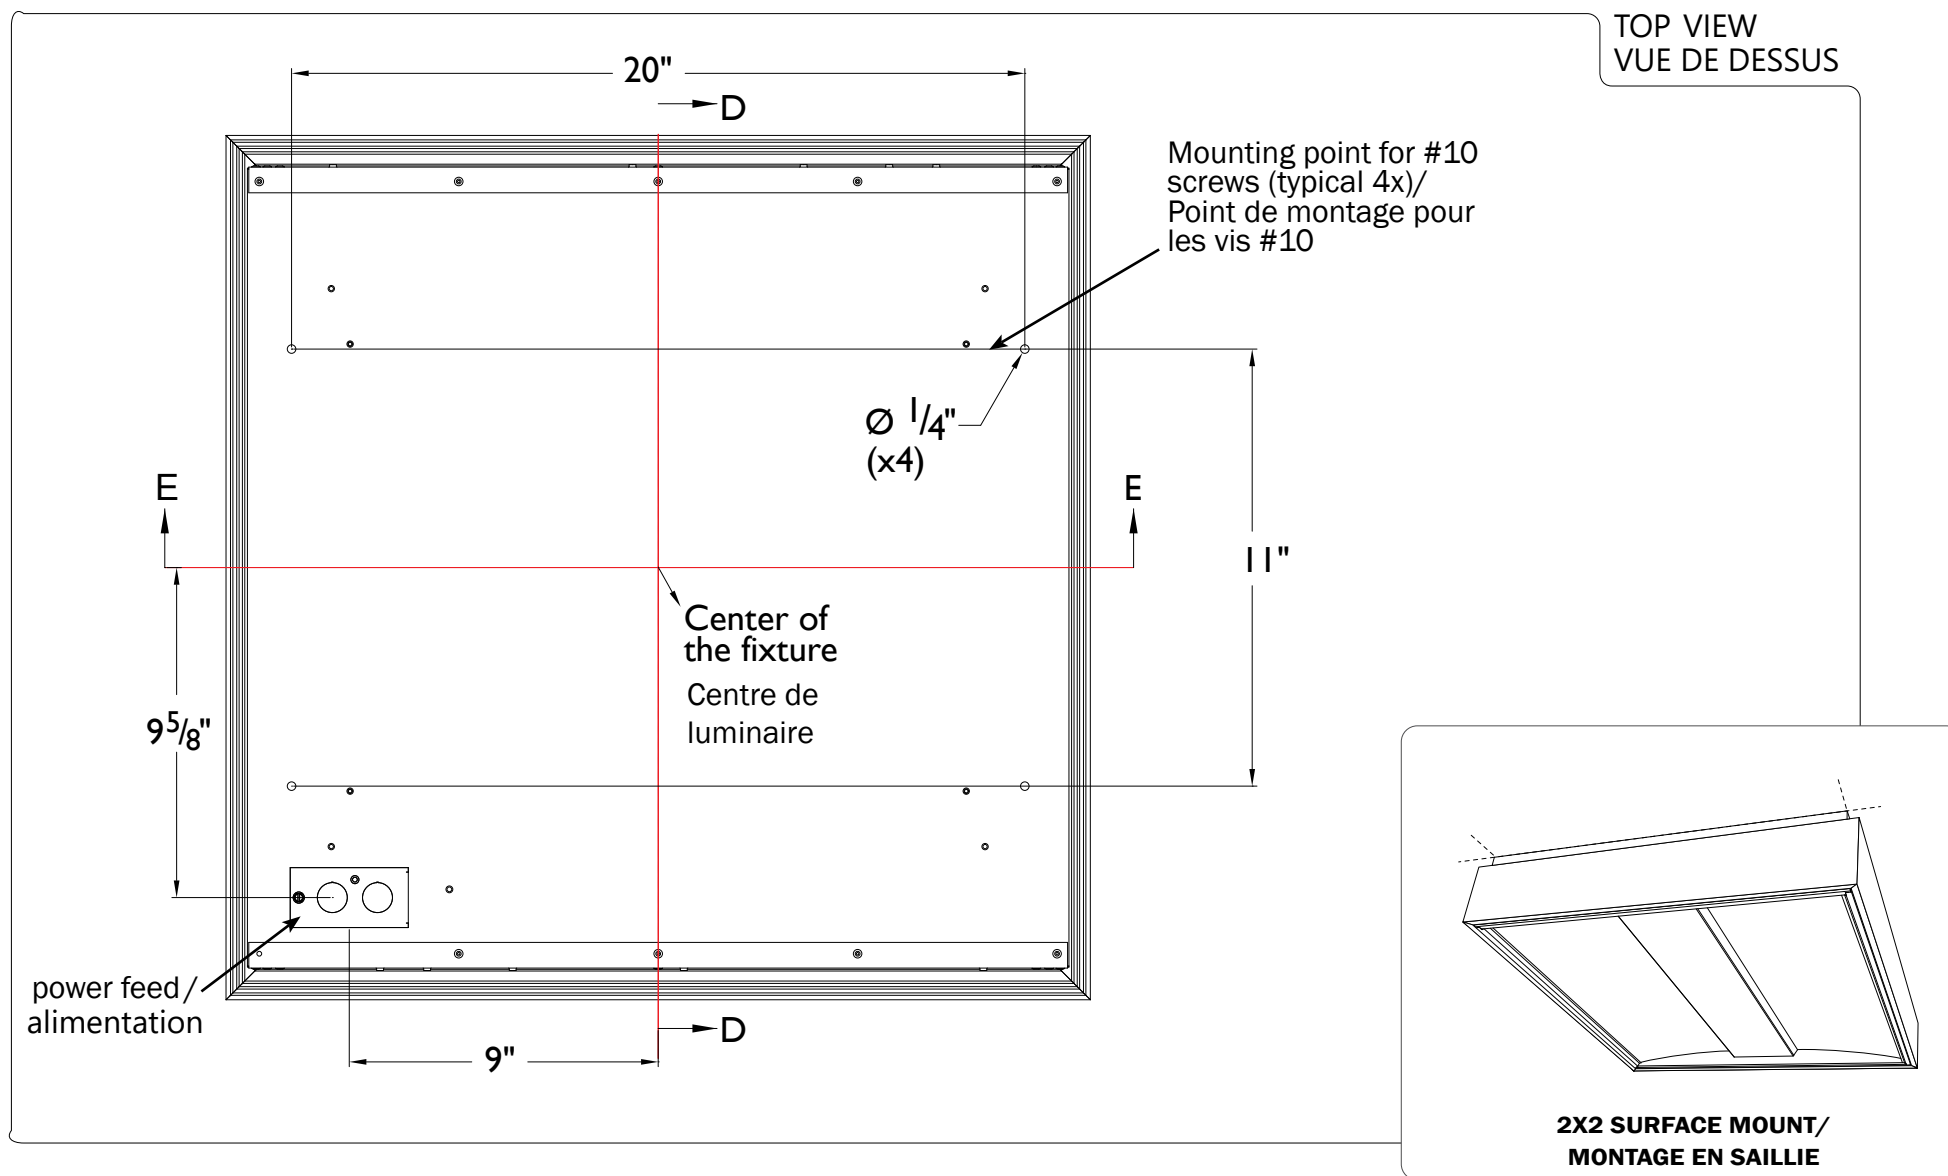

**i** Templates for DIA.LED.1x1, DIA.LED.1x4, DIA.LED.2x2, DIA.LED.2x4 are available for download at [www.axislighting.com](http://www.axislighting.com)

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: DAY.LED.SM.INST - POE  
 RÉVISION 001 / REVISION 001


24 / 08 / 2022



**AVERTISSEMENT** : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING** : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.


TOP VIEW  
VUE DE DESSUS

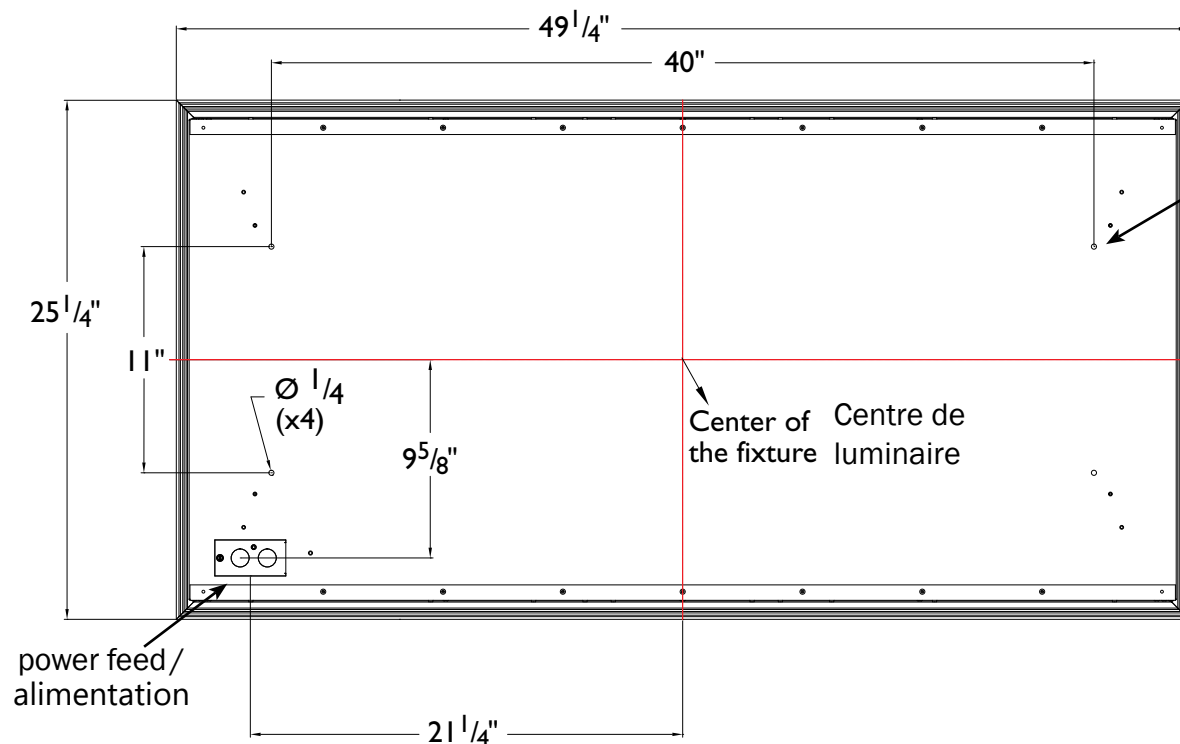

Mounting point for #10 screws (typical 4x)/  
Point de montage pour les vis #10

power feed/  
alimentation

Center of the fixture / Centre de la luminaire

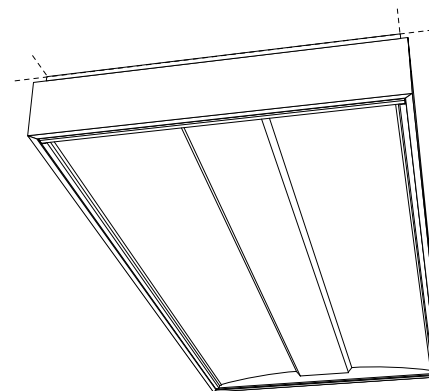

**2X4 SURFACE MOUNT/  
MONTAGE EN SAILLIE**

**i** Templates for DIA.LED.1x1, DIA.LED.1x4, DIA.LED.2x2, DIA.LED.2x4 are available for download at [www.axislighting.com](http://www.axislighting.com)

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: DAY.LED.SM.INST - POE  
 RÉVISION 001 / REVISION 001


24 / 08 / 2022




**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

TOP VIEW  
VUE DE DESSUS

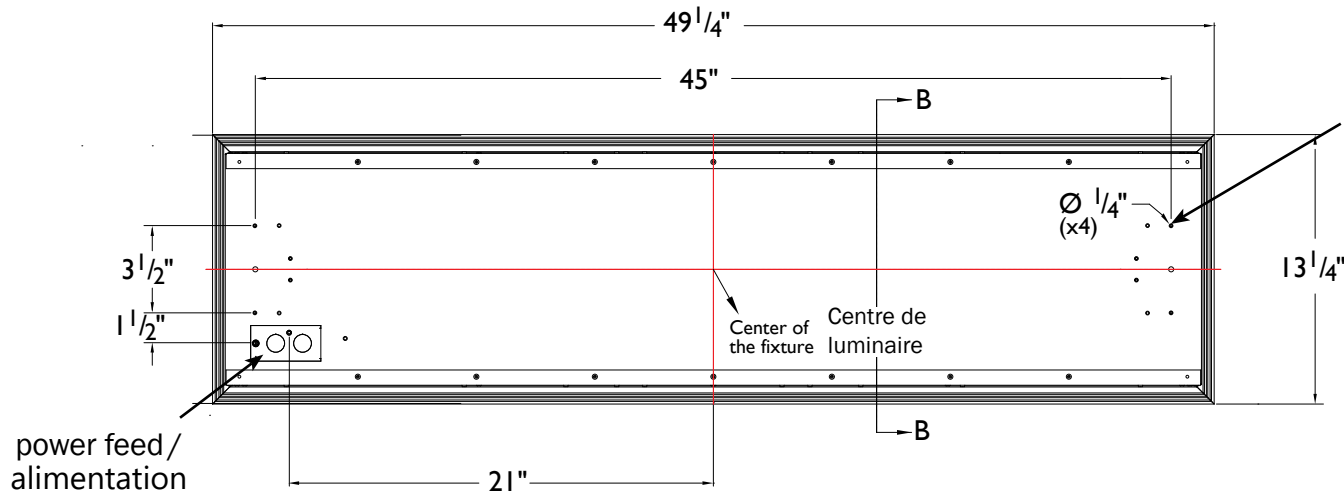

Mounting point for #10 screws (typical 4x)/  
Point de montage pour les vis #10

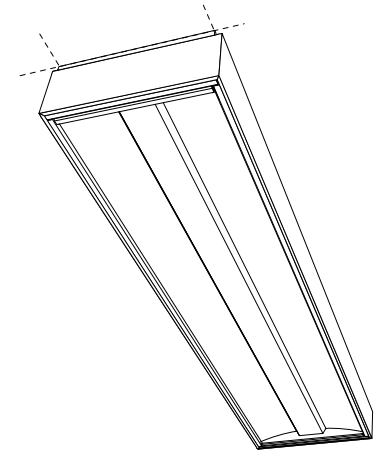

**1X4 SURFACE MOUNT/  
MONTAGE EN SAILLIE**

**i** Templates for DIA.LED.1x1, DIA.LED.1x4, DIA.LED.2x2, DIA.LED.2x4 are available for download at [www.axislighting.com](http://www.axislighting.com)

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272


NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: DAY.LED.SM.INST - POE  
 RÉVISION 001 / REVISION 001

24 / 08 / 2022



**AVERTISSEMENT** : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING** : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

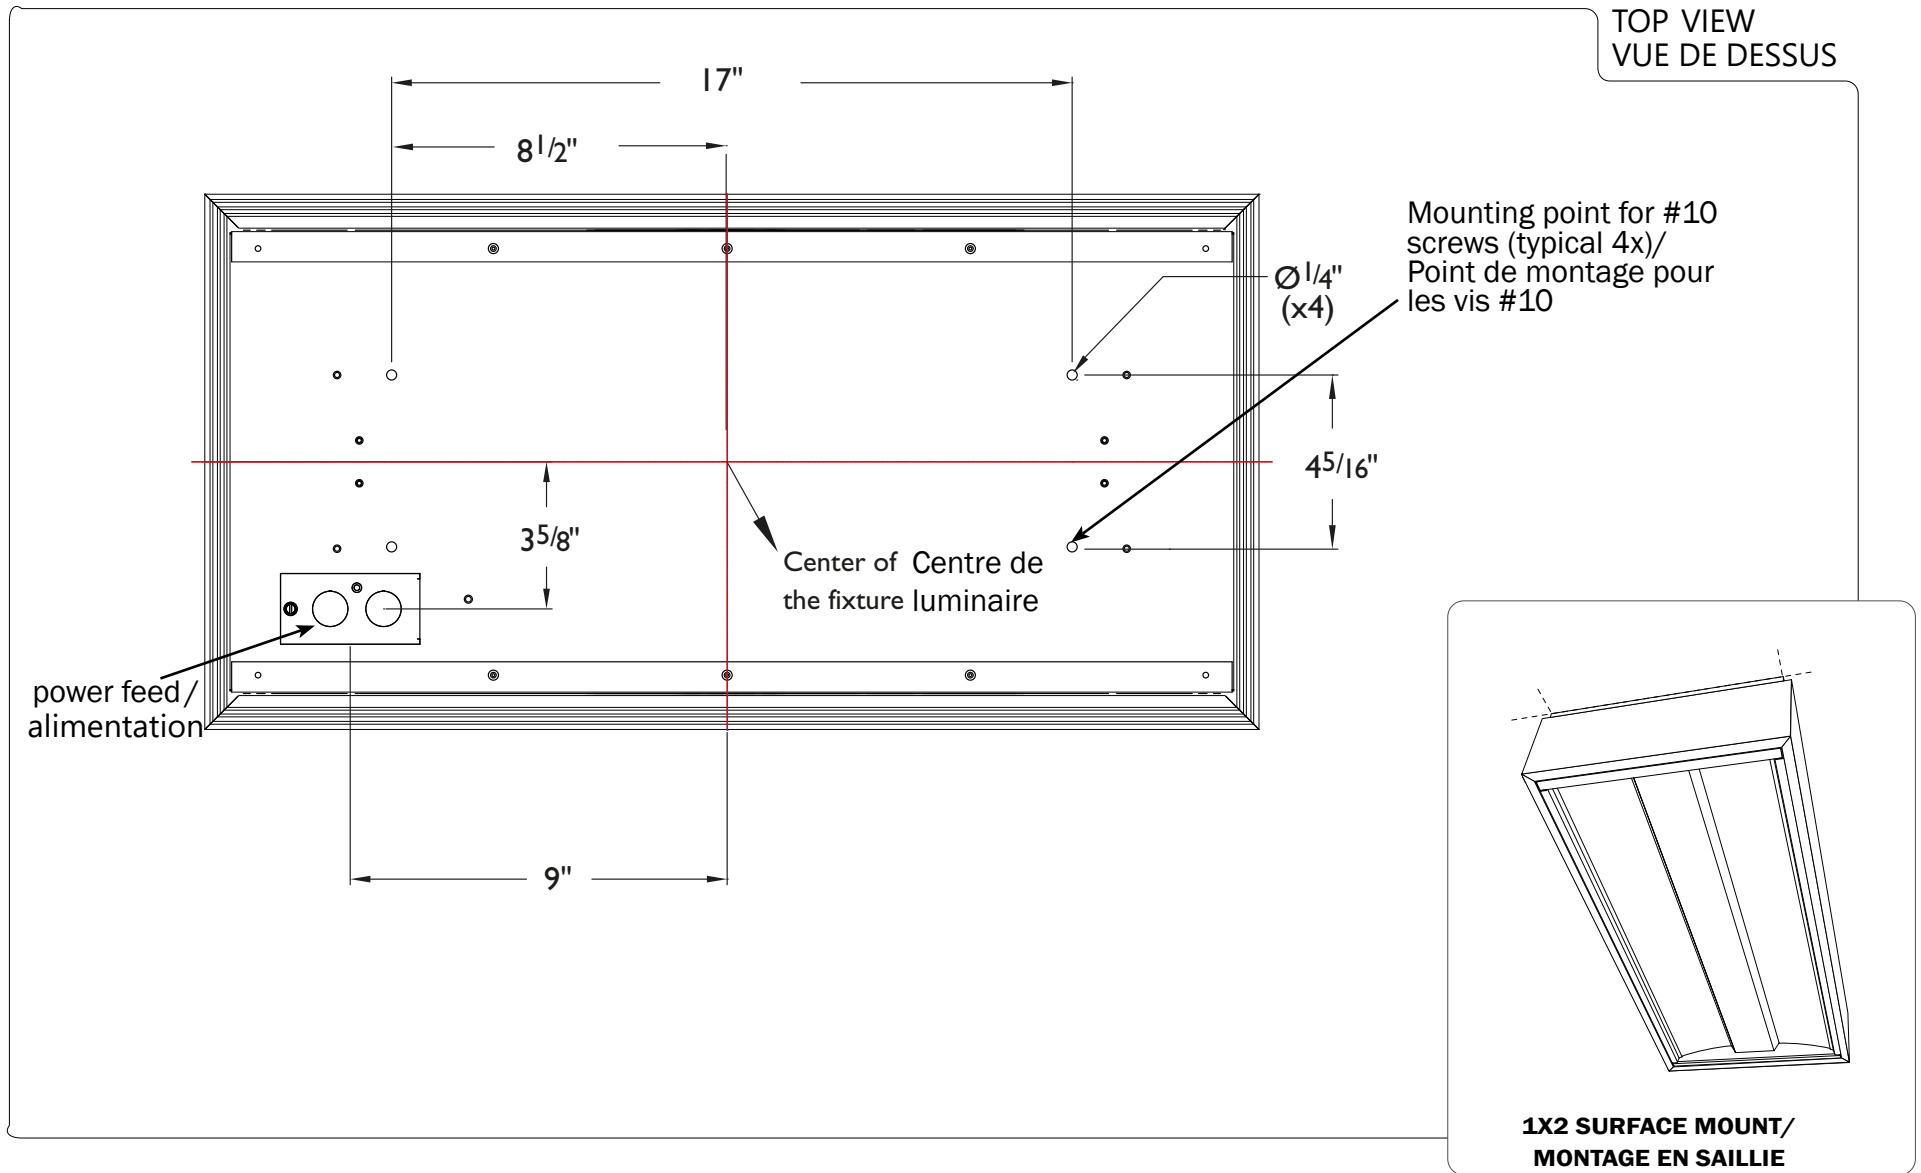

**i** Templates for DIA.LED.1x1, DIA.LED.1x4, DIA.LED.2x2, DIA.LED.2x4 are available for download at [www.axislighting.com](http://www.axislighting.com)

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272


NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: DAY.LED.SM.INST - POE  
 RÉVISION 001 / REVISION 001

24 / 08 / 2022



**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

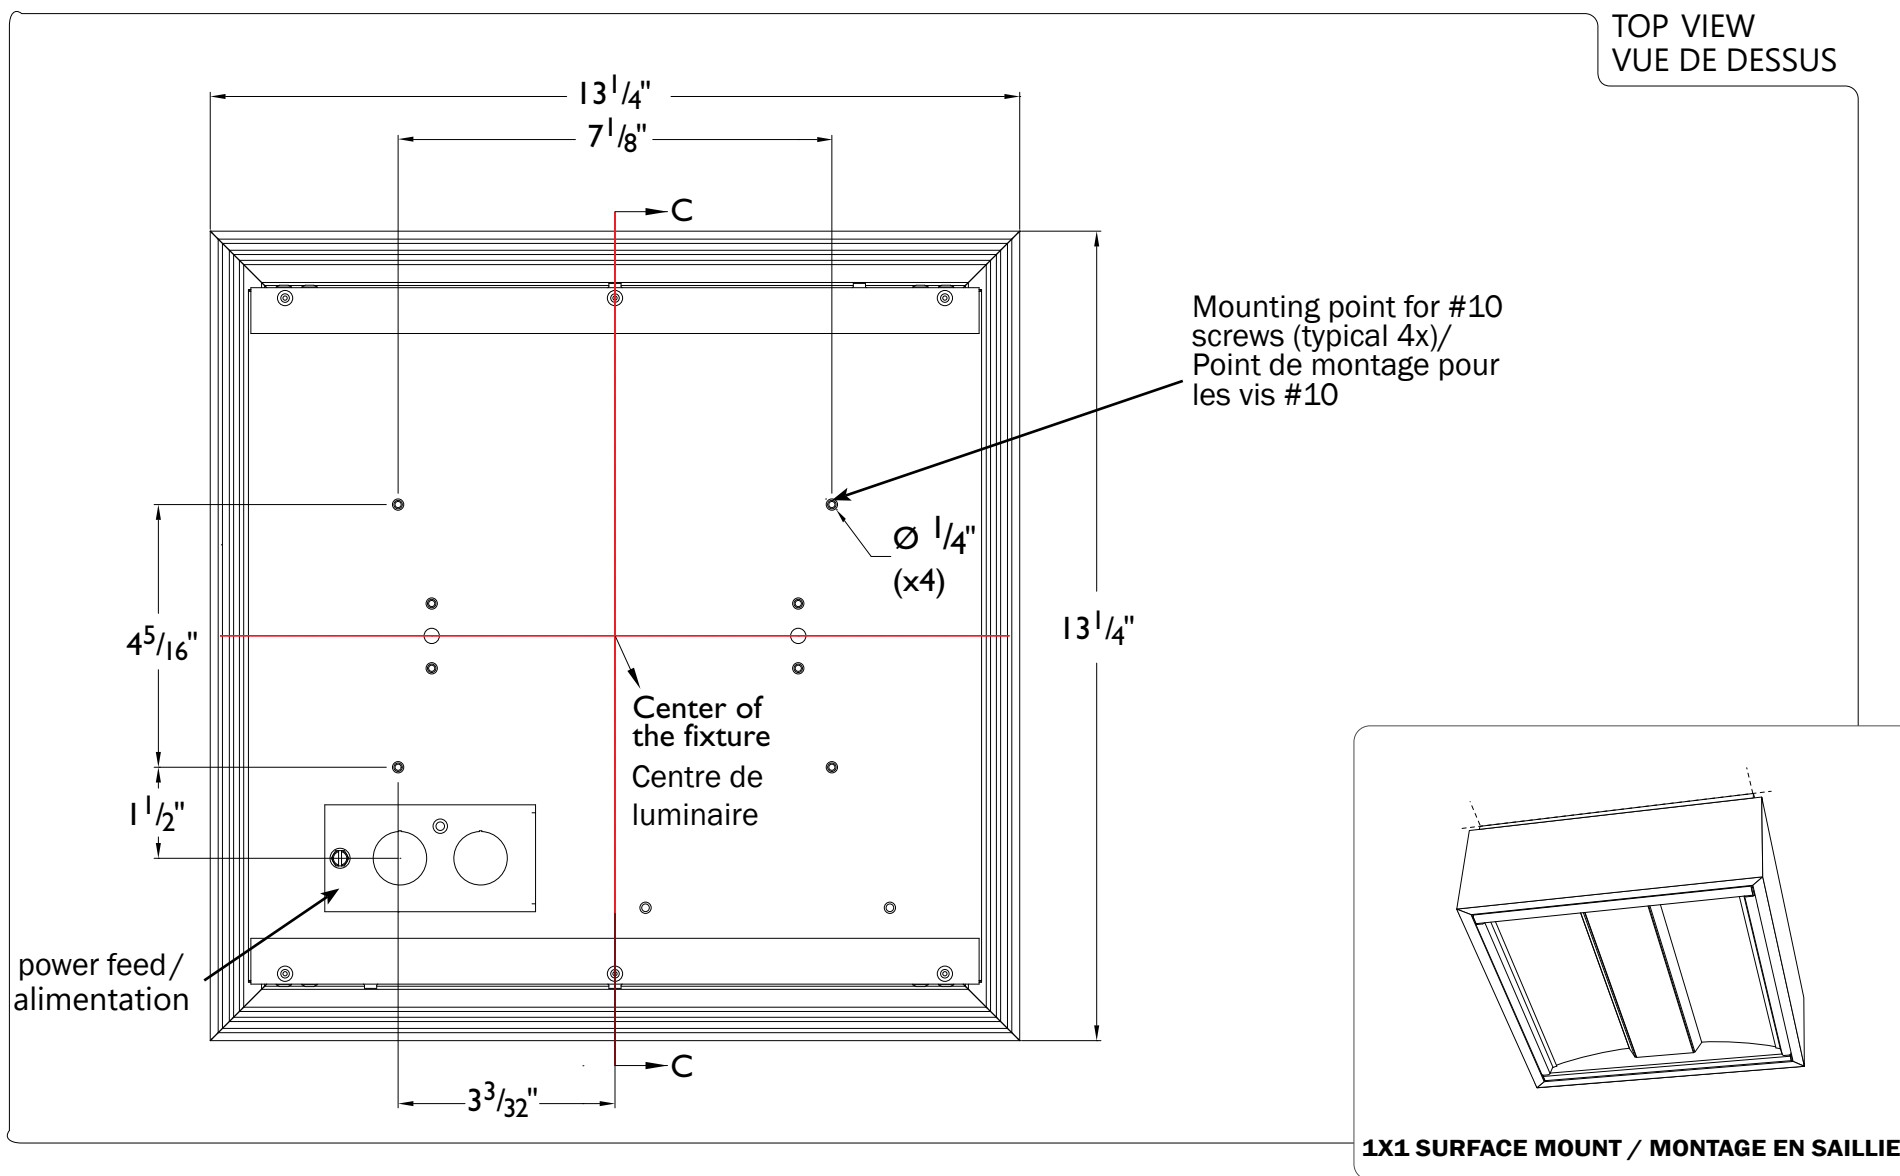

**i** Templates for DIA.LED.1x1, DIA.LED.1x4, DIA.LED.2x2, DIA.LED.2x4 are available for download at [www.axislighting.com](http://www.axislighting.com)

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: DAY.LED.SM.INST - POE  
 RÉVISION 001 / REVISION 001

24 / 08 / 2022



**AVERTISSEMENT** : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING** : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.