

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.


NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT DU LUMINAIRE EST COUPÉE.

WIRING DIAGRAM - POWER OVER ETHERNET (POE) SCHÉMA DES FILS - ALIMENTATION SUR INTERNET (POE)

NOTE: VIEW NOT TO SCALE
NOTE: VUE NON À L'ÉCHELLE

by / par **AXIS**



FIXTURE

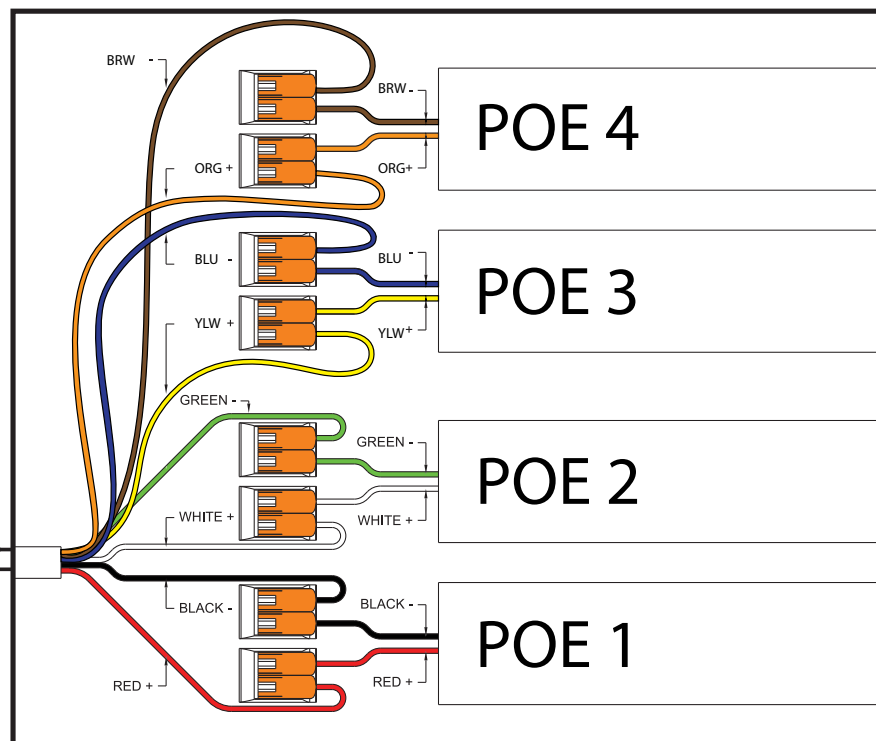

Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

Avertissement: Chaque luminaire d'éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

SECTION VIEW / VUE TRANSVERSALE

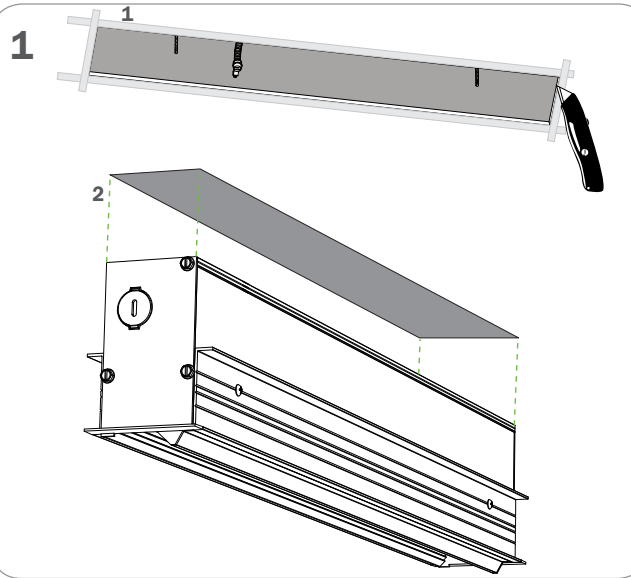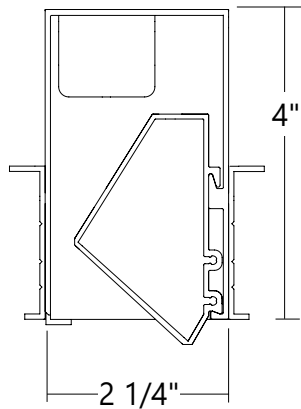


2

WIRING DIAGRAM / SCHÉMA DES FILS REFERENCE ON PAGE 1 / RÉFÉRENCE SUR PAGE


NOTE: VIEW NOT TO SCALE
NOTE: VUE NON À L'ÉCHELLE

by / par **AXIS**

FIXTURE

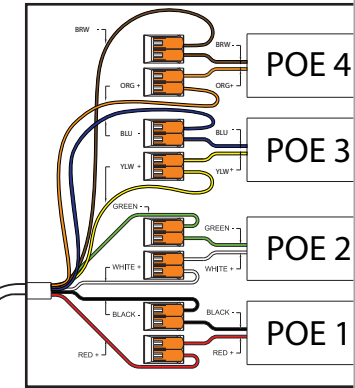


3

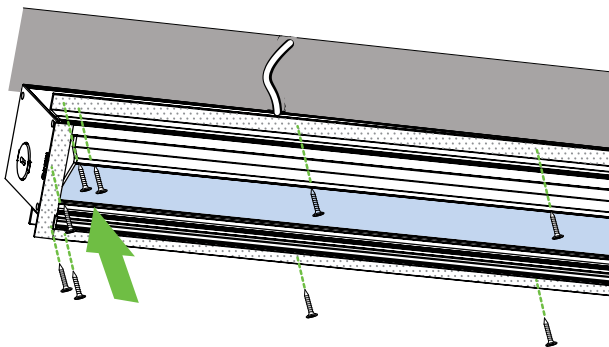


FASTEN FIXTURE BY DRILLING SCREWS THROUGH FLANGE INTO ANCHORS OR BLOCKING

RATTACHER LE LUMINAIRE EN INSÉRANT LES VIS DANS LA BORDURE DANS LES ANCRAGES OU BLOCAGE

4

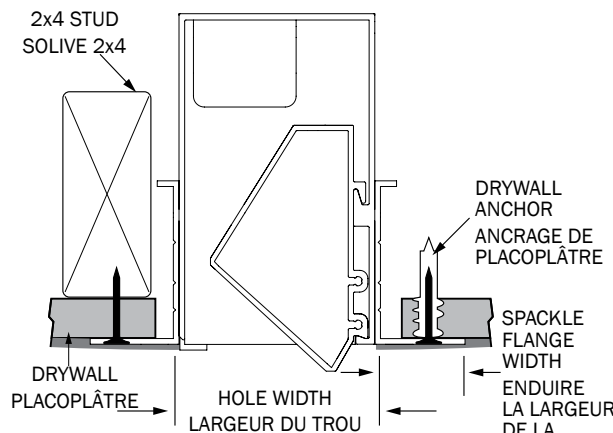


5

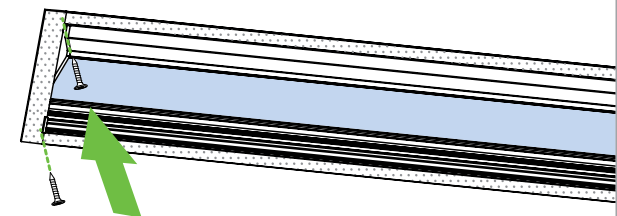

IF THE FIXTURE APPEARS TOO BOWED OR LOOSE, REMOVE SCREWS ON ONE SIDE, ADJUST THE FIXTURE AND REINSTALL SCREWS
SI LE LUMINAIRE SEMBLE FLÉCHIR OU SE DESSERRER, RETIRER LES VIS SUR UN CÔTÉ, AJUSTER LE LUMINAIRE ET RÉINSÉRER LES VIS




6

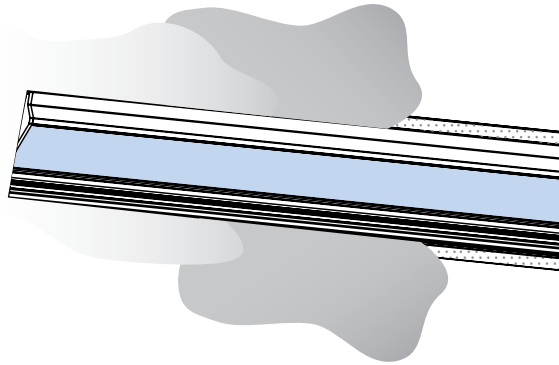

UNLESS ROW INSTALLATION IS NEEDED, PLASTER AND SAND
OVER SPACKLE FLANGE
SAUF SI UNE INSTALLATION EN ENFILEDE EST REQUISE,
ENDUIRE DE PLÂTRE ET SABLER L'ENDUIT SUR LA BORDURE

7

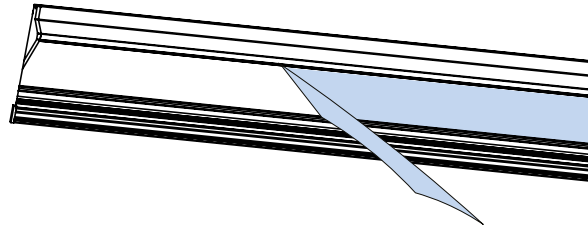


REMOVE BLUE TAPE BEFORE LAST PLASTER LAYER IS FULLY DRY
RETIRER LA PELLICULE BLEUE AVANT QUE LA DERNIÈRE COUCHE
DE PLÂTRE NE SOIT COMPLÈTEMENT SÈCHE

8



9A


1 MAL REMOVAL /
ENLÈVEMENT DU MAL

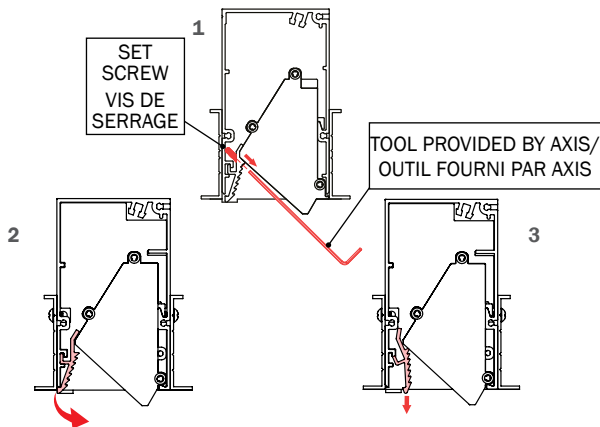

CONTINUOUS ROW: REMOVE OPTICS OF THE
NEXT FIXTURE IN THE ROW PRIOR INSTALLATION
ENFILEDE CONTINUE: RETIRER L'OPTIQUE DU PROCHAIN
LUMINAIRE DE L'ENFILEDE AVANT L'INSTALLATION


9B

LOUVER REMOVAL /
ENLÈVEMENT DU LOUVER

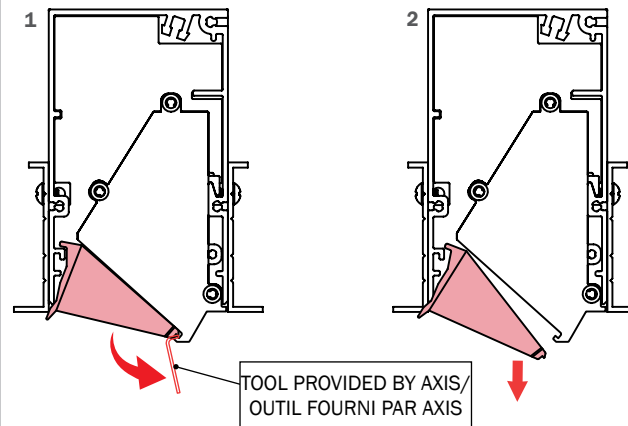

10

CARTRIDGE REMOVAL /
ENLÈVEMENT DE LA CARTOUCHE

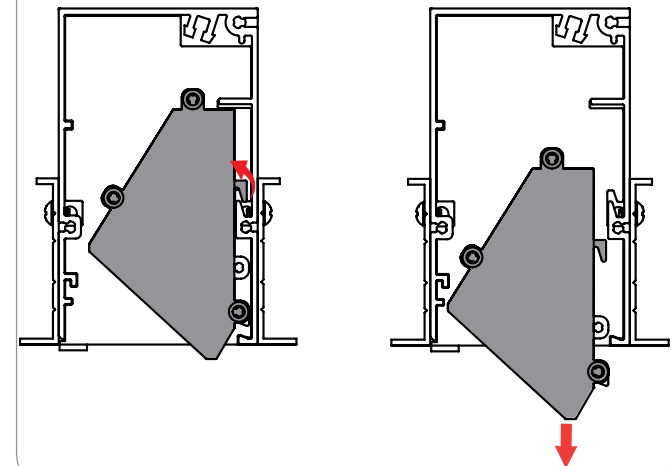

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons
le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE: LED_DS_WWR_POE.INST

REVISION 001 / RÉVISION 001


28 / 03 / 2023



WARNING: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH
NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVERTISSEMENT: LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET
EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.


11

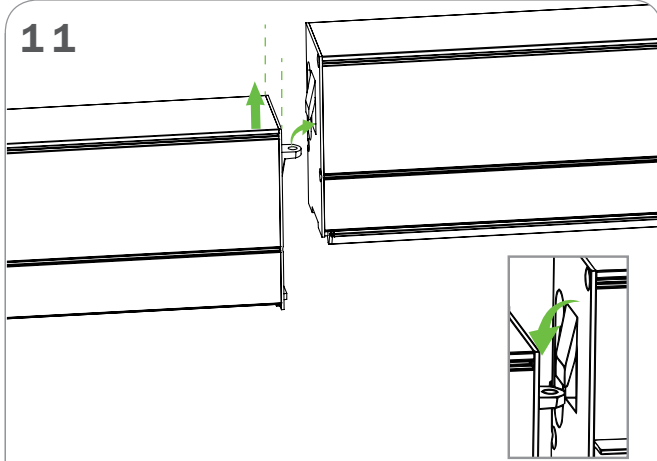


CONTINUOUS ROW: FOLLOW STEPS 1 TO 5 FOR THE FIRST FIXTURE IN THE ROW

ENFILEADE CONTINUE: RÉPÉTER LES ÉTAPES 1 À 5 SUR LE PREMIER LUMINAIRE DE L'ENFILEADE


12

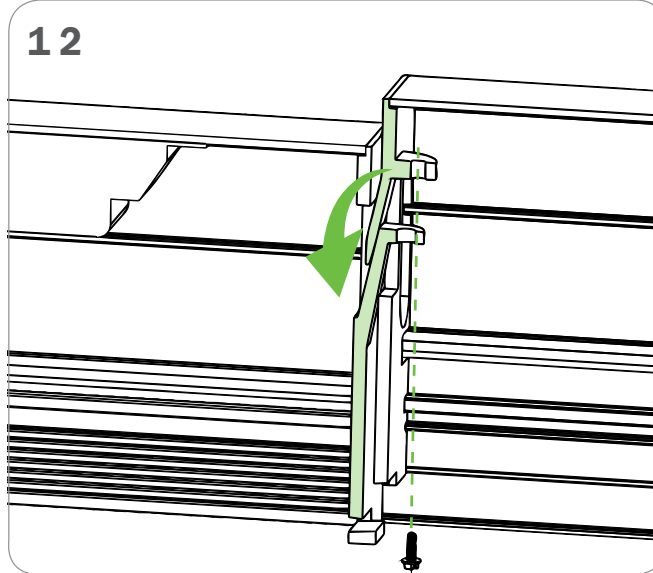

13

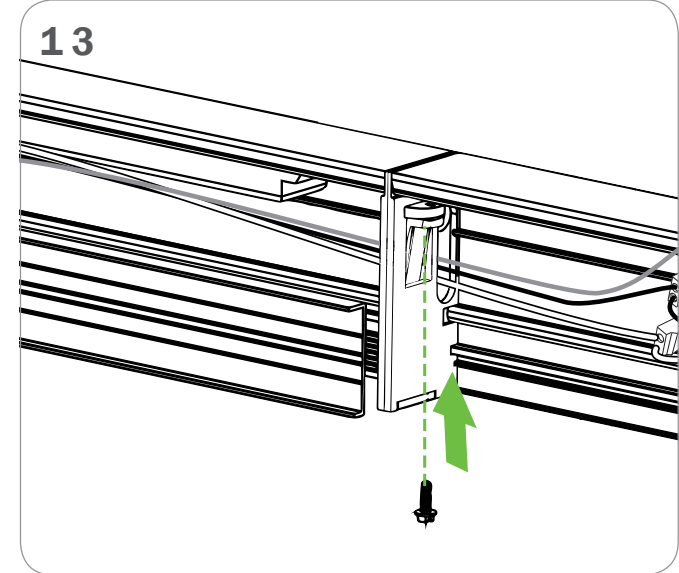


14

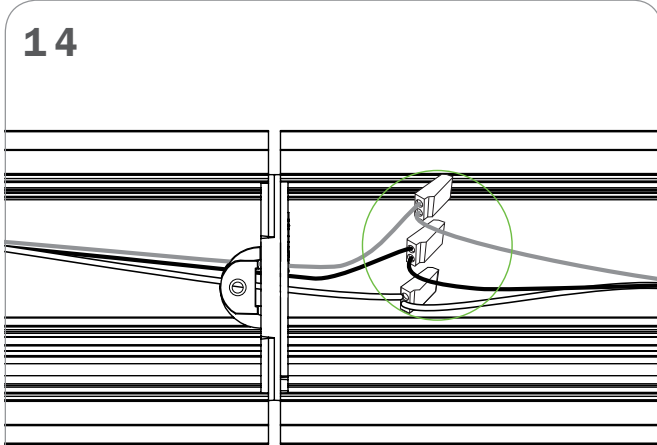

CONNECT WIRES AND REINSTALL REMOVED OPTICS
CONNECTER LES FILS ET RÉINSTALLER L'OPTIQUE RETIRÉE

15

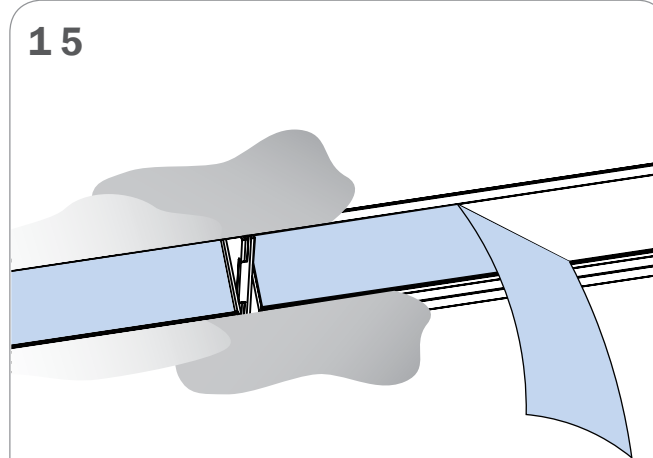

PLASTER AND SAND OVER SPACKLE FLANGE
REMOVE BLUE TAPE BEFORE LAST PLASTER LAYER IS FULLY DRY
ENDUIRE DE PLÂTRE ET SABLER L'ENDUIT SUR LA BORDURE
RETIRER LA PELLICULE BLEUE AVANT QUE LA DERNIÈRE COUCHE DE PLÂTRE NE SOIT COMPLÈTEMENT SÈCHE

16

