

**NOTE:** VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

1

SCAN ME




See [CEILING MOUNTING GUIDE](#) for all the junction box mounting options.


Voir le [LE GUIDE DE MONTAGE À PLAFOND](#) pour toutes les options de montage de boîtes de jonction.

2

SUSPENSION POINTS  
POINTS DE SUSPENSION

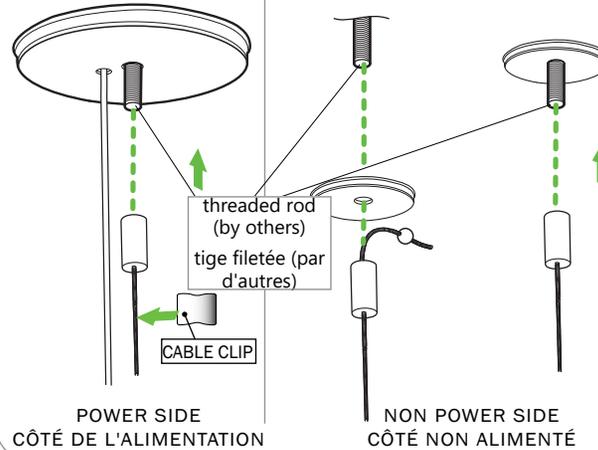


3

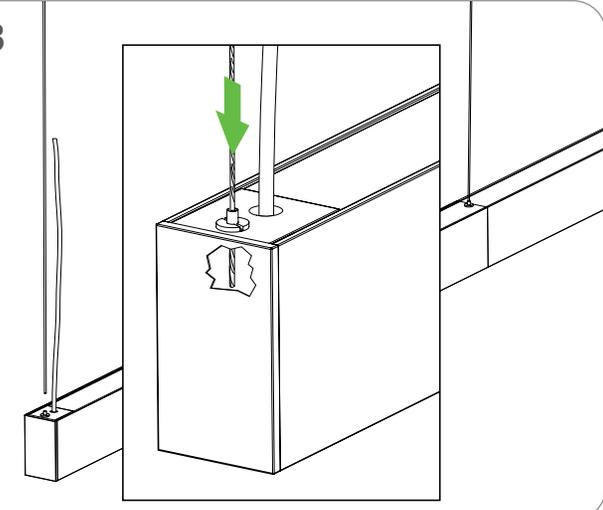

THE JUNCTION BOX MUST BE SOLIDLY FIXED AND ATTACHED TO THE STRUCTURAL MEMBER INSIDE TO THE CEILING CONNECT THE POWER CORD TO THE CEILING POWER FEED  
LA BOÎTE DE JONCTION DOIT ÊTRE FERMEMENT PLACÉE ET RATTACHÉE À LA STRUCTURE À L'INTÉRIEUR DU PLAFOND RACCORDER LE CORDON D'ALIMENTATION À L'ALIMENTATION DANS LE PLAFOND

PLACE CANOPIES IN POSITION ACCORDING TO THE SHOP DRAWINGS  
POSITIONNER LES PLAFONNIERS EN POSITION COMME ILLUSTRÉ DANS LES DESSINS TECHNIQUES

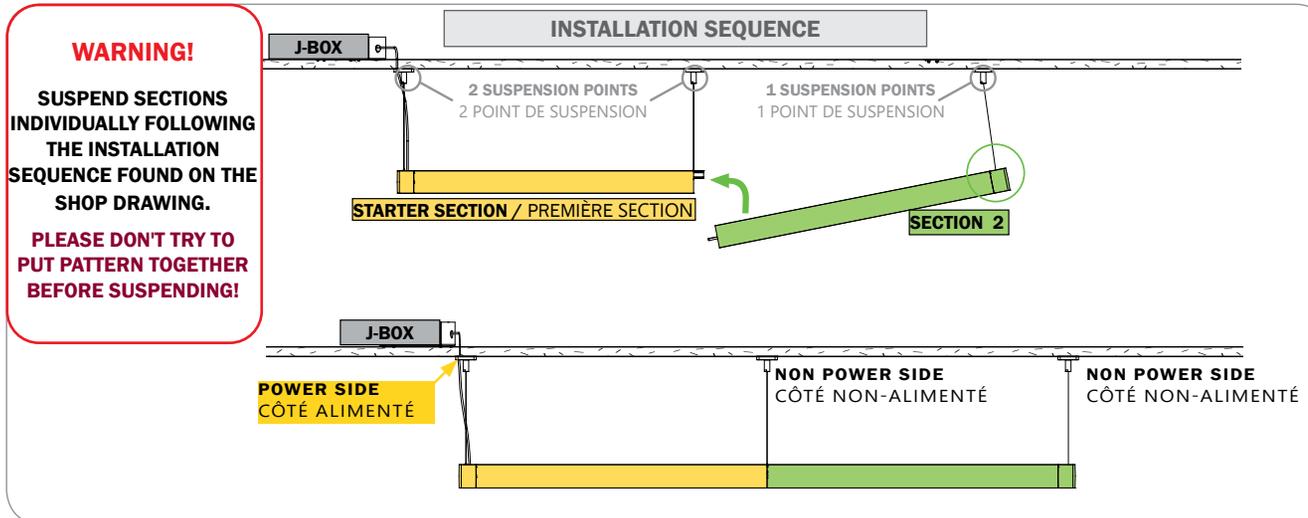

FOLLOW STEPS 1 TO 3 TO INSTALL NEXT FIXTURE IN CEILING, THEN: REMOVE COVERS.

SUIVRE LES ÉTAPES 1 À 3 POUR INSTALLER LE PROCHAIN LUMINAIRE AU PLAFOND PUIS:  
ENLEVER LES COUVERTURES

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SPATIAL\_FORMS.INST  
RÉVISION 001 / REVISION 001

29 / 03 / 2023




**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

CONTINUOUS ROW FOLLOW STEPS 1 TO 3 TO INSTALL NEXT FIXTURE IN CEILING, THEN:

POUR ENFILADE CONTINUE SUIVRE LES ÉTAPES 1 À 3 POUR INSTALLER LE PROCHAIN LUMINAIRE AU PLAFOND PUIS:


4

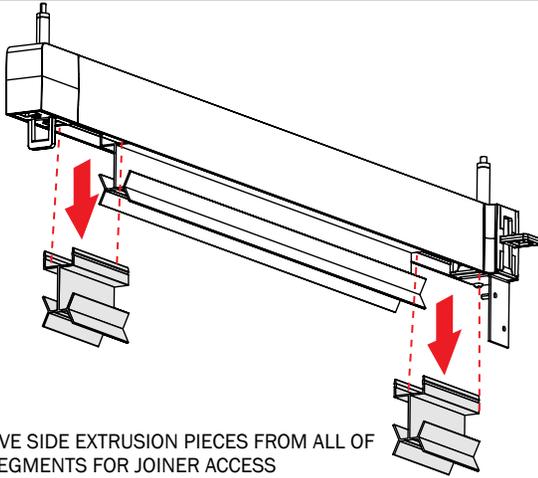

REMOVE SIDE EXTRUSION PIECES FROM ALL OF THE SEGMENTS FOR JOINER ACCESS  
RETIRER LES PIÈCES D'EXTRUSION LATÉRALES DE TOUS LES SEGMENTS POUR ACCÉDER AUX MENUISIERS

5


**REMOVE COVERS PRIOR JOINING  
RETIRER LES COUVERCLES AVANT  
L'ASSEMBLAGE**

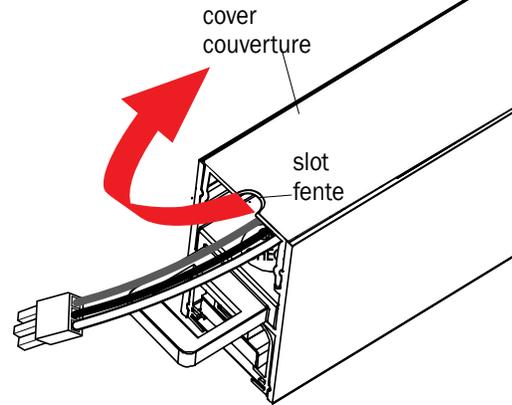

6

**CAUTION:  
PARTIALLY  
UNSCREW  
UNTIL OTHER  
FIXTURE CAN  
BE INSERTED**


**ATTENTION:  
DÉVISSER  
PARTIELLEMENT  
JUSQU'À CE QUE LE  
LUMINAIRE S'INSÈRE**

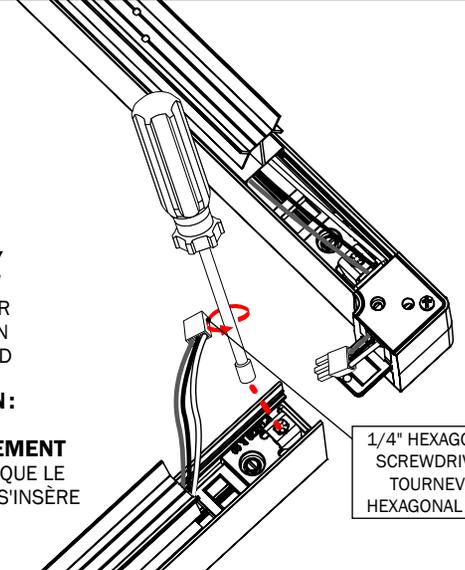

1/4" HEXAGONAL  
SCREWDRIVER  
TOURNEVIS  
HEXAGONAL 1/4"

7


VIEW FROM BOTTOM  
VUE À PARTIR DU DESSOUS

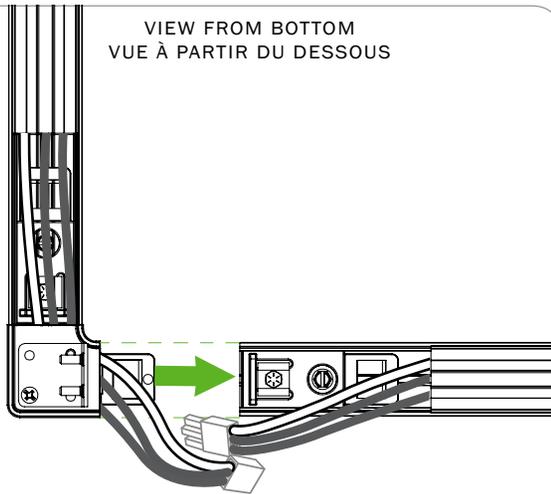


8

1/4" HEXAGONAL  
SCREWDRIVER  
TOURNEVIS  
HEXAGONAL 1/4"

TIGHTEN THE SCREW  
SERREZ LA VIS

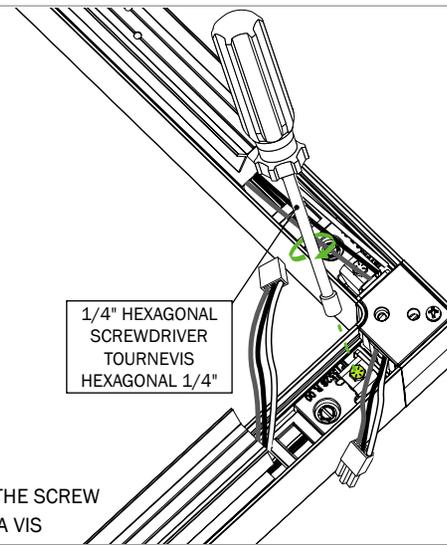

**9**

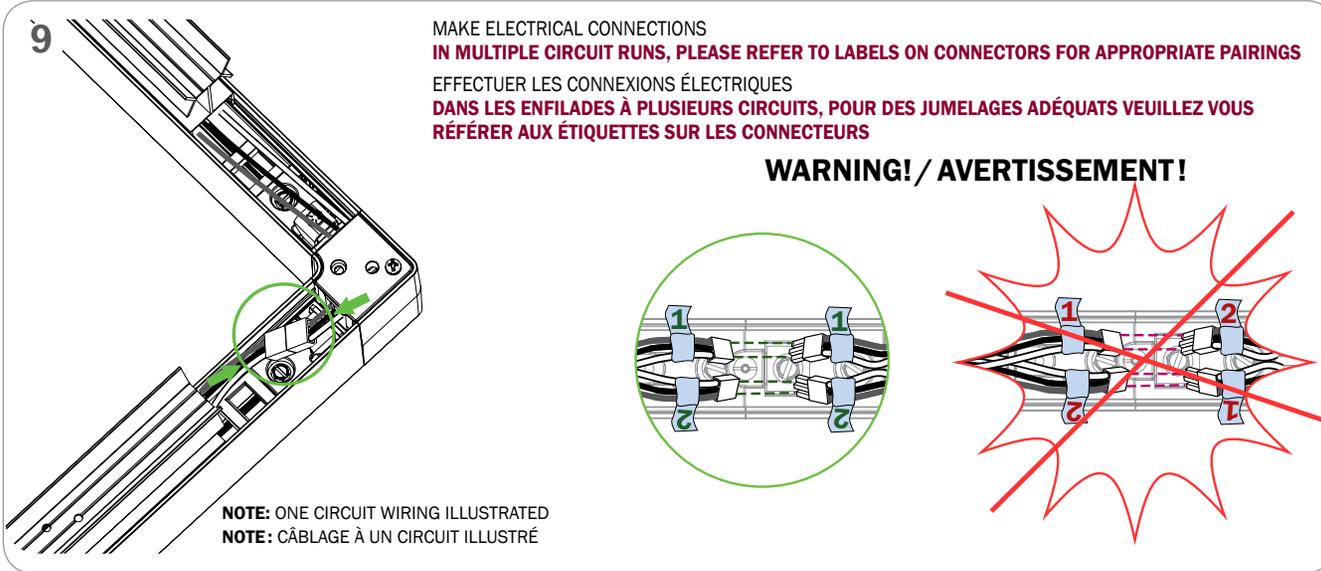


**MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS  
IN MULTIPLE CIRCUIT RUNS, PLEASE REFER TO LABELS ON CONNECTORS FOR APPROPRIATE PAIRINGS**  
EFFECTUER LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES  
**DANS LES ENFILADES À PLUSIEURS CIRCUITS, POUR DES JUMELAGES ADÉQUATS VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX ÉTIQUETTES SUR LES CONNECTEURS**

**WARNING! / AVERTISSEMENT!**

**NOTE:** ONE CIRCUIT WIRING ILLUSTRATED  
**NOTE:** CÂBLAGE À UN CIRCUIT ILLUSTRÉ


**10**

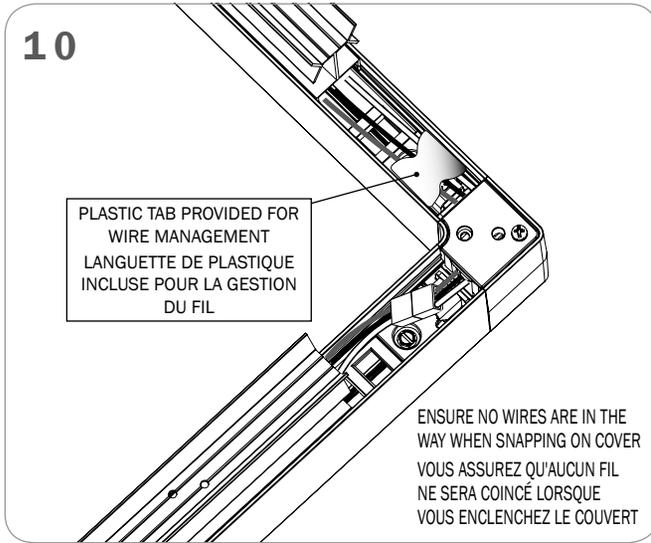

PLASTIC TAB PROVIDED FOR WIRE MANAGEMENT  
LANGUETTE DE PLASTIQUE INCLUSE POUR LA GESTION DU FIL


ENSURE NO WIRES ARE IN THE WAY WHEN SNAPPING ON COVER  
VOUS ASSUREZ QU'AUCUN FIL NE SERA COINCÉ LORSQUE VOUS ENCLENCHEZ LE COUVERT

**11**

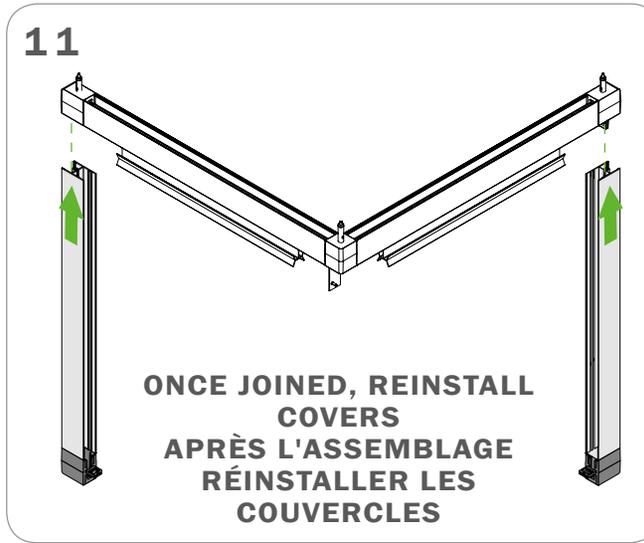

**ONCE JOINED, REINSTALL COVERS  
APRÈS L'ASSEMBLAGE RÉINSTALLER LES COUVERTLES**

**12**

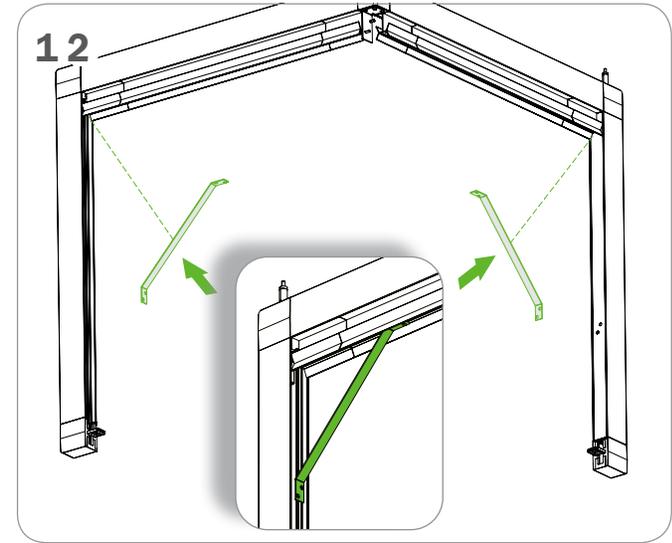

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SPATIAL\_FORMS.INST  
RÉVISION 001 / REVISION 001

29 / 03 / 2023






**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

# SPATIAL

## FORMS INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION DES FORMES



**NOTE:** VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

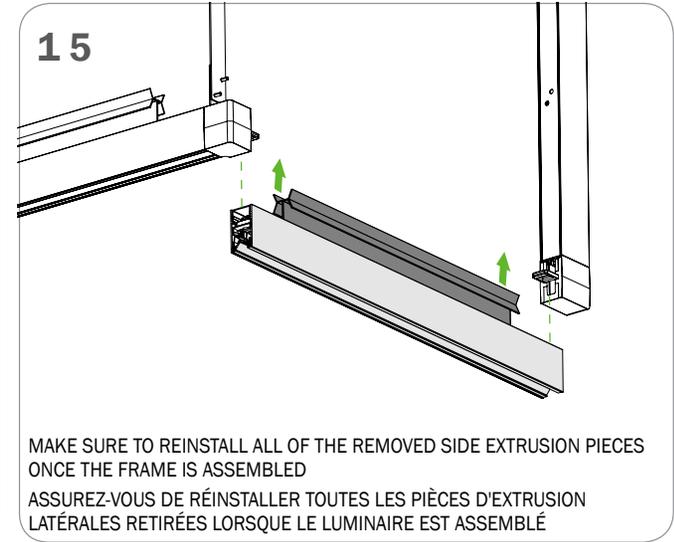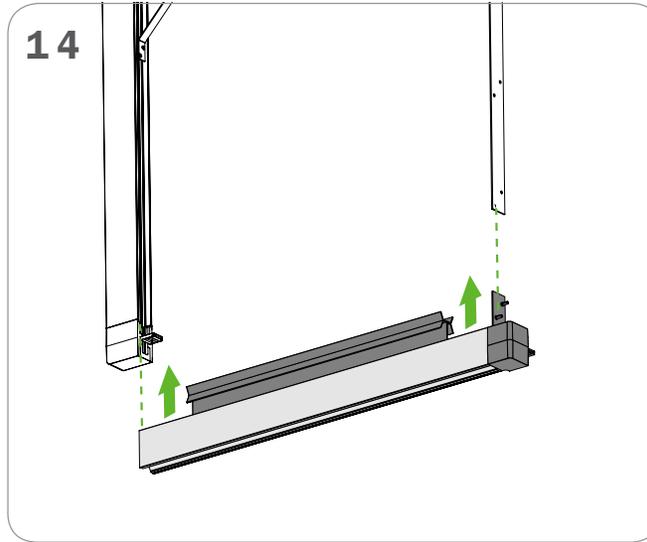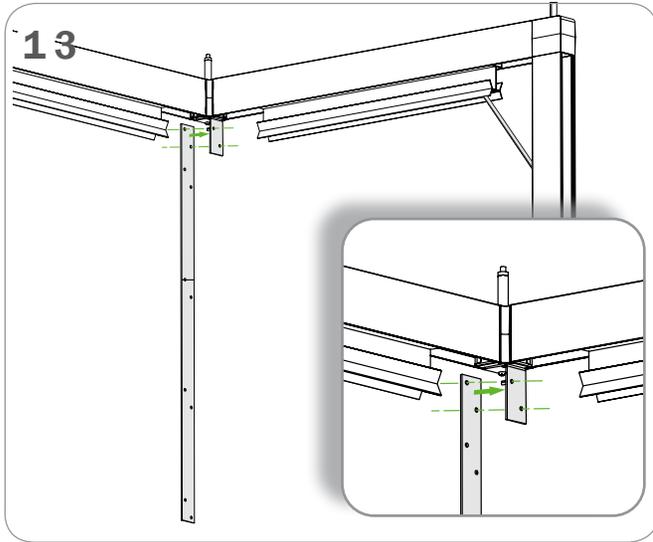

MAKE SURE TO REINSTALL ALL OF THE REMOVED SIDE EXTRUSION PIECES ONCE THE FRAME IS ASSEMBLED  
ASSUREZ-VOUS DE RÉINSTALLER TOUTES LES PIÈCES D'EXTRUSION LATÉRALES RETIRÉES LORSQUE LE LUMINAIRE EST ASSEMBLÉ

**START INSTALLING SOFTZONE® PANNELS FROM THE INSIDE  
COMMENCEZ À INSTALLER LES PANNEAUX SOFTZONE® DE L'INTÉRIEUR**

**HOOK SOFTZONE® PANEL ON TOP. DETAIL VIEW  
CROCHER LE PANNEAU SOFTZONE® SUR LE HAUT. VUE DÉTAILLÉE**

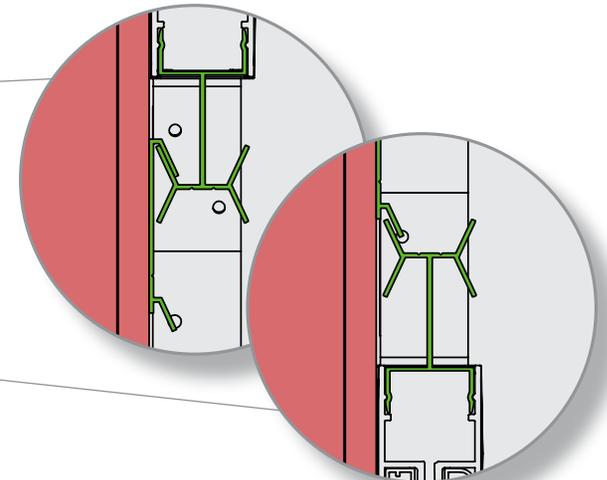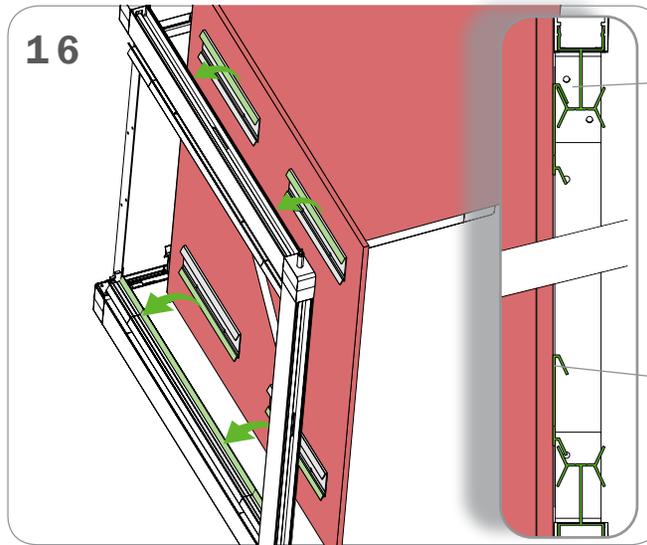

**HOOK SOFTZONE® PANEL ON BOTTOM. DETAIL VIEW  
CROCHER LE PANNEAU SOFTZONE® SUR LE BAS. VUE DÉTAILLÉE**

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SPATIAL\_FORMS.INST  
RÉVISION 001 / REVISION 001


29 / 03 / 2023




**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

17

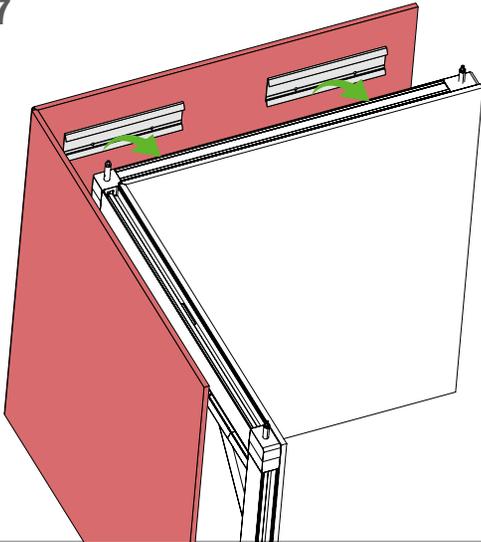


18 WHEN APPLICABLE / LE CAS ÉCHÉANT

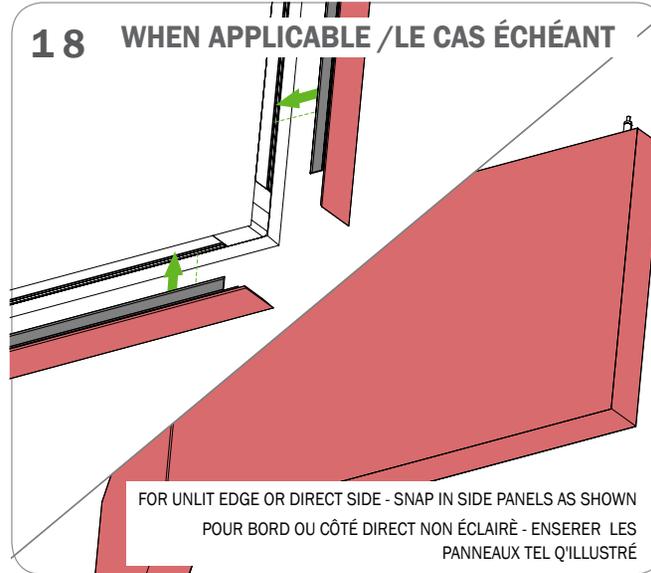

FOR UNLIT EDGE OR DIRECT SIDE - SNAP IN SIDE PANELS AS SHOWN  
POUR BORD OU CÔTÉ DIRECT NON ÉCLAIRÉ - ENSELER LES  
PANNEAUX TEL Q'ILLUSTRÉ

19

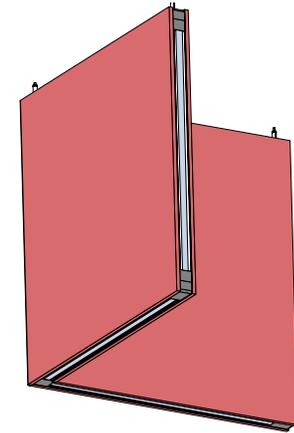

POWER TO THE FIXTURE CIRCUIT CAN NOW BE TURNED ON  
L'ALIMENTATION DU CIRCUIT DU LUMINAIRE PEUT MAINTENANT ÊTRE  
ALLUMÉE