

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. **NOTE:** VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

### FRAMEWORK INSTALLATION / INSTALLATION DE LA STRUCTURE

**1**

**SCAN ME**




See [CEILING MOUNTING GUIDE](#) for all the junction box mounting options.  
Voyez le [LE GUIDE DE MONTAGE À PLAFOND](#) pour toutes les options de montage de boîtes de jonction.

THE JUNCTION BOX MUST BE SOLIDLY FIXED AND ATTACHED TO THE STRUCTURAL MEMBER INSIDE TO THE CEILING CONNECT THE POWER CORD TO THE CEILING POWER FEED  
LA BOÎTE DE JONCTION DOIT ÊTRE FERMEMENT PLACÉE ET RATTACHÉE À LA STRUCTURE À L'INTÉRIEUR DU PLAFOND RACCORDER LE CORDON D'ALIMENTATION À L'ALIMENTATION DANS LE PLAFOND

**2**

SUSPENSION POINTS  
POINTS DE SUSPENSION

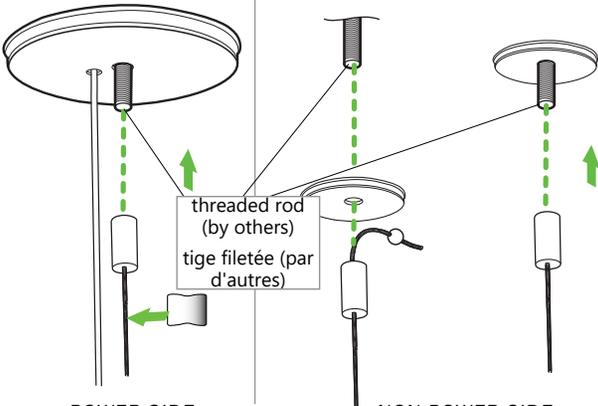


threaded rod (by others)  
tige filetée (par d'autres)

POWER SIDE  
CÔTÉ DE L'ALIMENTATION

NON POWER SIDE  
CÔTÉ NON ALIMENTÉ


PLACE CANOPIES IN POSITION ACCORDING TO THE SHOP DRAWINGS  
POSITIONNEZ LES PLAFONNIERS EN POSITION COMME ILLUSTRÉ DANS LES DESSINS TECHNIQUES

**3**

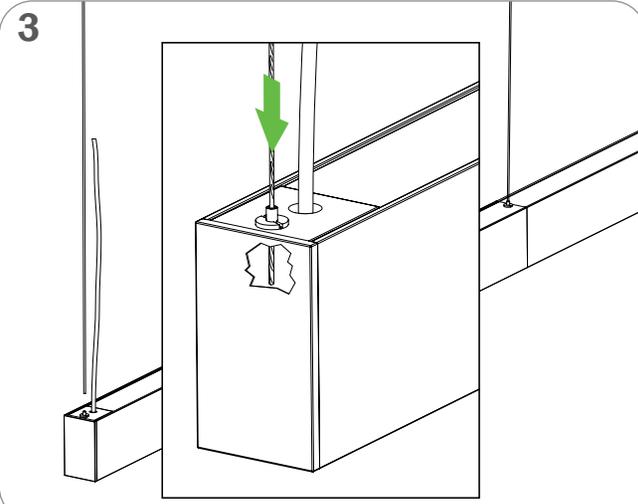

**4**

**COVER REMOVAL DIRECT  
RETRAIT DU COUVERT DIRECT**

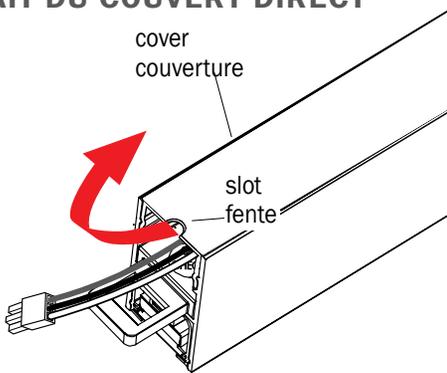


cover  
couverture

slot  
fente

**CONTINUOUS ROW: FOLLOW STEPS 1 TO 3 TO INSTALL NEXT FIXTURE IN CEILING, THEN: REMOVE COVERS.  
POUR ENFILADE CONTINUE SUIVEZ LES ÉTAPES 1 À 3 POUR INSTALLER LE PROCHAIN LUMINAIRE AU PLAFOND PUIS: ENLEVEZ LES COUVERTURES**

**5**

**COVER REMOVAL INDIRECT  
RETRAIT DU COUVERT INDIRECT**

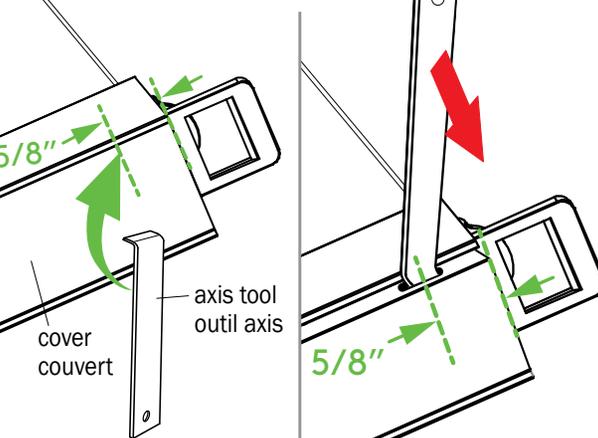

5/8"


axis tool  
outil axis

cover  
couvert

5/8"

INSERT AXIS TOOL AT 5/8" FROM COVER EXTREMITY.  
INSÉREZ L'OUTIL AXIS À 5/8 PO DE L'EXTREMITÉ DU COUVERT

**6**

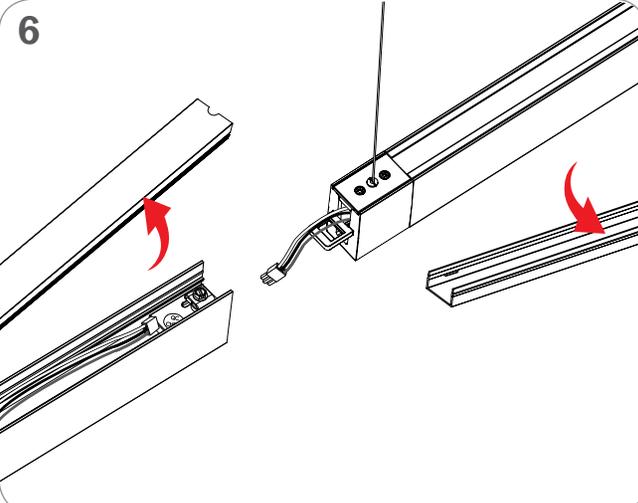

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE :STENCIL.SOFTZONE\_COMBINED.DISTRIBUTION.INST

REVISION 001 / RÉVISION 001 5 / 04 / 2023  Page: 1








**WARNING:** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

**AVERTISSEMENT:** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**Warning:** Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.  
**Avvertissement:** Chaque luminaire d'éclairage Axis est soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2947.

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. | **NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

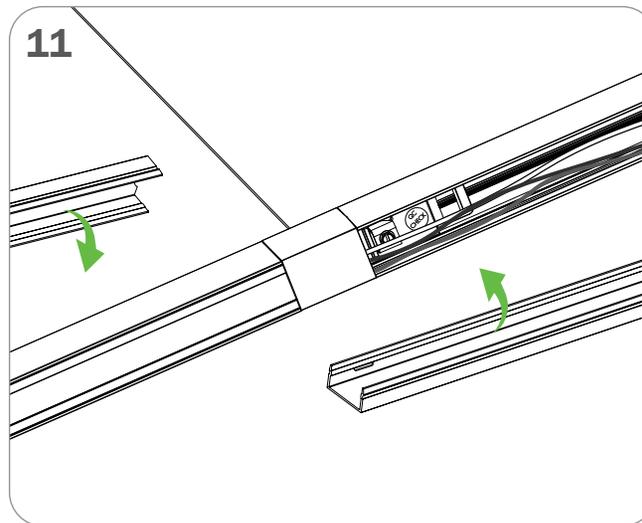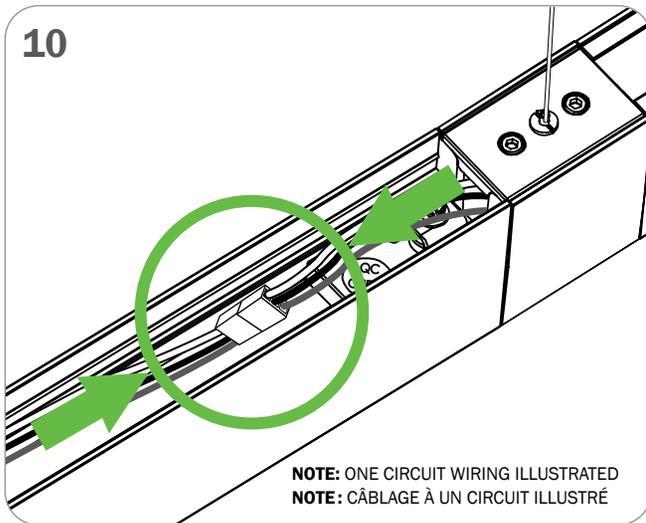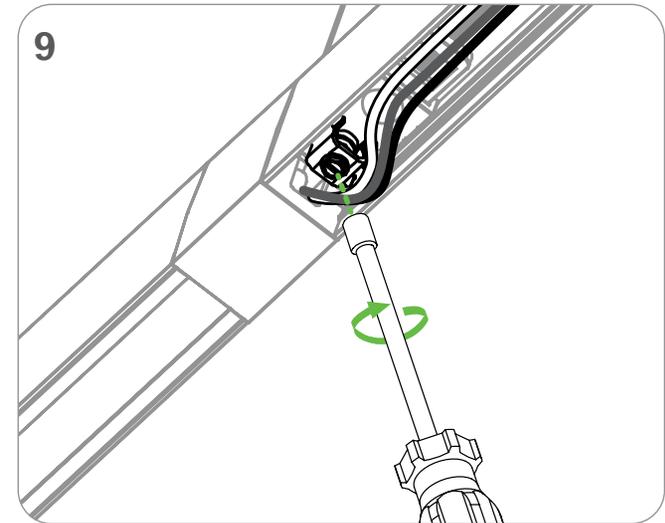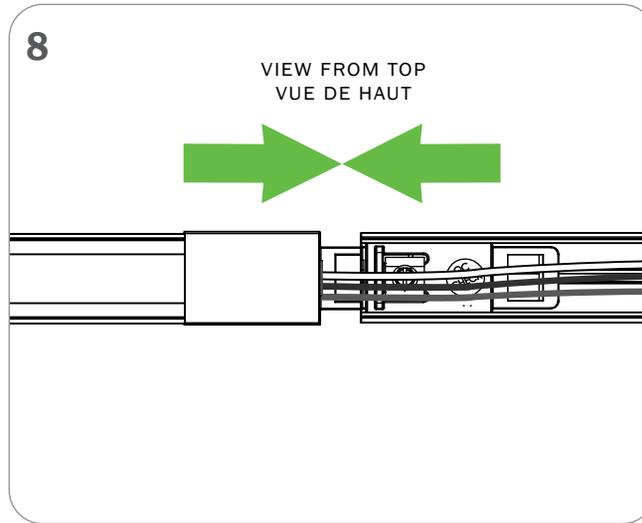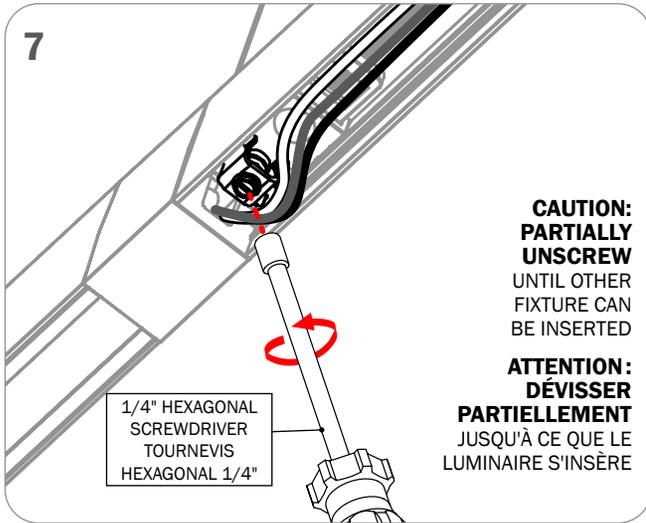

**MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS  
IN MULTIPLE CIRCUIT RUNS, PLEASE REFER TO LABELS ON CONNECTORS FOR APPROPRIATE PAIRINGS**  
**EFFECTUEZ LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES  
DANS LES ENFILADES À PLUSIEURS CIRCUITS, POUR DES JUMELAGES ADÉQUATS VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER  
AUX ÉTIQUETTES SUR LES CONNECTEURS**

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE :STENCIL.SOFTZONE\_COMBINED.DISTRIBUTION.INST







**W A R N I N G :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

**A V E R T I S S E M E N T :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. | **NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

### 1 PANEL TRIANGLE FORM INSTALLATION / INSTALLATION DE LA FORME DE TRIANGLE À 1 PANNEAU

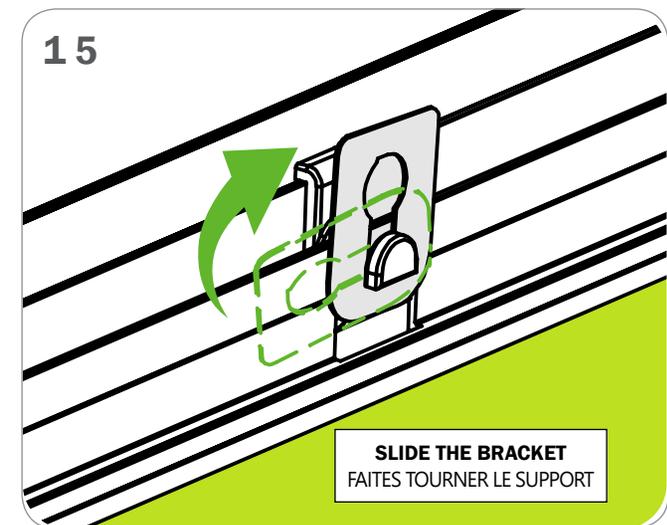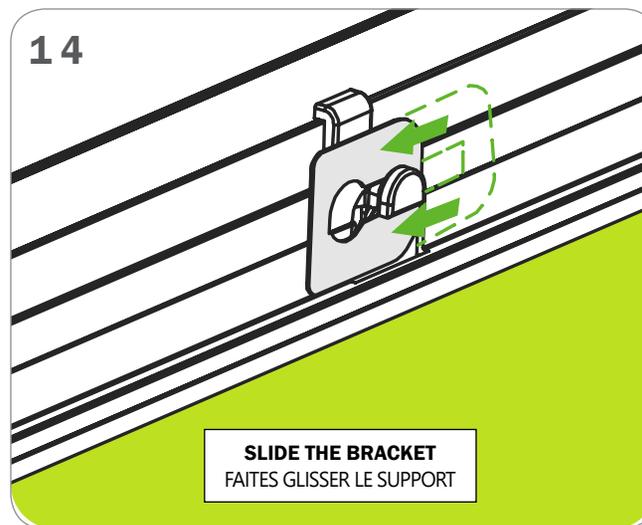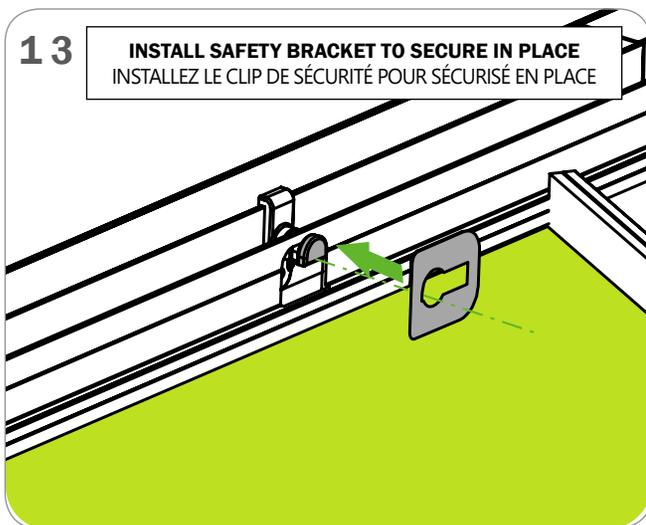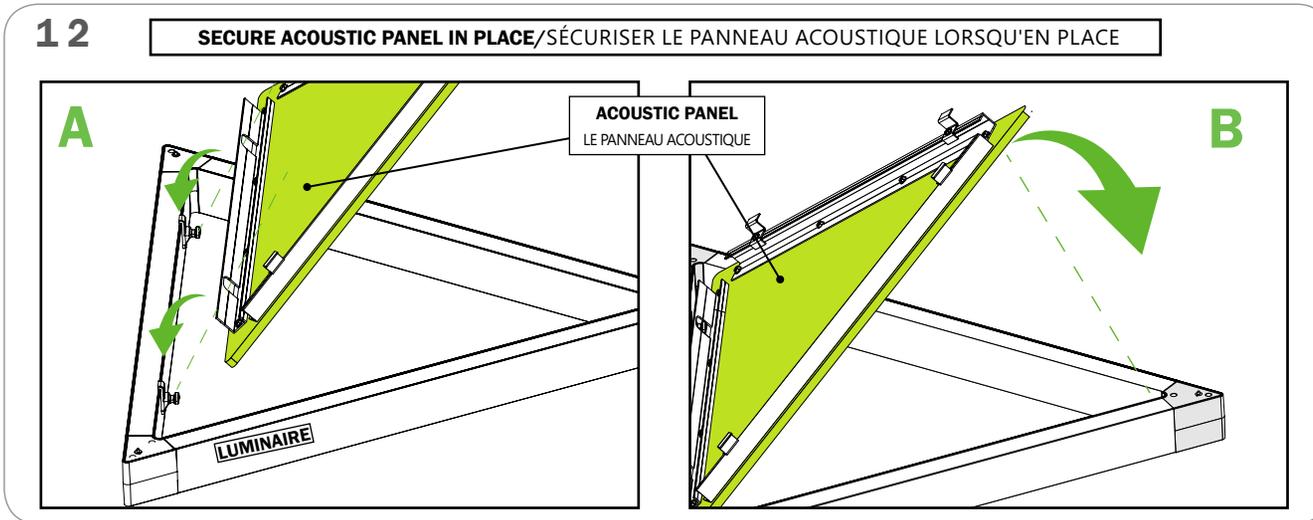

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.




FILE NAME / NOM DE FILIÈRE :STENCIL.SOFTZONE\_COMBINED.DISTRIBUTION.INST



**W A R N I N G :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

**A V E R T I S S E M E N T :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. **NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

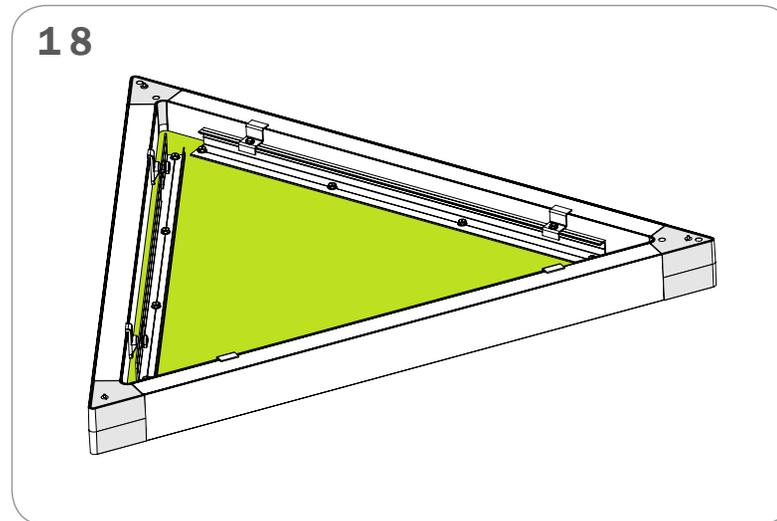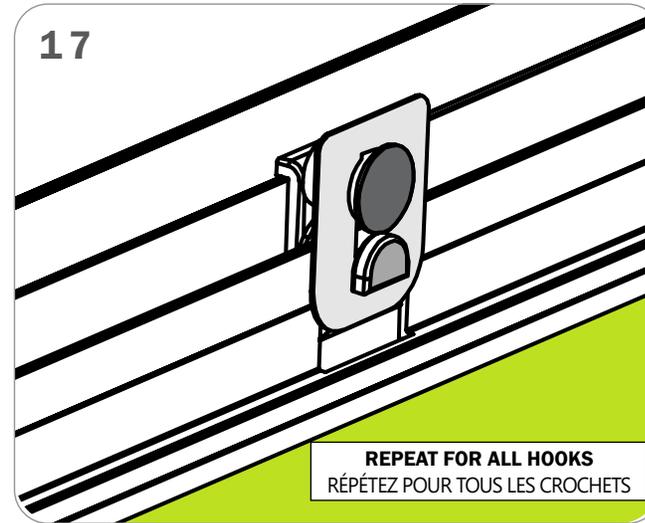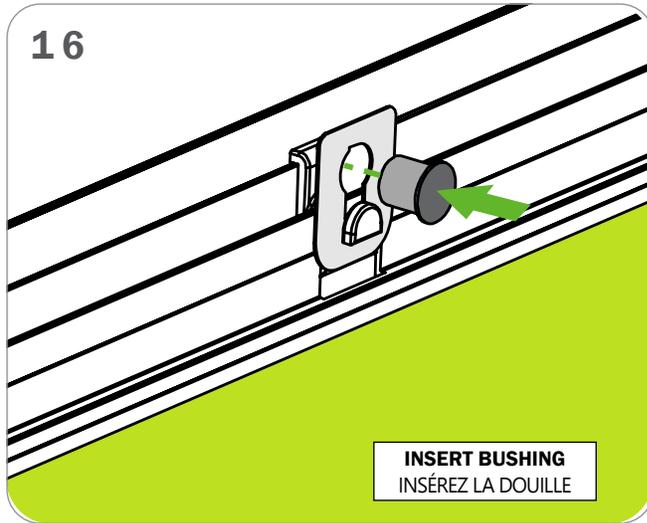

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE :STENCIL.SOFTZONE\_COMBINED.DISTRIBUTION.INST




**WARNING:** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

**AVERTISSEMENT:** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.


**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. | **NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

### 6 PANEL HEXAGON FORM INSTALLATION / INSTALLATION DE LA FORME HEXAGONALE À 6 PANNEAUX

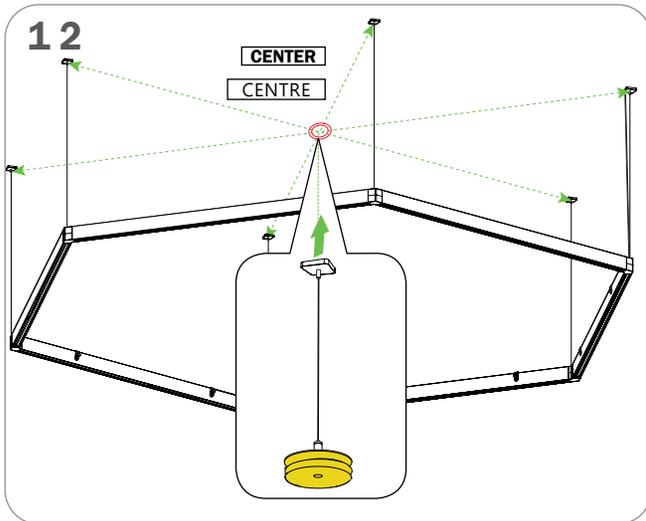


**FIND HEXAGON CENTER AS PER SHOP DRAWING DIMENSIONS AND INSTALL PANEL SUPPORT CAROUSEL**

TROUVEZ LE CENTRE DE L'HEXAGONE SELON LES DIMENSIONS DES DESSINS D'ATELIER ET INSTALLEZ LE CAROUSEL DE SUPPORT DE PANNEAUX

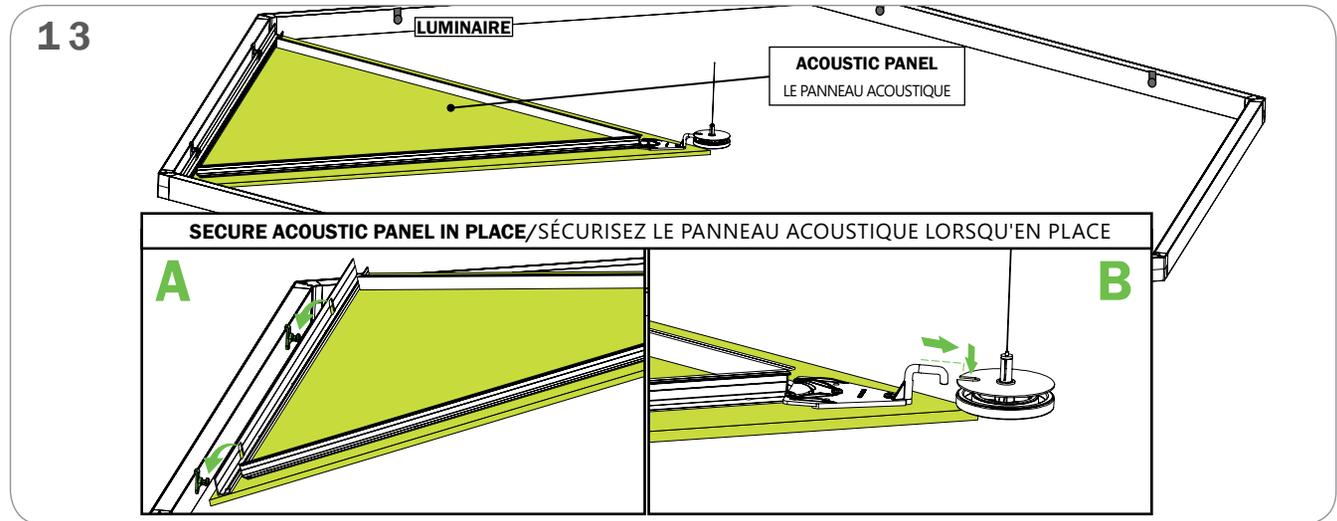


**SECURE ACOUSTIC PANEL IN PLACE/SÉCURISEZ LE PANNEAU ACOUSTIQUE LORSQU'EN PLACE**

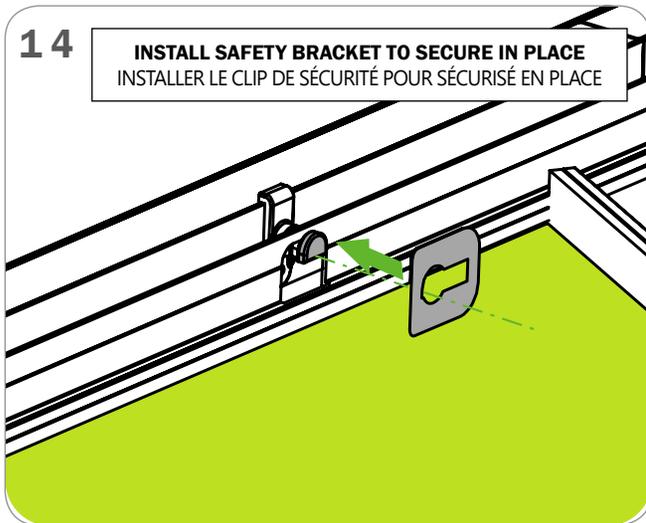


**14**

**INSTALL SAFETY BRACKET TO SECURE IN PLACE  
INSTALLER LE CLIP DE SÉCURITÉ POUR SÉCURISÉ EN PLACE**

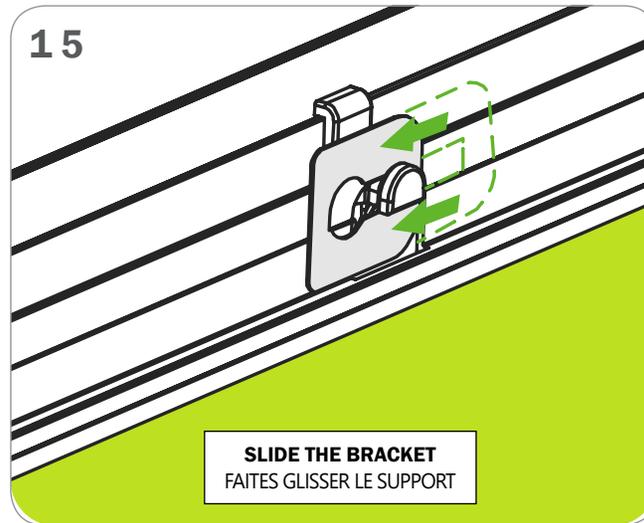

**15**

**SLIDE THE BRACKET  
FAITES GLISSER LE SUPPORT**

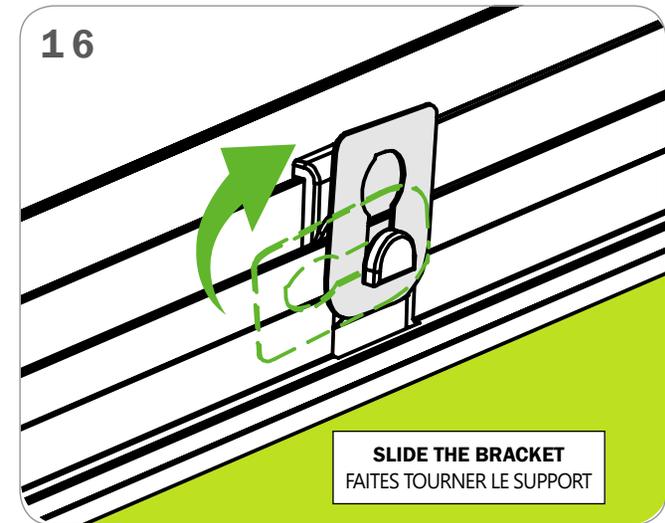

**16**

**SLIDE THE BRACKET  
FAITES TOURNER LE SUPPORT**

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.





FILE NAME / NOM DE FILIÈRE :STENCIL.SOFTZONE\_COMBINED.DISTRIBUTION.INST



**W A R N I N G :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

**A V E R T I S S E M E N T :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. | **NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

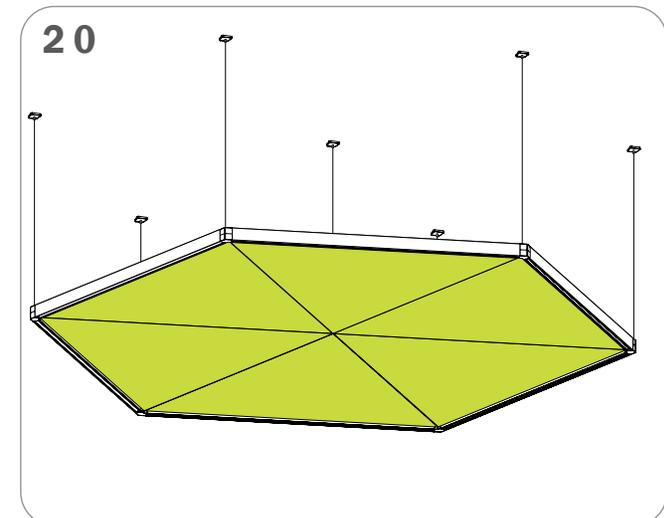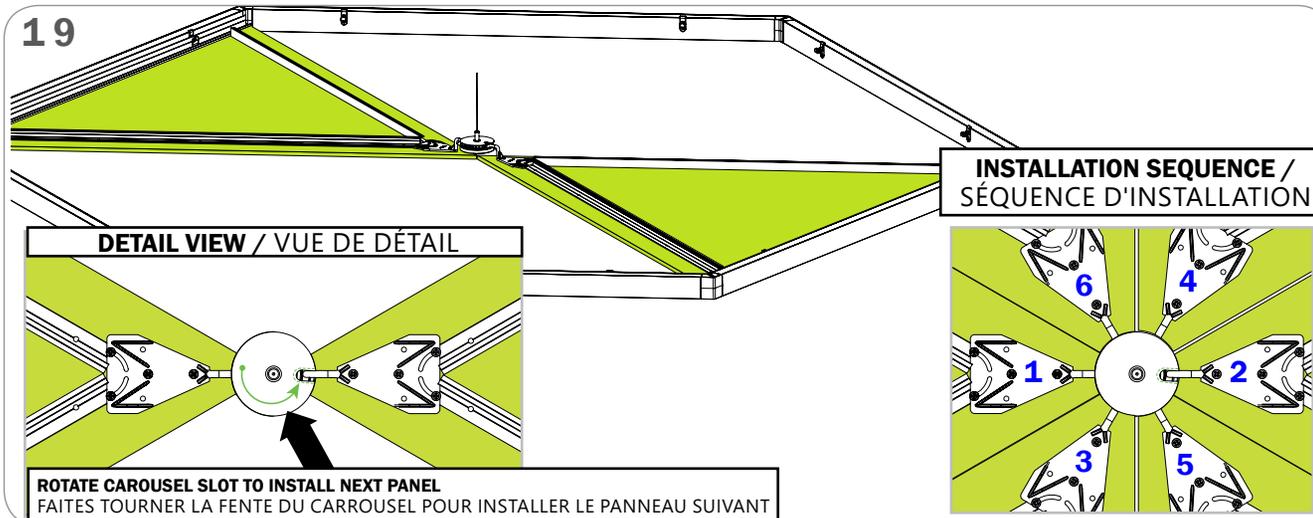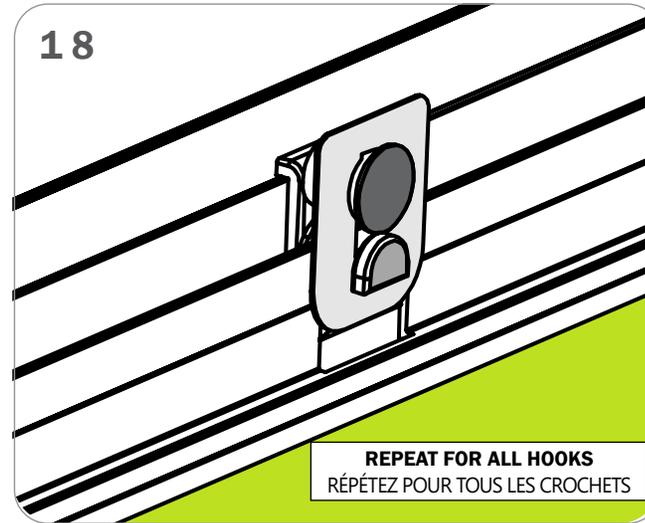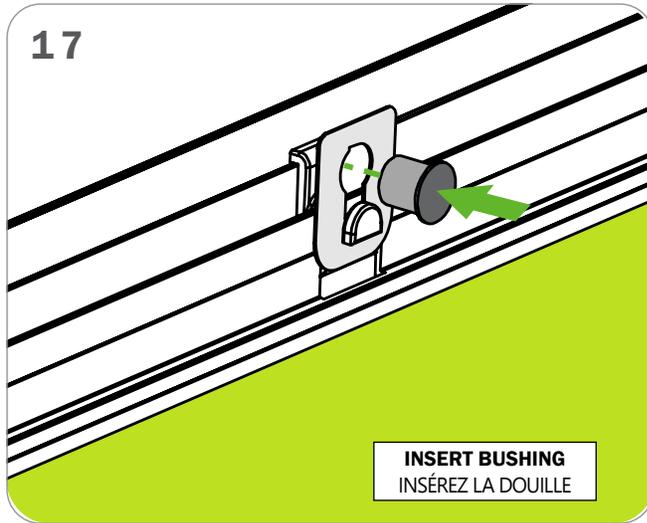

**REPEAT STEPS 13-19 FOR THE REMAINING PANELS / RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 13-19 POUR LES PANNEAUX RESTANTS**

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE :STENCIL.SOFTZONE\_COMBINED.DISTRIBUTION.INST




**WARNING:** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.


**AVERTISSEMENT:** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. | **NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.

### OPEN PATTERN INSTALLATION / INSTALLATION DE MOTIF OUVERT

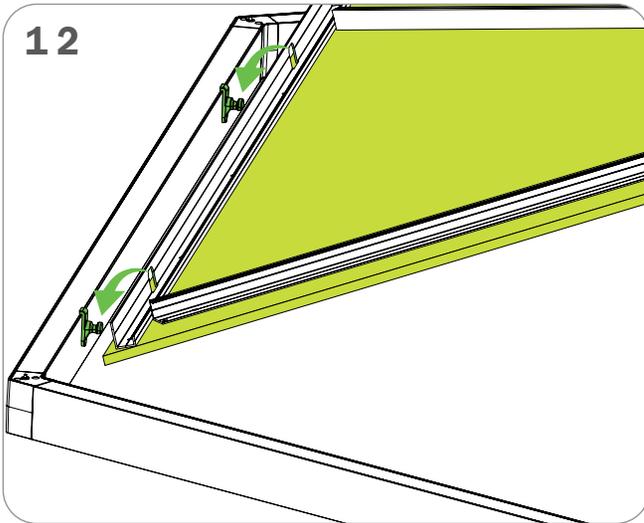


12

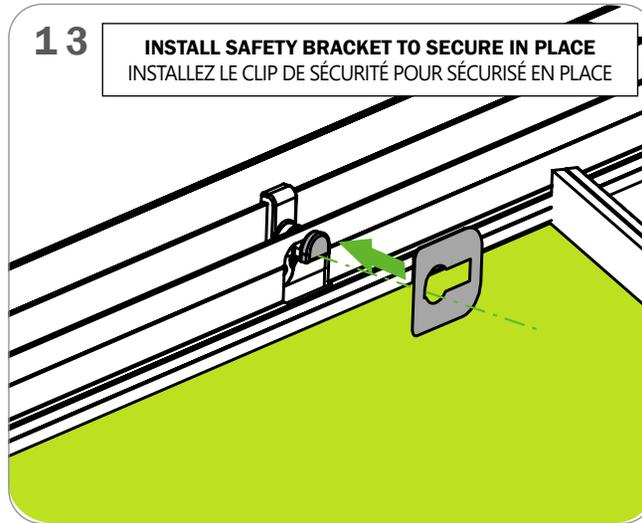

13


**INSTALL SAFETY BRACKET TO SECURE IN PLACE**  
INSTALLER LE CLIP DE SÉCURITÉ POUR SÉCURISÉ EN PLACE

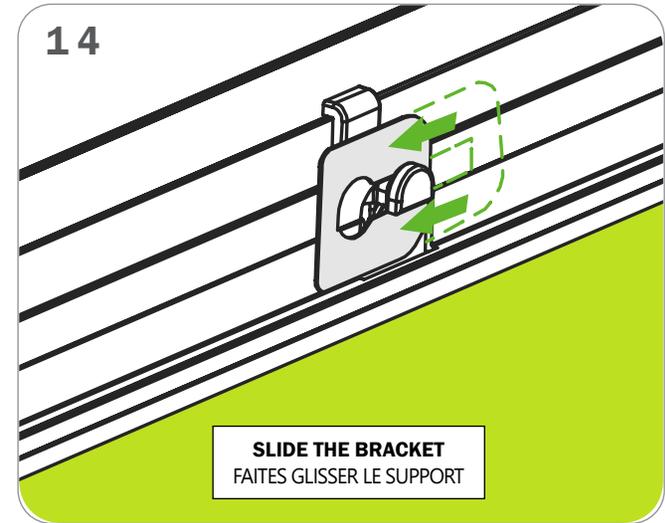

14


**SLIDE THE BRACKET**  
FAITES GLISSER LE SUPPORT

FOLLOW STEPS 12 TO 17 FOR EVERY PANEL  
SUIVEZ LES ÉTAPES 12 À 17 POUR CHAQUE PANNEAU

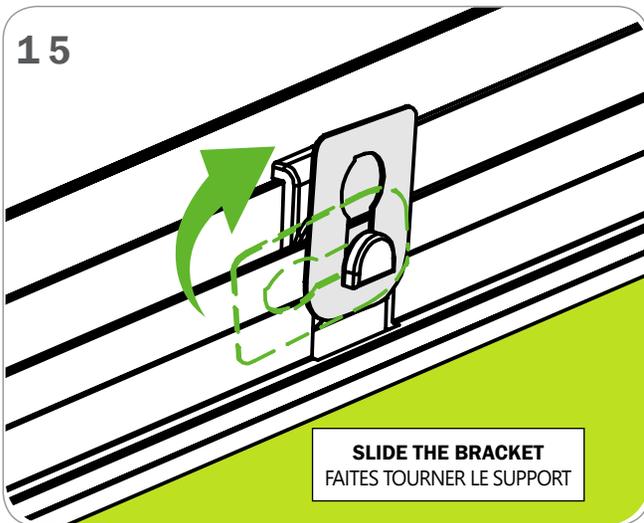


15

**SLIDE THE BRACKET**  
FAITES TOURNER LE SUPPORT

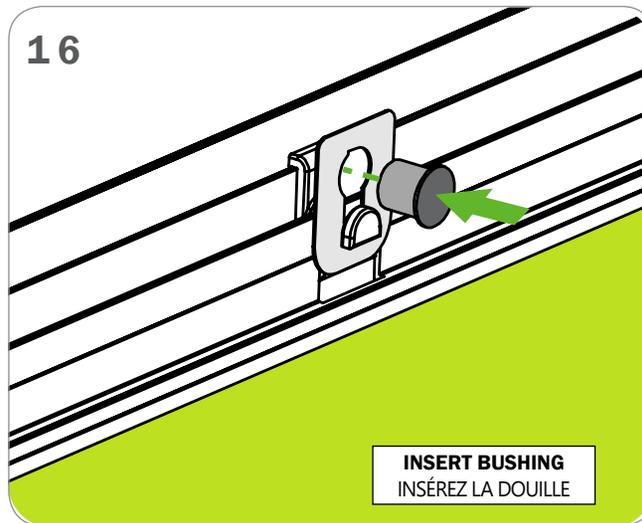

16

**INSERT BUSHING**  
INSÉREZ LA DOUILLE

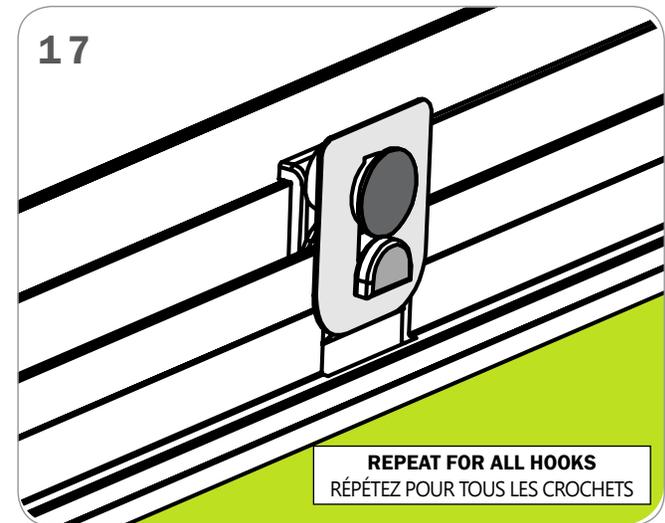

17

**REPEAT FOR ALL HOOKS**  
RÉPÉTEZ POUR TOUS LES CROCHETS

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE :STENCIL.SOFTZONE\_COMBINED.DISTRIBUTION.INST




**WARNING:** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

**AVERTISSEMENT:** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. | **NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT.


18

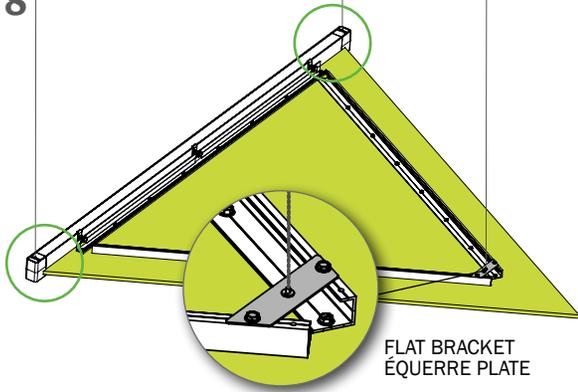

FLAT BRACKET  
ÉQUERRE PLATE

SINGLE PANEL SUPPORT FOR TRI2/3/4  
SUPPORT PANNEAU UNIQUE POUR TRI2/3/4


19

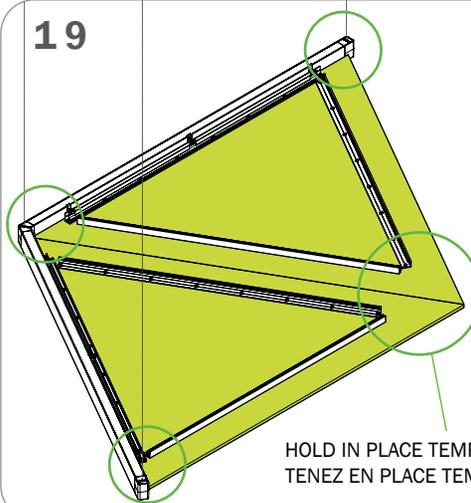

HOLD IN PLACE TEMPORARILY  
TENEZ EN PLACE TEMPORAIREMENT


DOUBLE PANELS SUPPORT FOR HET2/3/4 FOLLOW STEPS 19 AND 20  
SUPPORT DOUBLE PANNEAUX POUR HET2/3/4 SUIVEZ LES ÉTAPES 19 ET 20

20

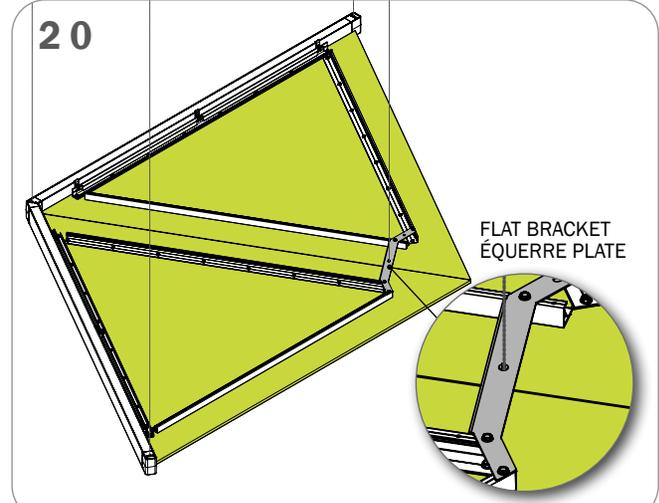

FLAT BRACKET  
ÉQUERRE PLATE


21

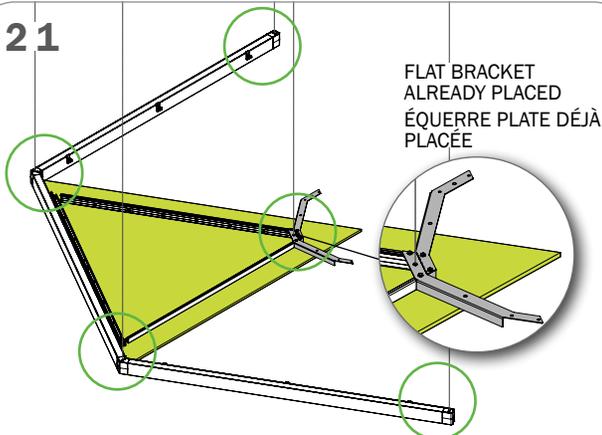

FLAT BRACKET  
ALREADY PLACED  
ÉQUERRE PLATE DÉJÀ  
PLACÉE

FIRST PANEL PLACED WITH SAFETY CLIPS BEFORE THE OTHER TWO  
PREMIER PANNEAU PLACÉ AVEC DES CLIPS DE SÉCURITÉ AVANT LES  
DEUX AUTRES

22

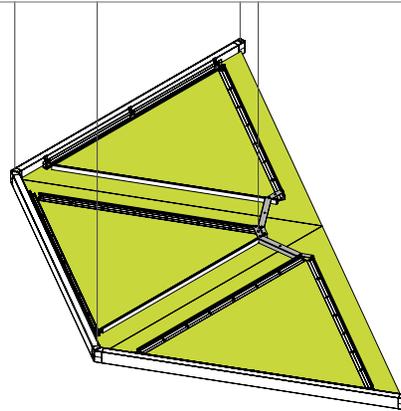

SECURE THE TWO OTHER PANELS ALSO USING THE SAFETY CLIPS  
FIXEZ LES DEUX AUTRES PANNEAUX AUSSI À L'AIDE DES CLIPS DE  
SÉCURITÉ

TRIPLE PANELS SUPPORT FOR HET2/3/4 FOLLOW STEPS 21 AND 22  
SUPPORT TRIPLE PANNEAUX POUR HET2/3/4 SUIVEZ LES ÉTAPES 21 ET 22

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE :STENCIL.SOFTZONE\_COMBINED.DISTRIBUTION.INST



**W A R N I N G :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

**A V E R T I S S E M E N T :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.