

IMPORTANT NOTICE:

FIXTURE IS APPROVED FOR WET LOCATION APPLICATION. ANY MODIFICATIONS TO THE FIXTURE WILL VOID THE WET LOCATION LABEL AND WARRANTY.


AVIS IMPORTANT:

LE LUMINAIRE EST HOMOLOGUÉ POUR LES ENDROITS MOUILLÉS. TOUTE MODIFICATION APPORTÉE AU LUMINAIRE ANNULE L'ÉTIQUETTE POUR ENDROITS MOUILLÉS ET LA GARANTIE

NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE CEILING AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE THE CEILING BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.





NOTE: LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES AU PLAFOND ET À UNE STRUCTURE DANS LE PLAFOND AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

● **TOP VIEW / VUE DU DESSUS**

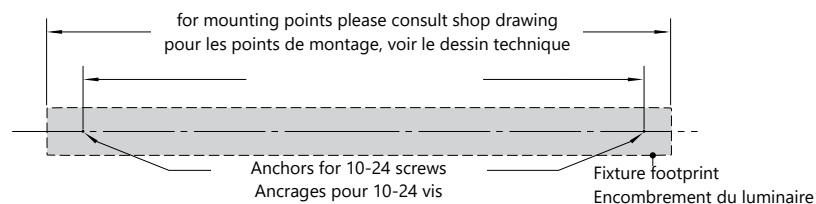

For all other length please refer to shop drawings.

Pour toute autre longueur veuillez vous référer aux dessins techniques.

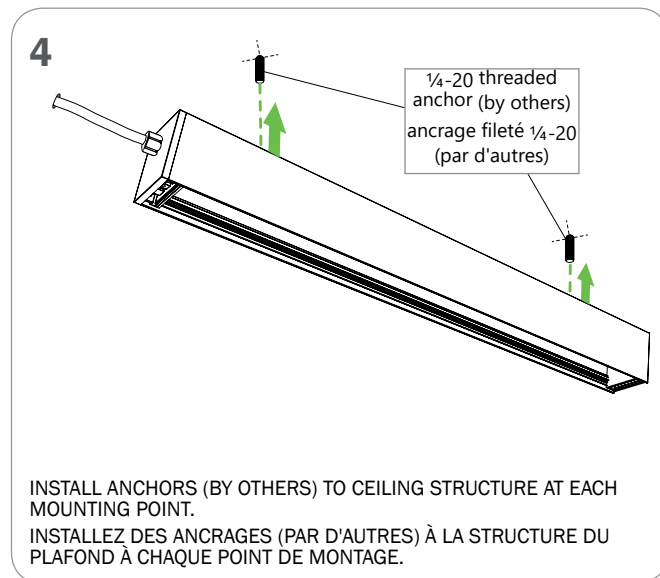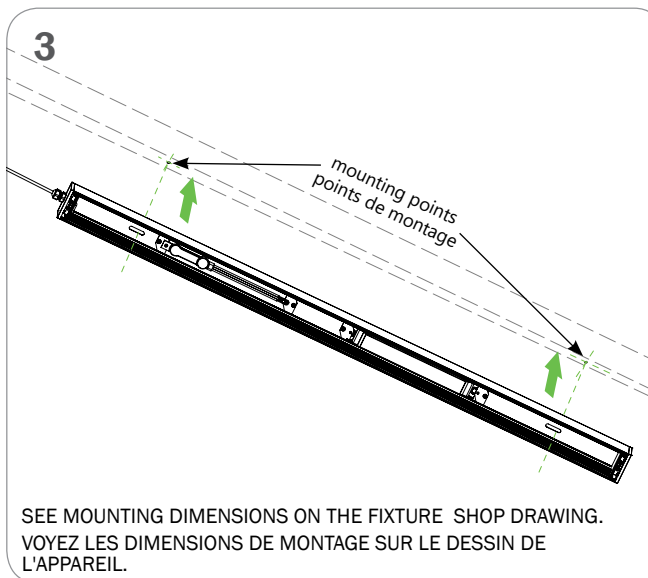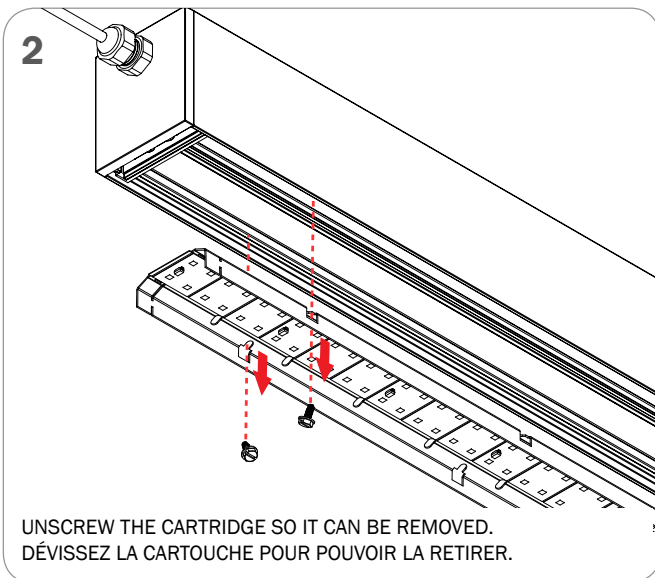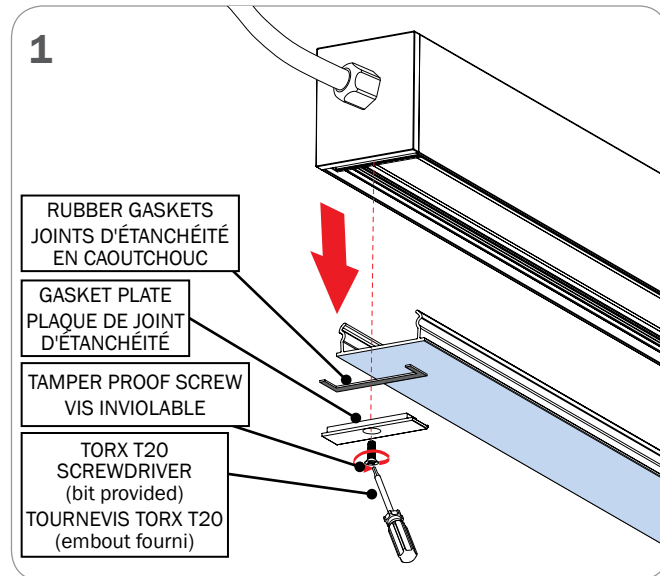

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE: EX2S_EX4S.INST
REVISION 001 / RÉVISION 001

14 / 02 / 2024




WARNING: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT: LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**


5

IF POWER FEED IS IN CEILING
SI L'ALIMENTATION EST DANS LE PLAFOND

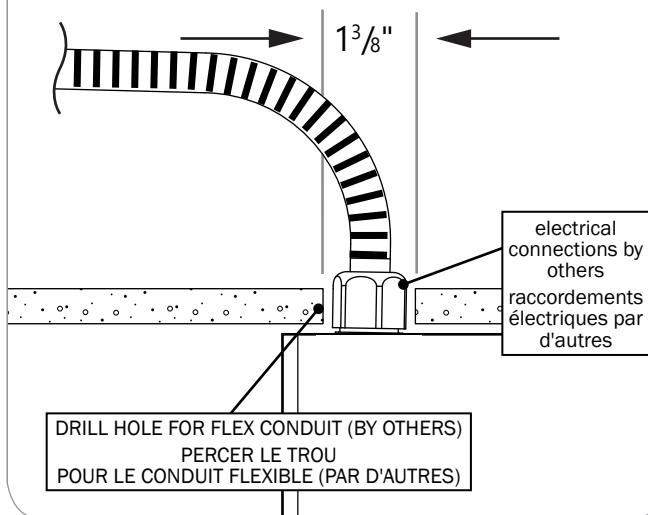


6


IF POWER FEED IS IN CEILING
SI L'ALIMENTATION EST DANS LE PLAFOND

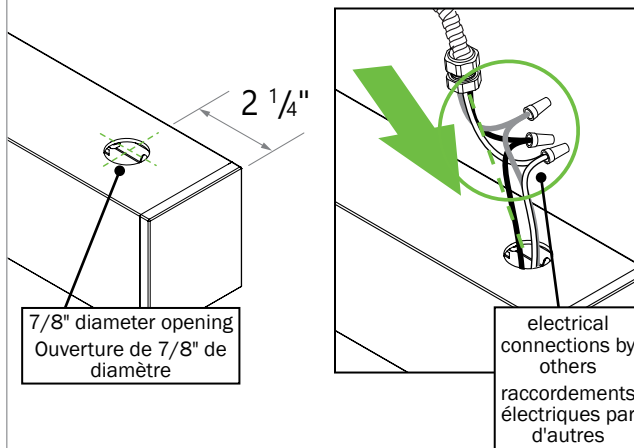

7

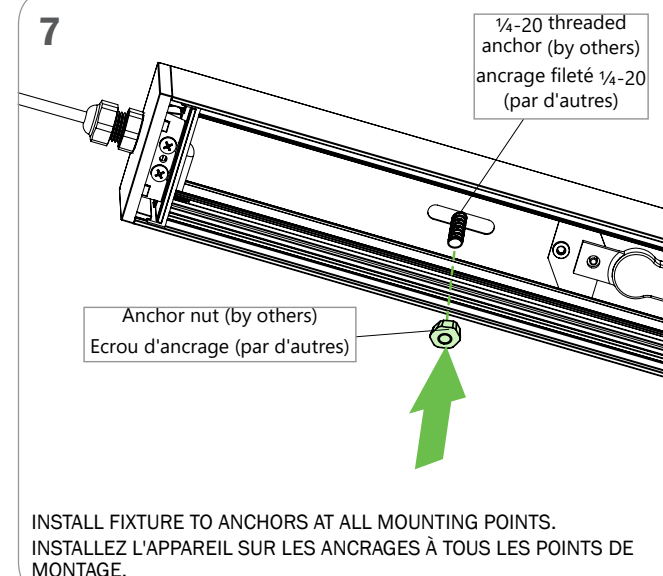


8

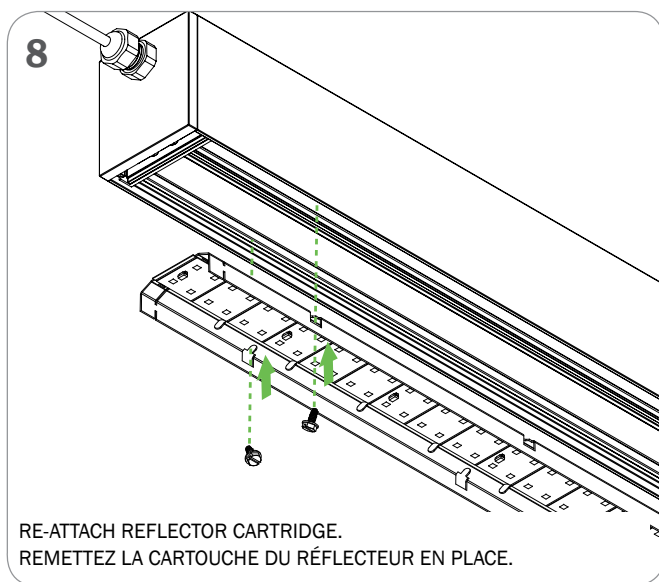


9


MAKE SURE TO NOT OVER TIGHTEN THE SCREW
VOUS ASSUREZ DE NE PAS TROP SERRER LA VIS

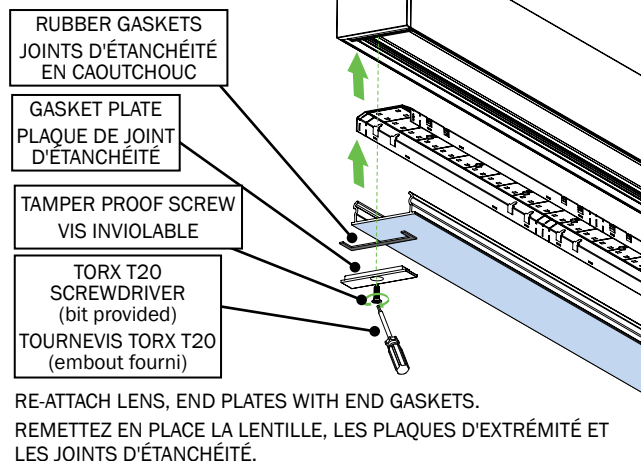

10

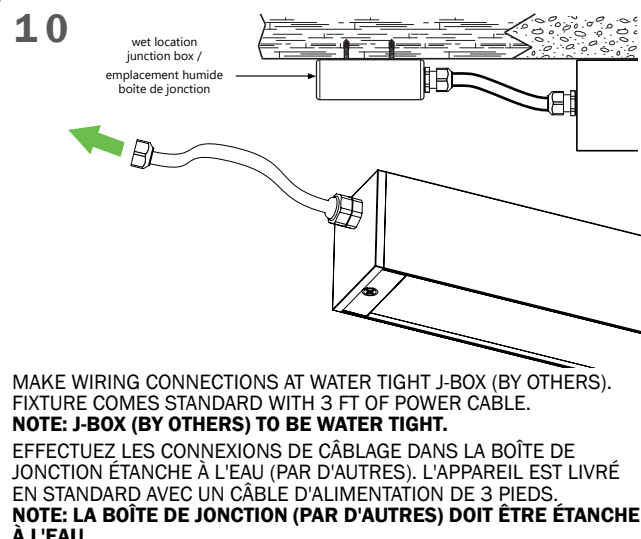


11

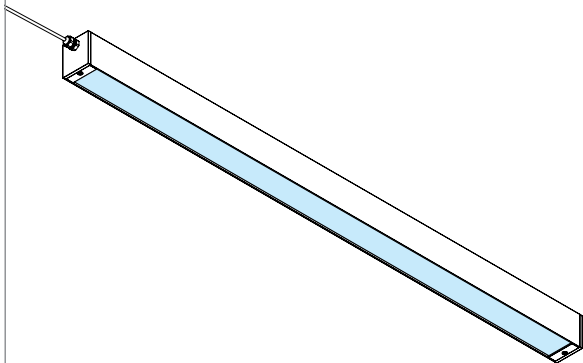


IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON
VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE
EN TOUTE SÉCURITÉ

12

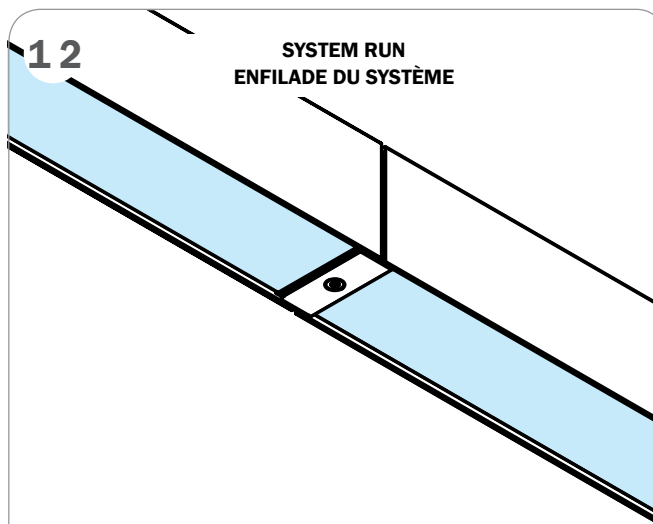


REPEAT STEPS ① TO ④ FOR THE NEXT FIXTURE IN LINE
RÉPÉTEZ LES ÉTAPES ① À ④ POUR LE PROCHAIN LUMINAIRE DE
L'ENFILADE

13

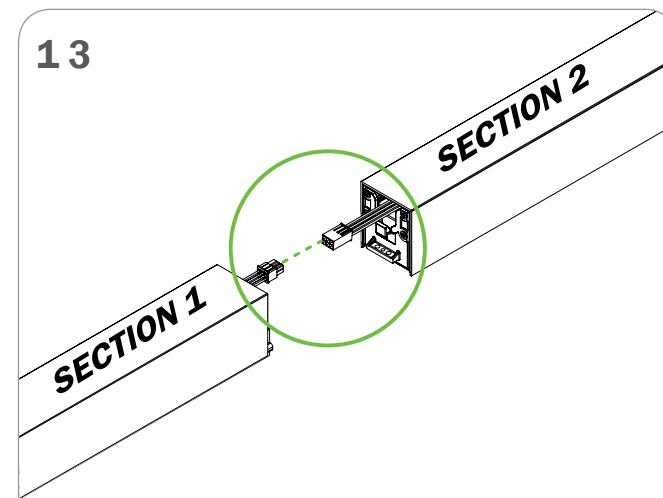


MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS.
FAITES LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES.

14

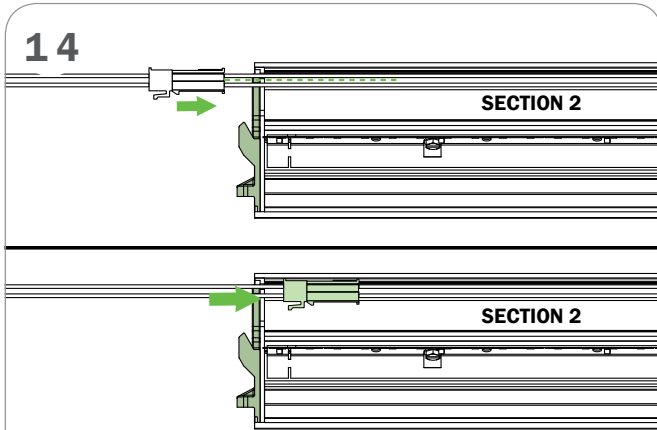


QUICK CONNECTOR MUST BE ROUTED INSIDE THE SECOND
FIXTURE AT JOINING.
LE CONNECTEUR RAPIDE DOIT ÊTRE ACHÉMINÉ À L'INTÉRIEUR DU
DEUXIÈME APPAREIL AU MOMENT DE L'ASSEMBLAGE.

15

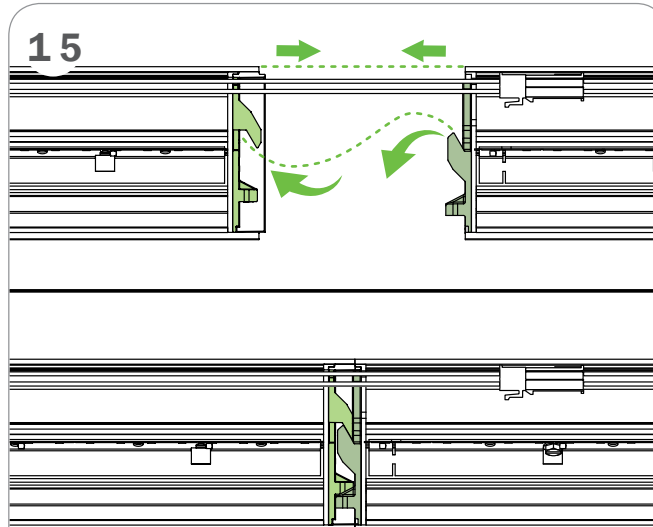

16

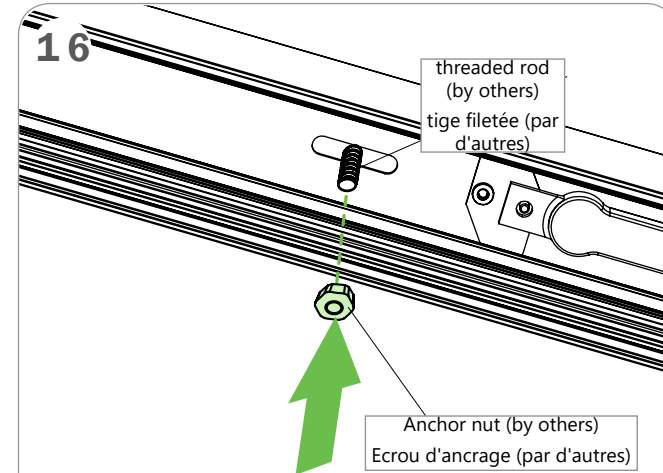

INSTALL FIXTURE TO ANCHORS AT ALL MOUNTING POINTS.
INSTALLEZ L'APPAREIL SUR LES ANCRAGES À TOUS LES POINTS DE
MONTAGE.

