


RECESSED MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR FLANGELESS (D) DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR MONTAGE ENCASTRÉ POUR SANS BORDURE (D)

WHEN INSTALLING FIXTURES DO NOT APPLY PRESSURE TO THE SIDES OF THE FIXTURE AS THIS MAY ALTER THE APERTURE, MAKING THE LENS FIT TOO TIGHT OR TOO LOOSE. ENSURE THAT THE FIXTURE IS STRAIGHT AND TRUE WHEN INSTALLED. IF THERE ARE CORNERS, ENSURE THAT CORNERS ARE SQUARE AND FIT TIGHTLY TOGETHER.

PENDANT L'INSTALLATION DES LUMINAIRES, NE PAS APPUYER SUR LES CÔTÉS DU LUMINAIRE AFIN DE NE PAS ALTÉRER L'OUVERTURE ET QUE LA LENTILLE SOIT TROP SERRÉE OU DESSERRÉE. VOUS ASSUREZ QUE LE LUMINAIRE EST BIEN DROIT UNE FOIS INSTALLÉ. EN PRÉSENCE DE COINS, VOUS ASSUREZ QUE LES COINS SONT CARRÉS ET BIEN DROITS.


- 1 WARNING: BEFORE CUTTING THE CEILING, LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES.**
AVERTISSEMENT: AVANT DE COUPER LE PLAFOND, REPÉRER TOUS LES CONDUITS ET CÂBLES D'ALIMENTATION.

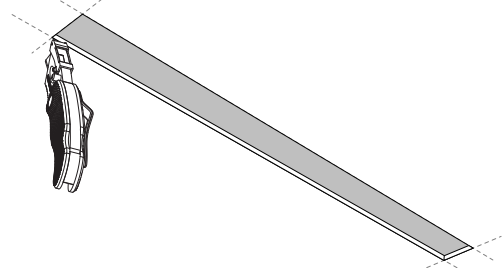


ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. MAKE AN OPENING IN THE CEILING ACCORDING TO THE DIMENSIONS ON THE FIXTURE SHOP DRAWING.

VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE. COUPER L'OUVERTURE DANS LE PLAFOND EN VOUS RÉFÉRANT AUX DIMENSIONS SUR LES DESSINS TECHNIQUES DU LUMINAIRE.


- 2**
- RUBBER GASKETS
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
EN CAOUTCHOUC
 - BOTTOM PLATE
PLAQUE
INFÉRIEURE
 - TAMPER PROOF SCREW
VIS INVOLABLE
 - TORX T20
SCREWDRIVER
(bit provided)
TOURNEVIS TORX T20
(embout fourni)
- REMOVE END PLATES (COME WITH GASKETS) AND LENS.
RETIREZ LES PLAQUES D'EXTRÉMITÉ (LIVRÉES AVEC LES JOINTS) ET LA LENTILLE.

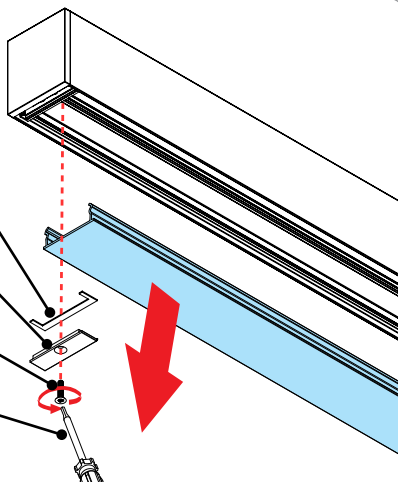


- 3**
- UNSCREW THE CARTRIDGE SO IT CAN BE REMOVED.
DÉVISSEZ LA CARTOUCHE POUR POUVOIR LA RETIRER.

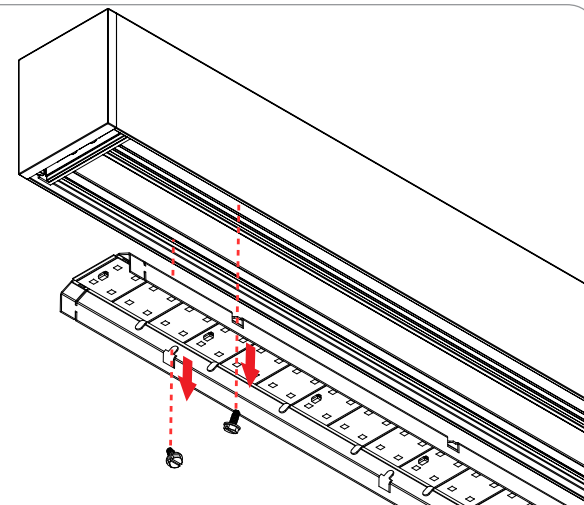


- 4**
- electrical connections by others
raccordements électriques par d'autres
 - 7/8" diameter opening
Ouverture de 7/8" de diamètre
 - by others
Par contracteur
- MAKE WIRING CONNECTIONS AT FIXTURE (BY OTHERS) INSIDE THE PLENUM. **NOTE: J-BOX AND ELECTRICAL CABLES BY OTHERS. IF FIXTURE COMES WITH OPTIONAL POWER FEED (+TF OR +EF) SEE STEP 17.**
- EFFECTUEZ LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES À L'APPAREIL (PAR D'AUTRES) À L'INTÉRIEUR DU PLENUM. **NOTE : LA BOÎTE DE JONCTION ET LES CÂBLES ÉLECTRIQUES SONT FOURNIS PAR D'AUTRES. SI LE PROJECTEUR EST ÉQUIPÉ D'UNE ALIMENTATION OPTIONNELLE (+TF OU +EF), VOIR L'ÉTAPE 17.**

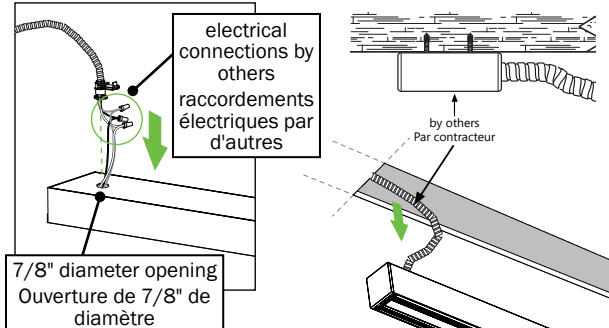

- 5**
- 1/4-20 threaded rod (by others)
tige filetée 1/4-20
(par d'autres)
 - RUBBER GASKETS
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
EN CAOUTCHOUC
 - METAL PLATE
PLAQUE
MÉTALLIQUE
 - Anchor nut (by others)
Ecrou d'ancrage (par d'autres)
- INSTALL FIXTURE TO ANCHORS AT ALL MOUNTING POINTS.
INSTALLEZ L'APPAREIL SUR LES ANCRAGES À TOUS LES POINTS DE MONTAGE.

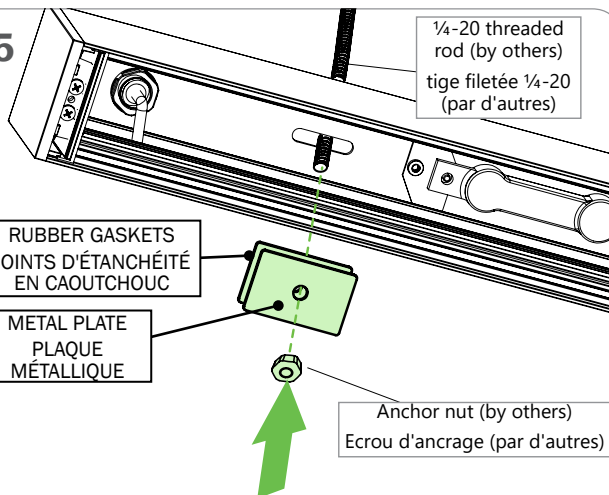


- 6**
- RE-ATTACH REFLECTOR CARTRIDGE.
REMETTEZ LA CARTOUCHE DU RÉFLECTEUR EN PLACE.

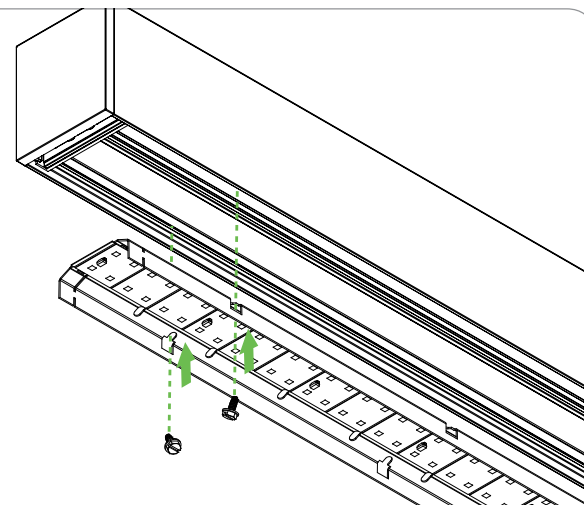


7

MAKE SURE TO NOT OVER TIGHTEN THE SCREW
VOUS ASSUREZ DE NE PAS TROP SERRER LA VIS

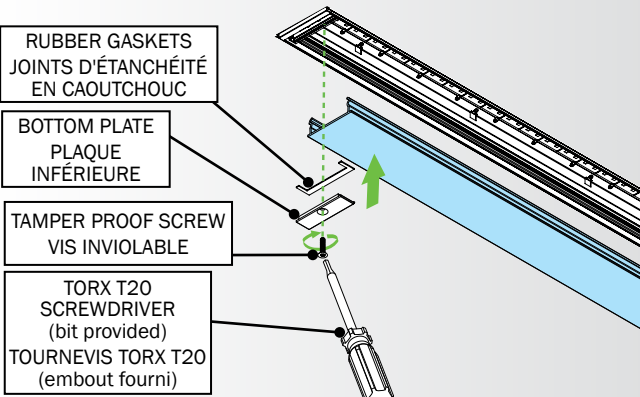

RE-ATTACH LENS, END PLATES WITH END GASKETS.
REMETTEZ EN PLACE LA LENTILLE, LES PLAQUES D'EXTREMITÉ ET LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ.


8

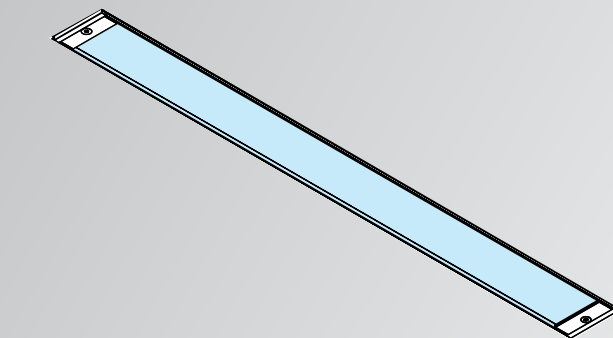

IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON
VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ


9

SYSTEM RUN
ENFILADE DU SYSTÈME

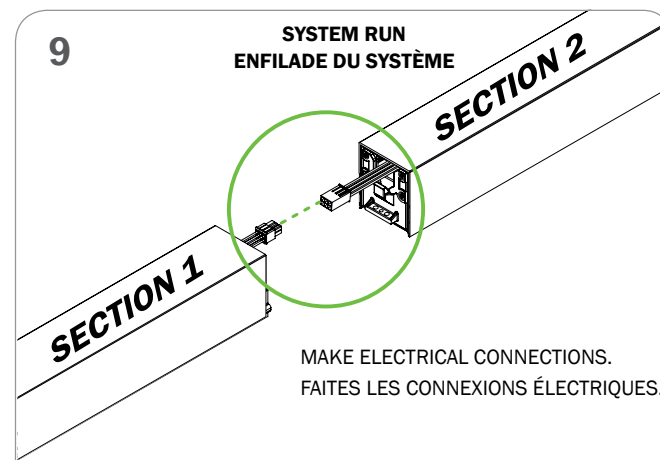


REPEAT STEPS 2 TO 4 FOR THE NEXT FIXTURE IN LINE
RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 2 À 4 POUR LE PROCHAIN LUMINAIRE DE L'ENFILADE

10

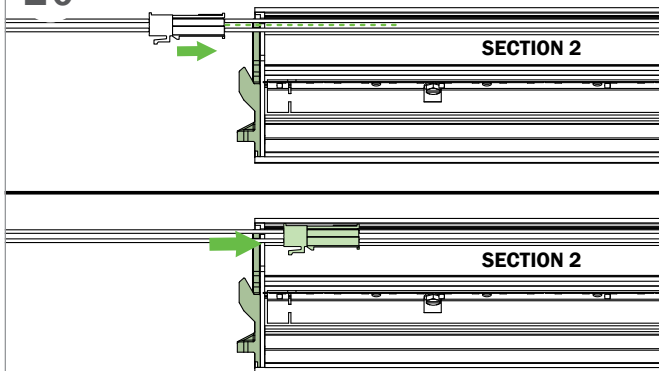


QUICK CONNECTOR MUST BE ROUTED INSIDE THE SECOND
FIXTURE AT JOINING.
LE CONNECTEUR RAPIDE DOIT ÊTRE ACHÉMINÉ À L'INTÉRIEUR DU
DEUXIÈME APPAREIL AU MOMENT DE L'ASSEMBLAGE.


11

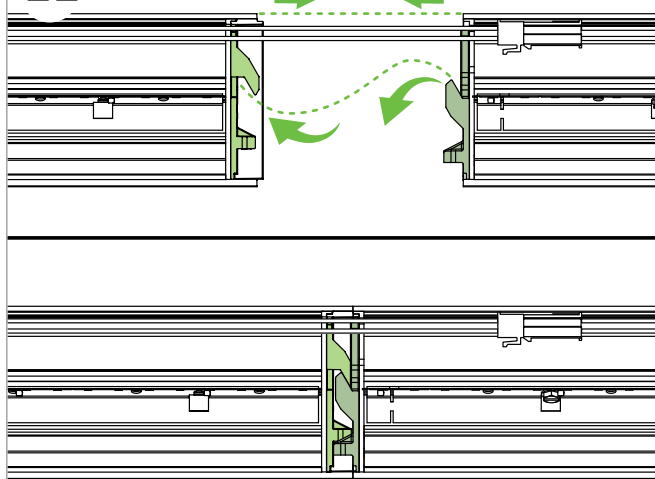


12

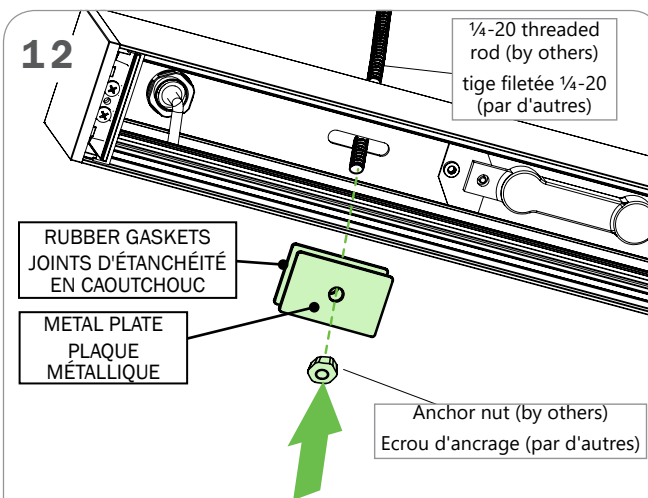


INSTALL FIXTURE TO ANCHORS AT ALL MOUNTING POINTS.
INSTALLEZ L'APPAREIL SUR LES ANCRAGES À TOUS LES POINTS DE MONTAGE.

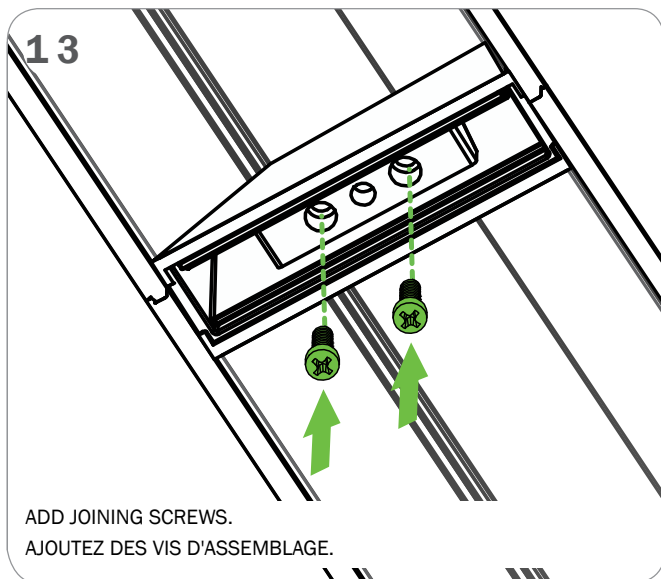


14 MAKE SURE TO NOT OVER TIGHTEN THE SCREW
VOUS ASSUREZ DE NE PAS TROP SERRER LA VIS

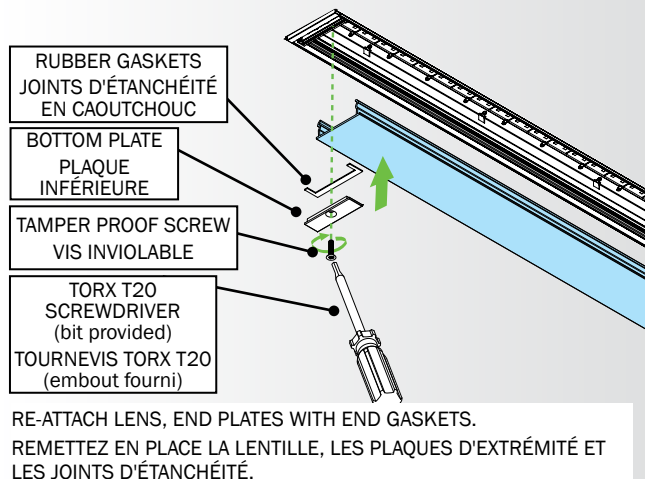

15

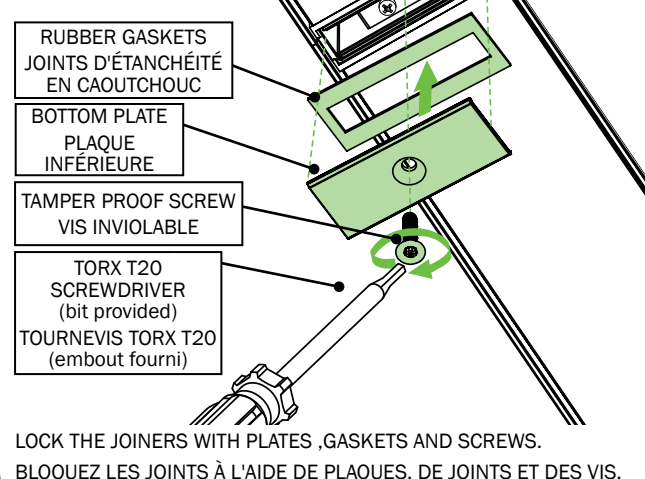


16

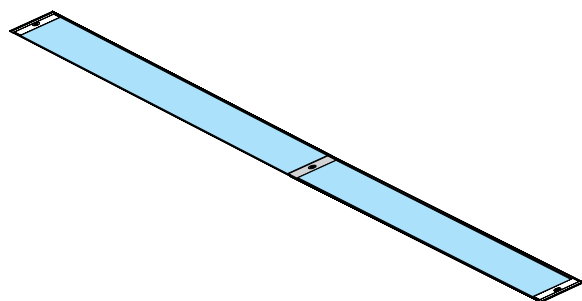

IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON
VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE
EN TOUTE SÉCURITÉ


17

CL3P CABLE OPTION - OPTIONAL +TF OR +EF / OPTION CÂBLE CL3P - OPTIONAL +TF OU +EF

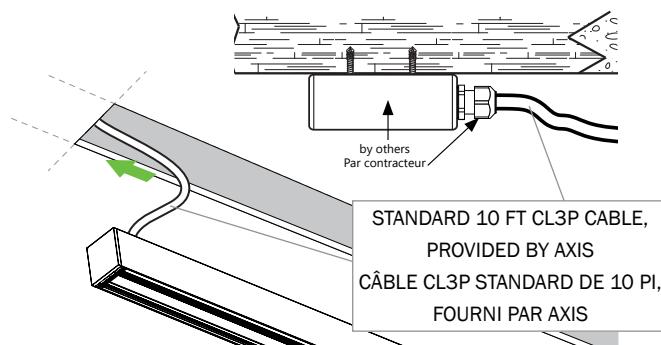

MAKE WIRING CONNECTIONS AT J-BOX (BY OTHERS) INSIDE THE
PLENUM. FIXTURE COMES WITH 10FT OF PLENUM RATED POWER
CABLE. **NOTE: J-BOX (BY OTHERS).**
EFFECTUEZ LES CONNEXIONS DE CÂBLAGE DANS LA BOÎTE DE
JONCTION ÉTANCHE À L'EAU (PAR D'AUTRES) À L'INTÉRIEUR DU
PLENUM. L'APPAREIL EST LIVRÉ AVEC UN CÂBLE D'ALIMENTATION
DE 10 PIEDS. **NOTE: LA BOÎTE DE JONCTION (PAR D'AUTRES).**

CL3P Cable Wiring Diagram



FINAL CONNECTIONS IN ACCORDANCE WITH NATIONAL AND
LOCAL BUILDING CODES (SEE WIRING DIAGRAM)
CONNEXIONS FINALES CONFORMÉMENT AUX CODES DE
BÂTIMENT NATIONAUX ET LOCAUX (VOIR SCHÉMA DE CÂBLAGE)

