

WALL MOUNT END FEED INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ALIMENTATION À L'EXTRÉMITÉ DANS UN MONTAGE MURAL


NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE WALL AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE THE WALL BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

NOTE: LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES AU MUR ET À UNE STRUCTURE DANS LE MUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

● FIXTURE LENGTHS / LONGUEURS DE LUMINAIRES

WET BEAM DI	FIXTURE LENGTH / LONGUEUR DU LUMINAIRE
4 FEET / PIED	50 1/4"
8 FEET / PIED	100 1/4"
12 FEET / PIED	150 1/4"






● DIMENSIONS








i Meets ADA requirements / Répond aux exigences d'ADA

● ANCHOR POSITIONS / POSITIONS D'ANCRAGE

for mounting points please consult shop drawing /
pour les points de montage, voir le dessin technique

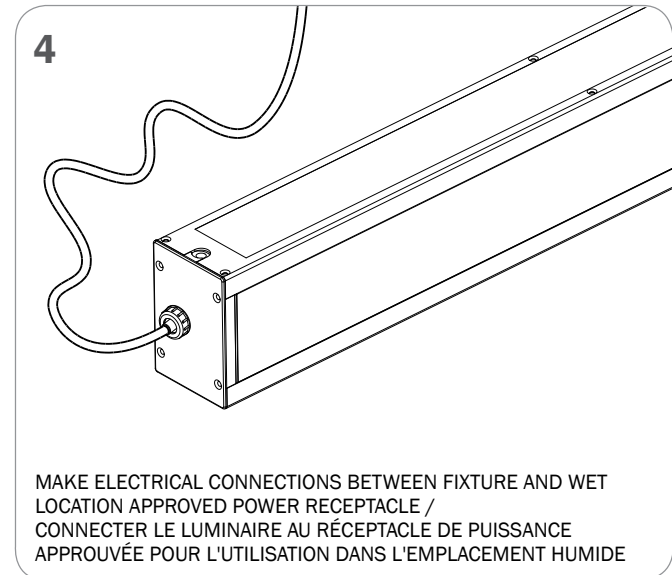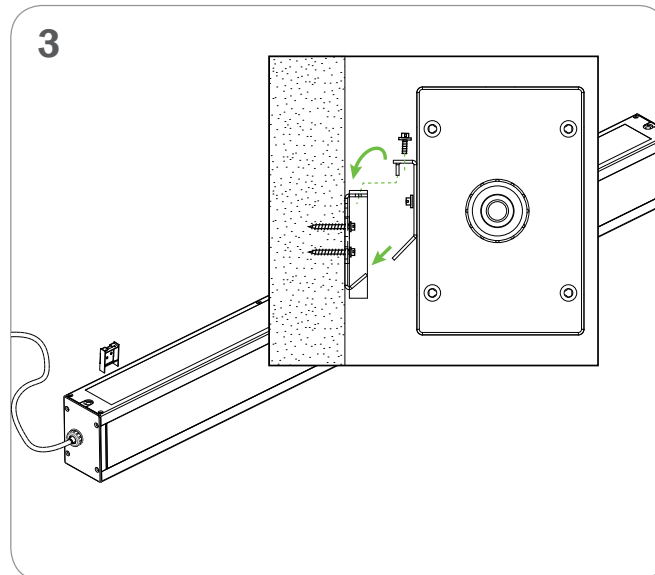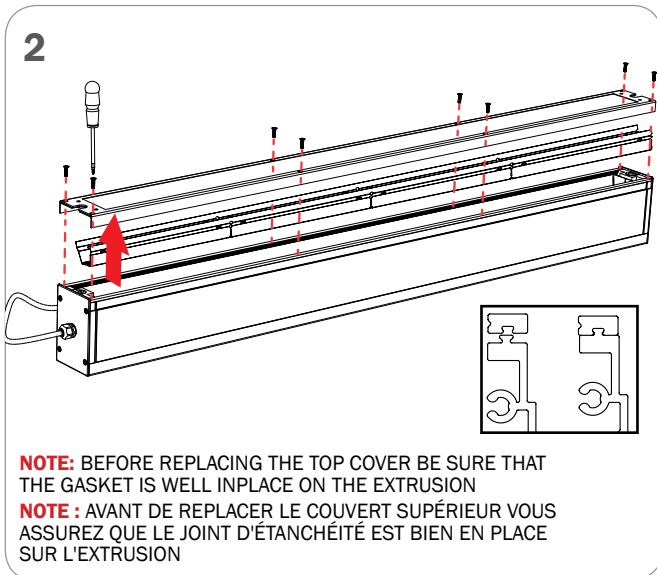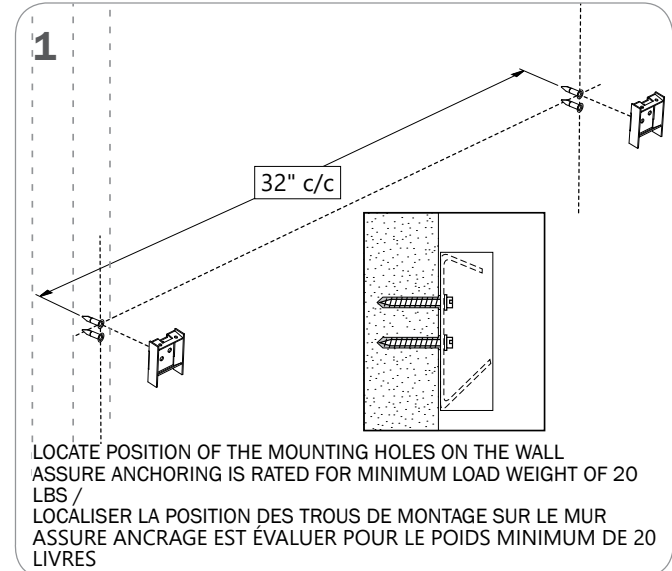

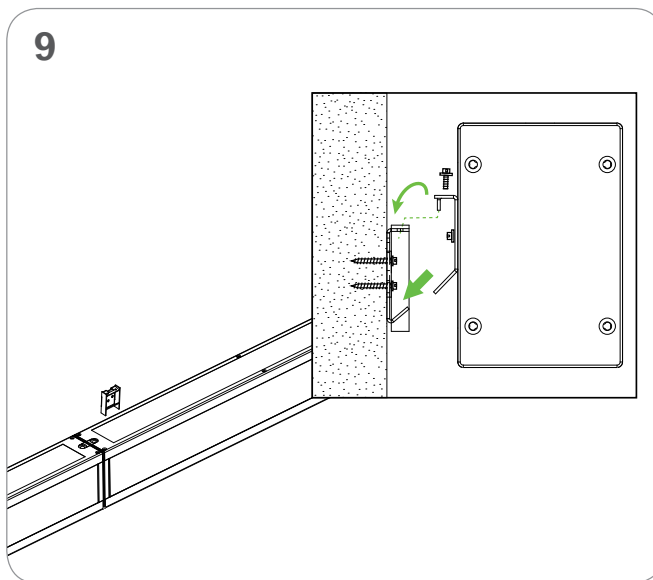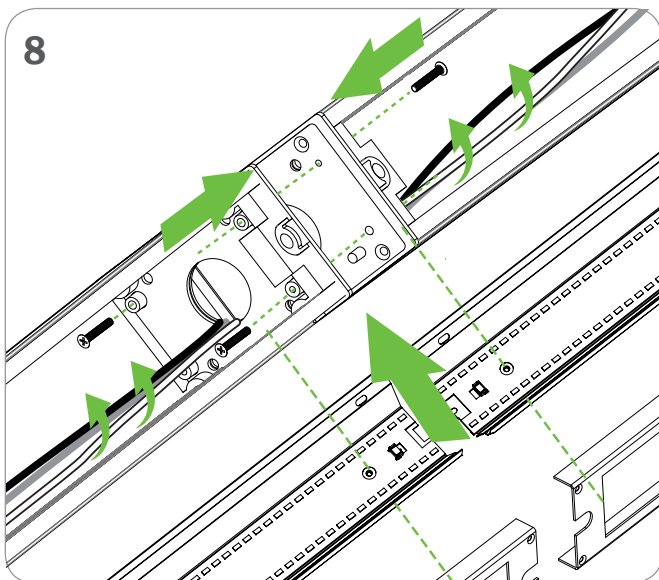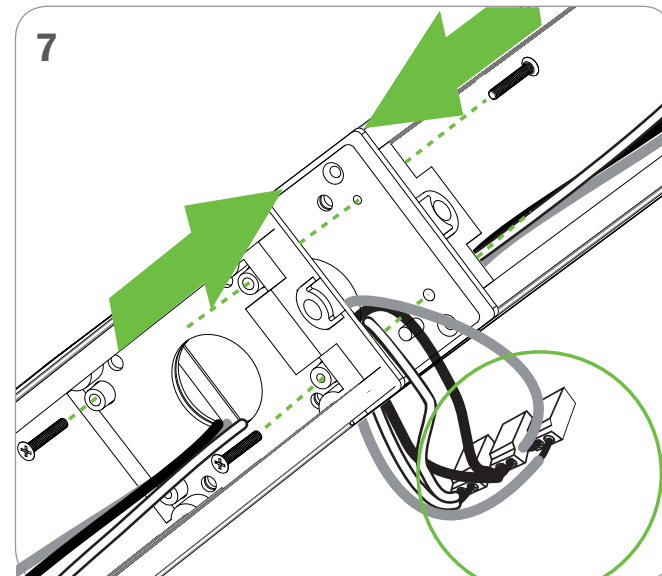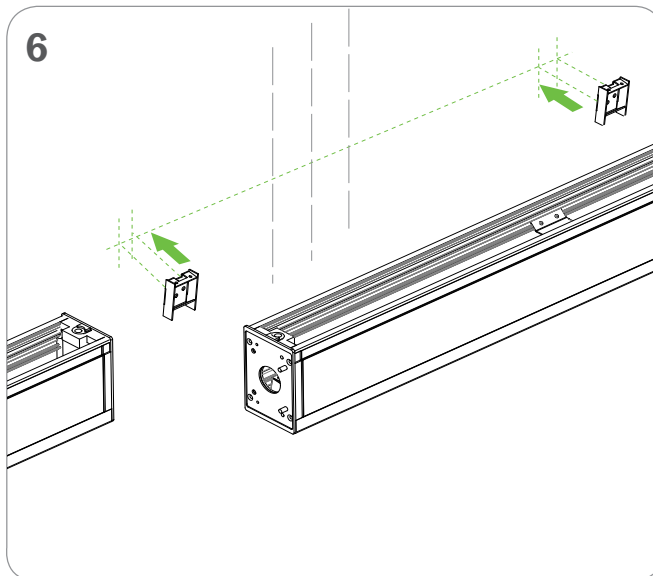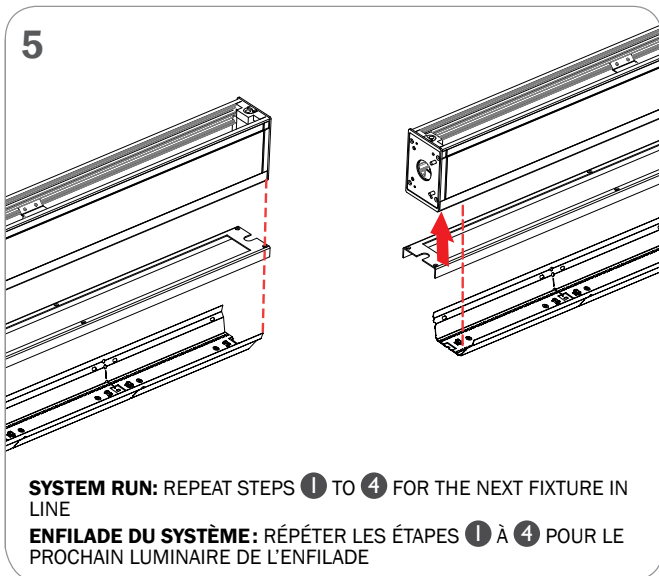

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: WBDI.LED.WALL.END_FEED

RÉVISION 001 / REVISION 001

7 / 11 / 2019



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.