
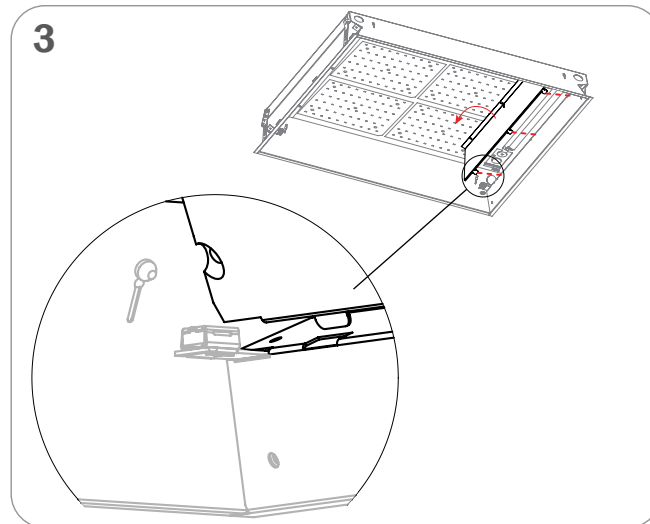
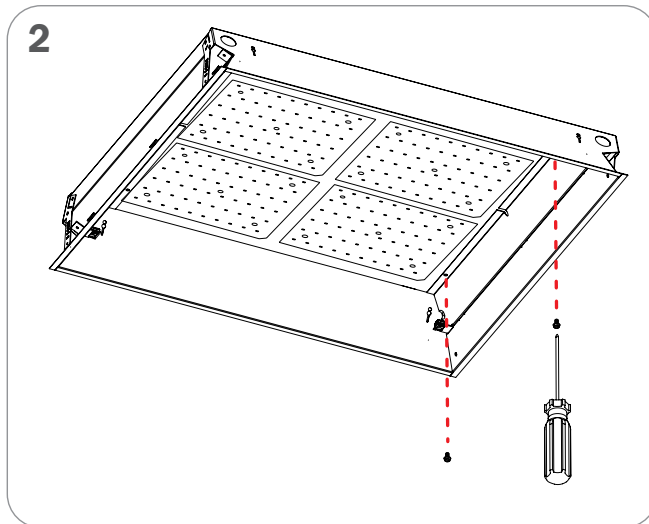



DRIVER REPLACEMENT INSTRUCTIONS DIRECTIVES DE REMPLACEMENT DE PILOTE

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.



NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

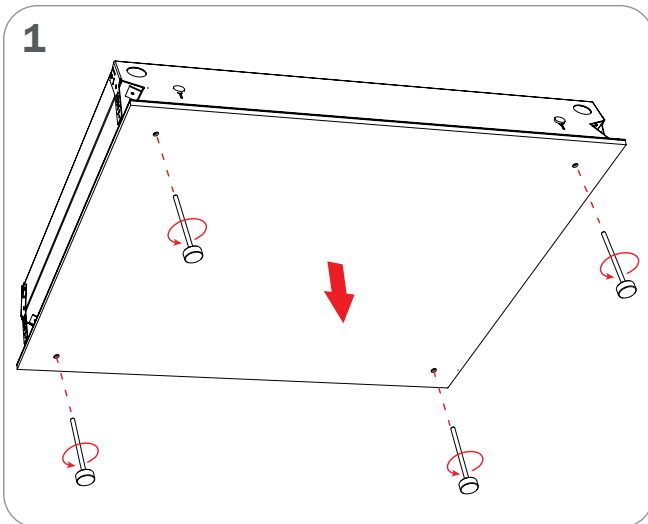

SLIGHTLY TURN REFLECTOR DOWNWARD AND LIFT UNTIL 3 TABS ARE CLEAR FROM SLOTS
TOURNEZ LÉGÈREMENT LE RÉFLECTEUR VERS LE BAS ET LEVER JUSQU'À CE QUE LE 3 ONGLETS SOIENT DÉGAGÉS DES FENTES

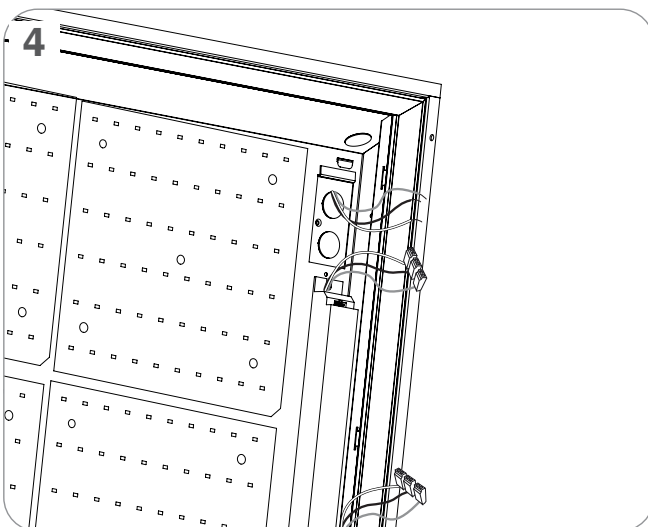

REPLACE THE DRIVER AND MAKE CONNECTION WITH WIRE NUTS
REPLACEZ LE PILOTE ET EFFECTUEZ LES CONNEXIONS À L'AIDE DES CAPUCHONS DE CONNEXION

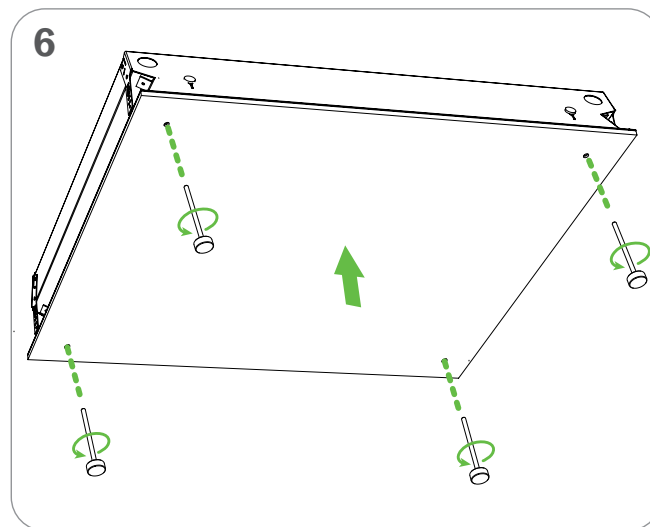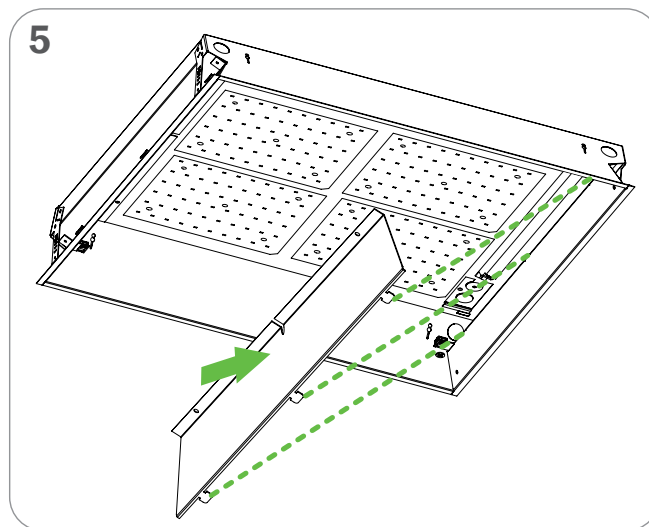

CLOSE THE LENS BACK INTO PLACE AND SECURE WITH THUMBSCREWS
DO NOT OVER TIGHTEN
FERMEZ LA LENTILLE EN PLACE ET SÉCURISEZ PAR DES VIS DE SERRAGE
NE PAS TROP SERRER

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: SKSLED.DRIVER.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

27 / 03 / 2023



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**