
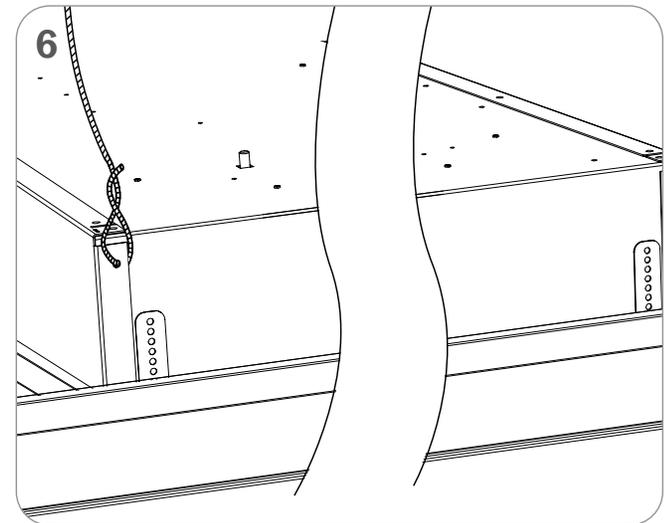
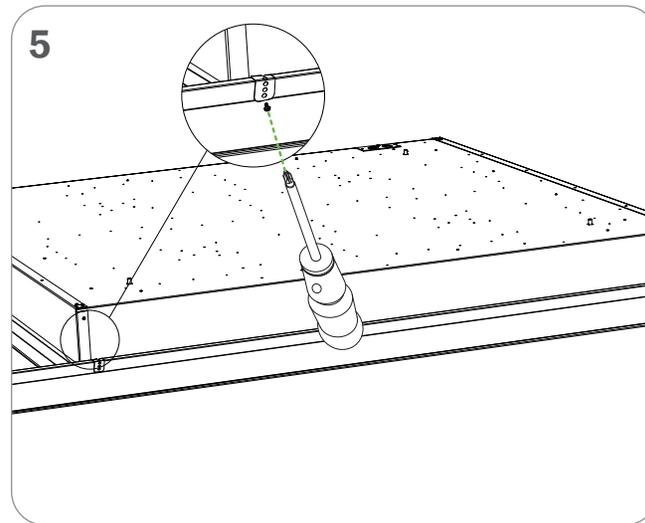
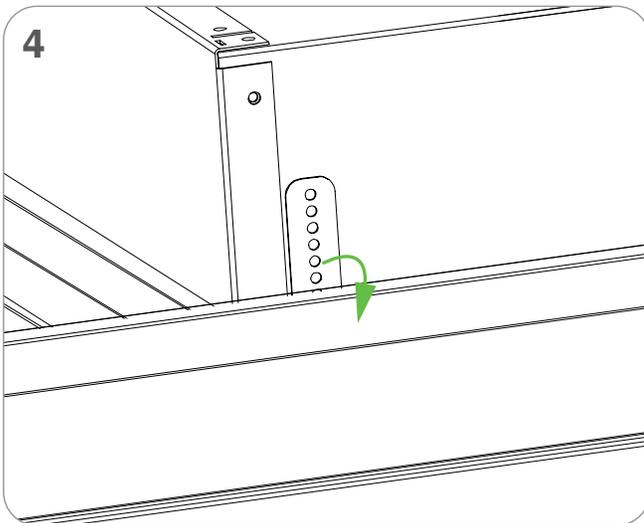
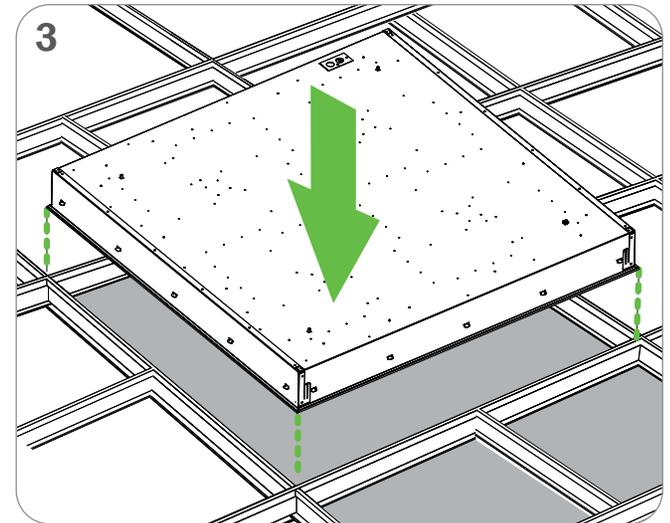
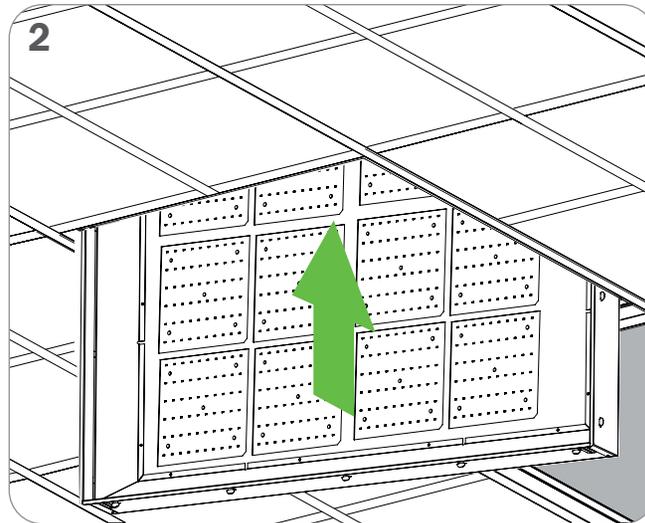


## RECESSED T-BAR INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ENCASTRÉ DANS UN PROFILÉ EN T

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

**NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

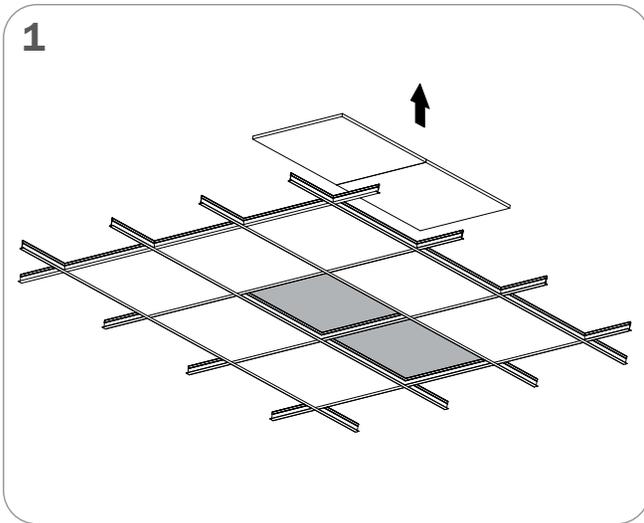

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / FILE NAME:SKSLED.44.T-BAR.INST  
REVISION 001 / RÉVISION 001

27 / 03 / 2023









**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**

## RECESSED T-BAR INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ENCASTRÉ DANS UN PROFILÉ EN T

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

**NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

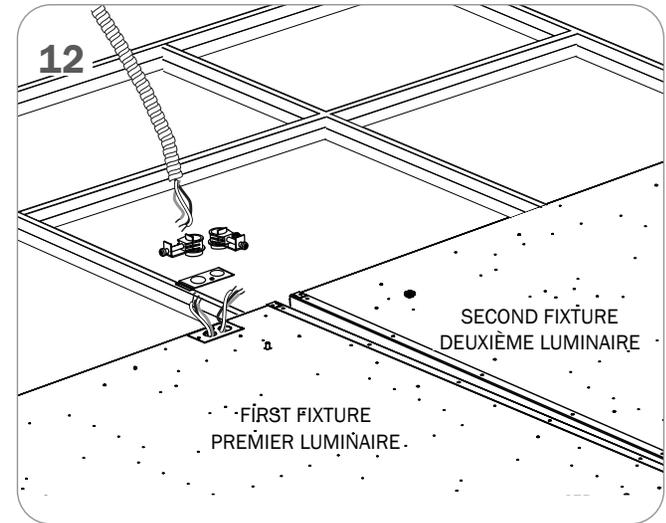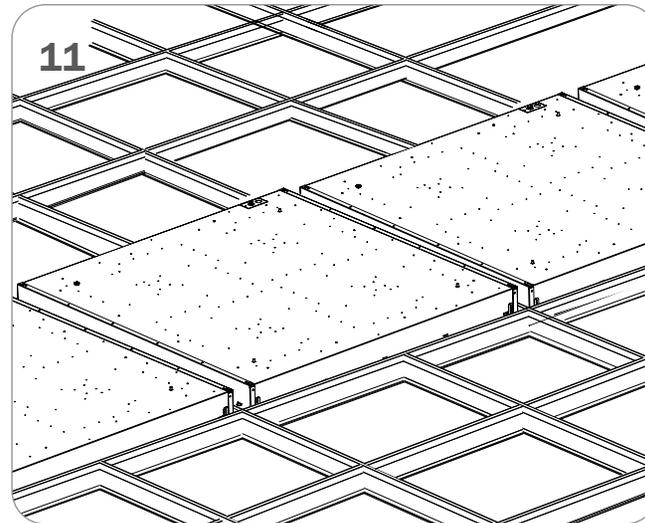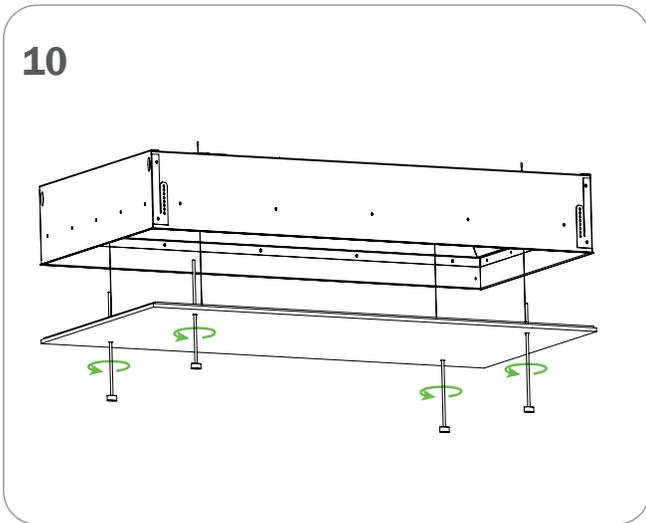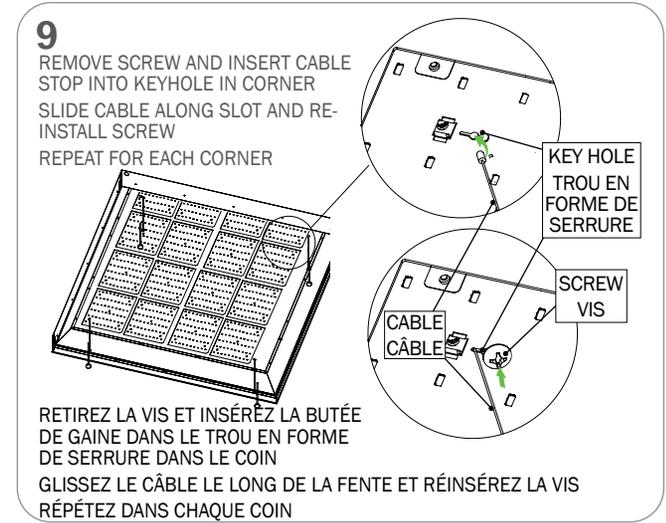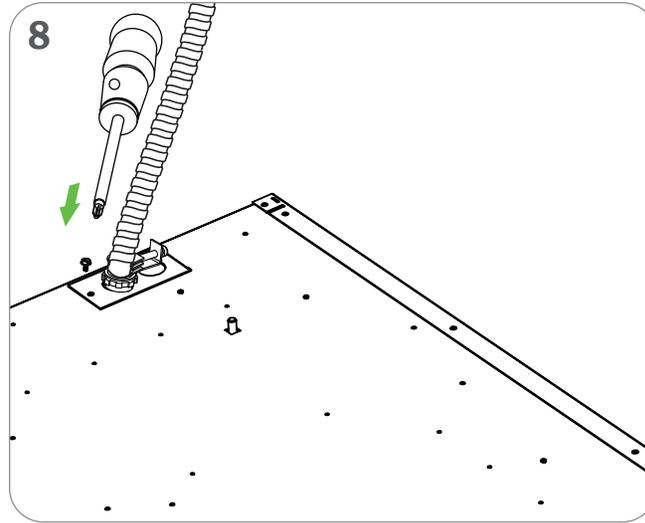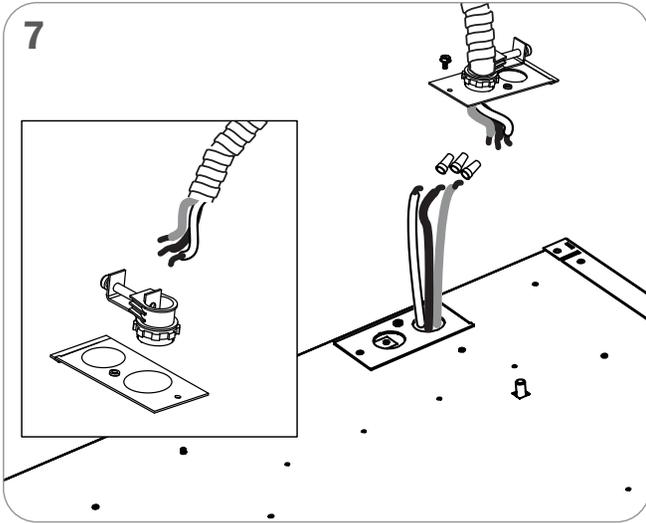

**CONTINUOUS ROW:** FOLLOW STEPS 1 TO 6 TO INSTALL NEXT FIXTURE IN CEILING, THEN :

**ENFILADE CONTINUE:** SUIVEZ LES ÉTAPES 1 À 6 POUR INSTALLER LE PROCHAIN LUMINAIRE DANS LE PLAFOND PUIS :

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / FILE NAME:SKSLED.44.T-BAR.INST  
REVISION 001 / RÉVISION 001

27 / 03 / 2023








**WARNING:** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

**AVERTISSEMENT:** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

# RECESSED T-BAR INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ENCASTRÉ DANS UN PROFILÉ EN T

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

**NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

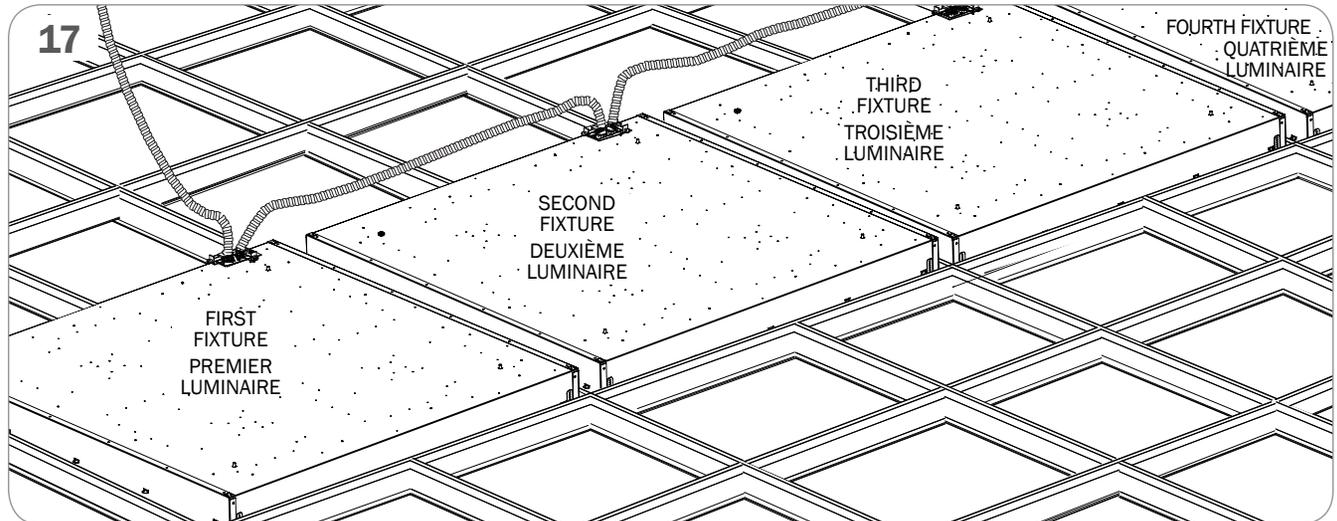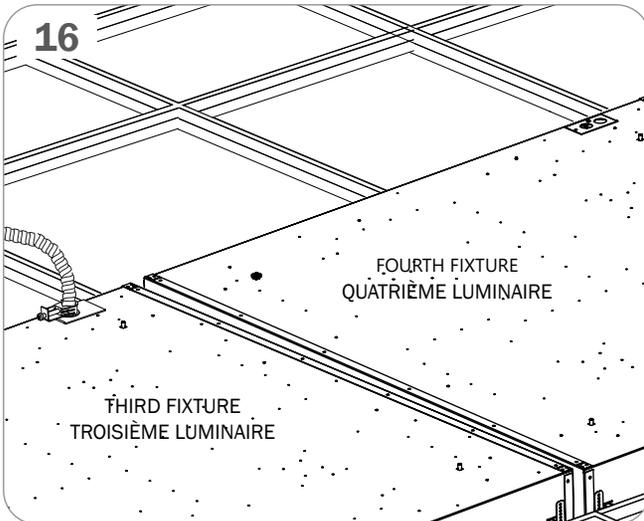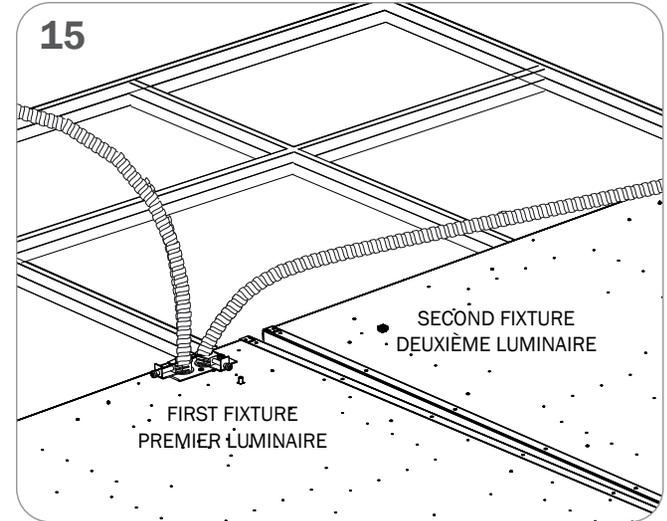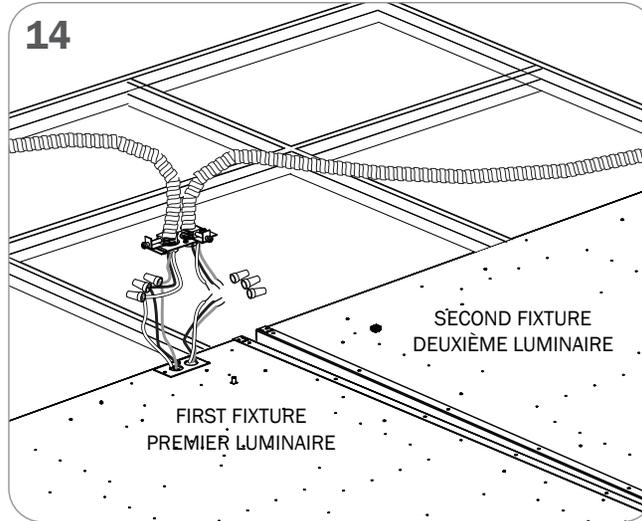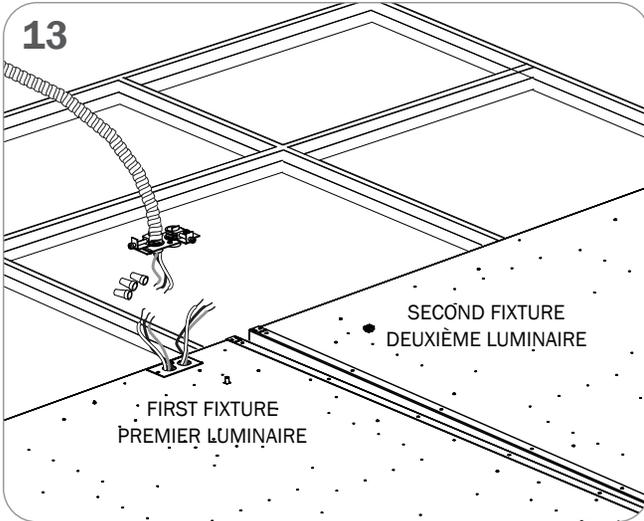

REPEAT STEPS 11 TO 14 FOR ALL FIXTURES IN THE ROW. MAKE SURE THAT PROPER ALIGNMENT IS MAINTAINED AND ALL FIXTURES ARE CORRECTLY ORIENTED IN RELATION TO OTHER FIXTURES

RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 11 À 14 POUR TOUTS LES LUMINAIRES DE L'ENFILADE. VOUS ASSUREZ DE GARDER UN BON ALIGNEMENT ET QUE TOUTS LES LUMINAIRES SONT ORIENTÉS DANS LE MÊME SENS QUE LES AUTRES LUMINAIRES




# RECESSED T-BAR INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ENCASTRÉ DANS UN PROFILÉ EN T

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

**NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.


18

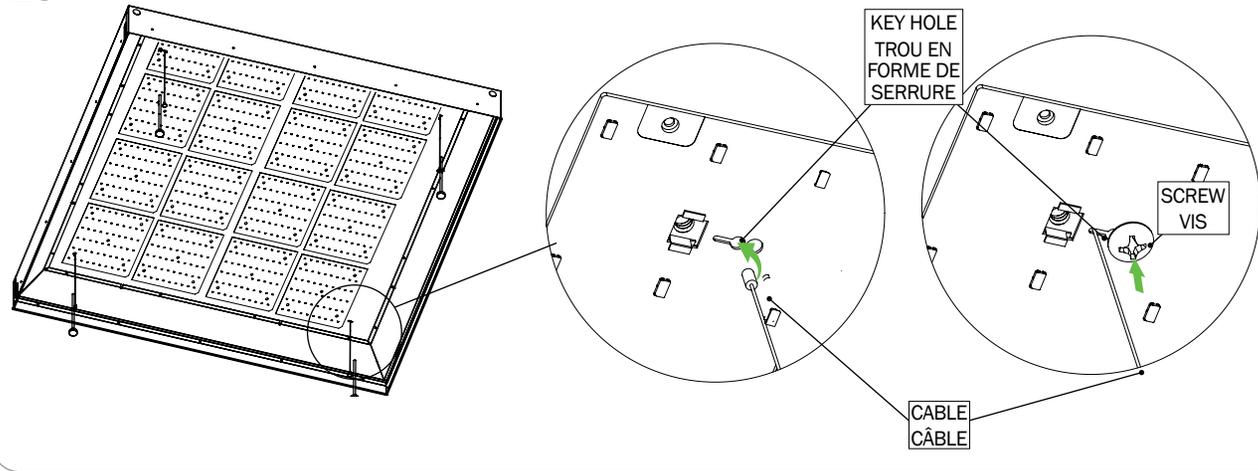


REMOVE SCREW AND INSERT CABLE STOP INTO KEYHOLE IN CORNER. SLIDE CABLE ALONG SLOT AND RE-INSTALL SCREW. REPEAT FOR EACH CORNER.

RETIRER LA VIS ET INSÉRER LA BUTÉE DE GAINÉ DANS LE TROU EN FORME DE SERRURE DANS LE COIN. GLISSER LE CÂBLE LE LONG DE LA FENTE ET RÉINSÉRER LA VIS. RÉPÉTER DANS CHAQUE COIN.

20

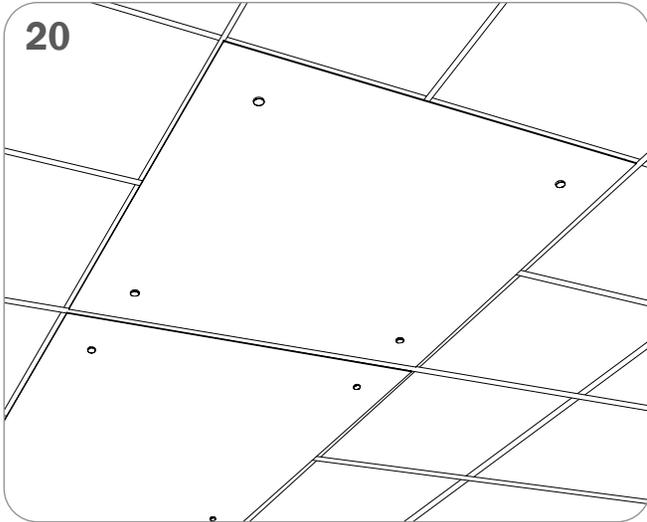

19

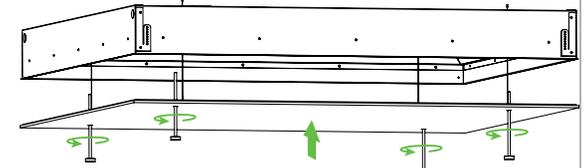

CENTER LENS WITH T-BAR.

ALIGN 4 THUMBSCREWS IN CORNERS AND PARTIALLY THREAD EACH THUMBSCREWS

WHEN ALL THUMBSCREWS ARE ENGAGED, FULLY THREAD EACH EVENLY UNTIL LENS IS TIGHT AGAINST T-BAR

**DO NOT OVER TIGHTEN**

CENTRER LA LENTILLE DANS LA BORDURE DU PLACOPLÂTRE

ALIGNER LES 4 VIS DE SERRAGE À MAIN ET FILETER PARTIELLEMENT CHAQUE VIS DE SERRAGE À MAIN

UNE FOIS TOUTES LES VIS DE SERRAGE À MAIN ENGAGÉES, FILETER ENTIÈREMENT CHACUNE D'ELLES JUSQU'À CE QUE LA LENTILLE SOIT BIEN SERRÉE CONTRE LA BORDURE DE PLACOPLÂTRE

**NE PAS TROP SERRER**

