


WHEN INSTALLING FIXTURES DO NOT APPLY PRESSURE TO THE SIDES OF THE FIXTURE AS THIS MAY ALTER THE APERTURE, MAKING THE LENS FIT TOO TIGHT OR TOO LOOSE. ENSURE THAT THE FIXTURE IS STRAIGHT AND TRUE WHEN INSTALLED. IF THERE ARE CORNERS, ENSURE THAT CORNERS ARE SQUARE AND FIT TIGHTLY TOGETHER.


PENDANT L'INSTALLATION DES LUMINAIRES, NE PAS APPUYER SUR LES CÔTÉS DU LUMINAIRE AFIN DE NE PAS ALTÉRER L'OUVERTURE ET QUE LA LENTILLE SOIT TROP SERRÉE OU DESSERRÉE. VOUS ASSUREZ QUE LE LUMINAIRE EST BIEN DROIT UNE FOIS INSTALLÉ. EN PRÉSENCE DE COINS, VOUS ASSURER QUE LES COINS SONT CARRÉS ET BIEN DROITS.

- 1 WARNING: BEFORE CUTTING INTO DRYWALL, LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES.**
AVERTISSEMENT: AVANT DE COUPER LE PLACOPLÂTRE, REPÉRER TOUS LES CONDUITS ET CÂBLES D'ALIMENTATION.

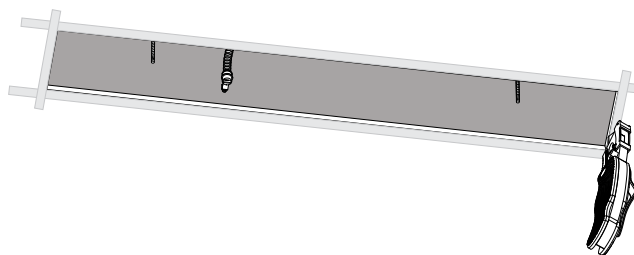






ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. MAKE AN OPENING IN DRYWALL ACCORDING TO THE DIMENSIONS ON THE FIXTURE SHOP DRAWING.


VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE. COUPER L'OUVERTURE DANS LE PLACOPLÂTRE EN VOUS RÉFÉRANT AUX DIMENSIONS SUR LES DESSINS TECHNIQUES DU LUMINAIRE.

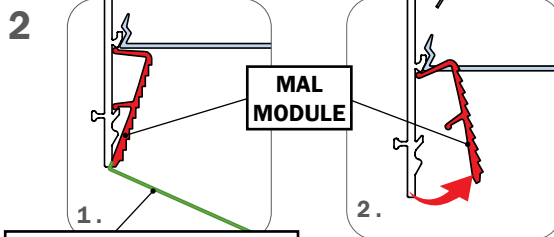




**LENS TOOL PROVIDED BY AXIS/
LENTILLE OUTIL FOURNI PAR AXIS**

WARNING!
 PLEASE, USE LENS TOOL FOR MAL REMOVAL TO PREVENT DEFORMATION OF THE PART/
AVERTISSEMENT!
 VEUILLEZ, UTILISER UN OUTIL DE LENTILLE POUR LE RETRAIT DU MAL AFIN DE PREVENIR LA DEFORMATION DE LA PIECE

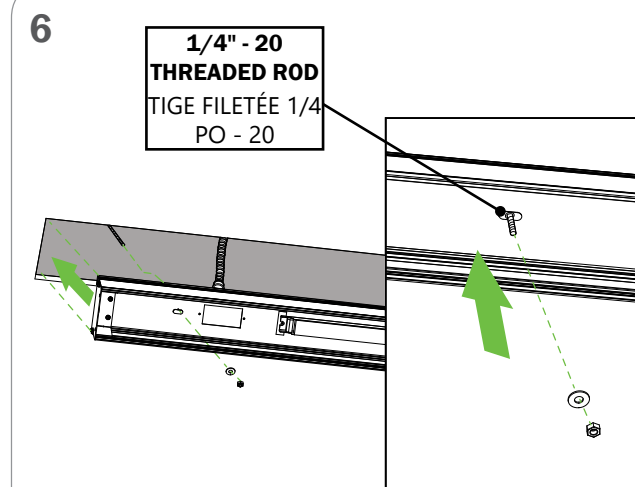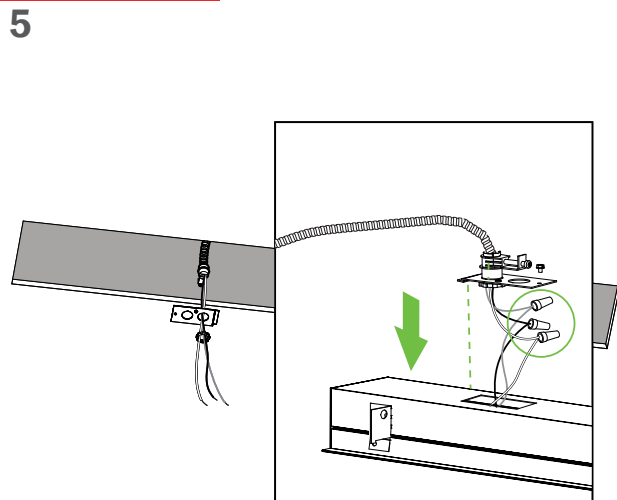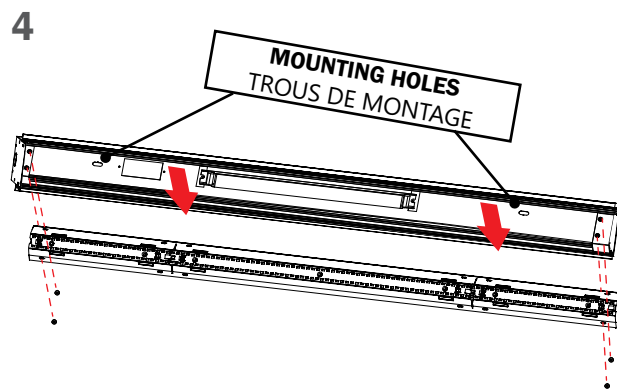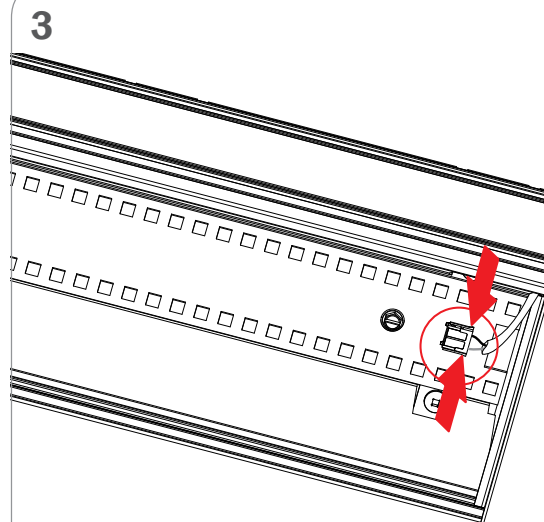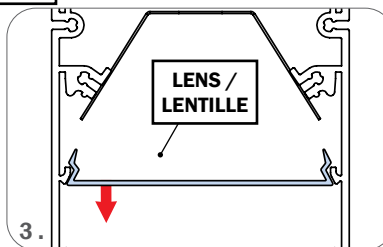


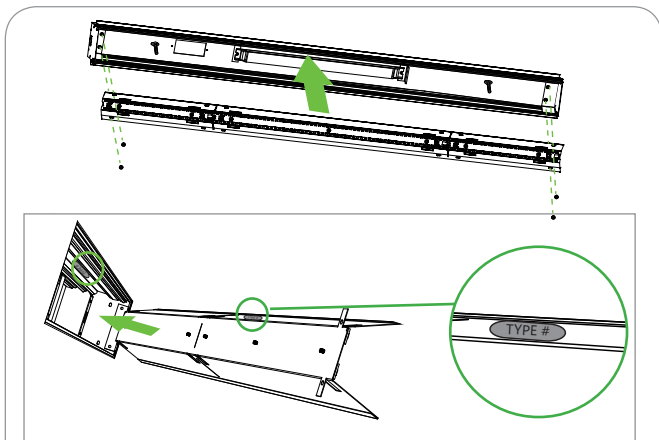


MAKE SURE THAT THE LABELS ON THE EXTRUSION AND THE LED CARTRIDGE MATCH AND ARE BACK TO BACK ON THE SAME SIDE
VOUS ASSUREZ QUE LES ÉTIQUETTES SUR L'EXTRUSION ET SUR LA CARTOUCHE DEL SONT IDENTIQUES ET SE RETROUVENT DOS À DOS SUR LE MÊME CÔTÉ.

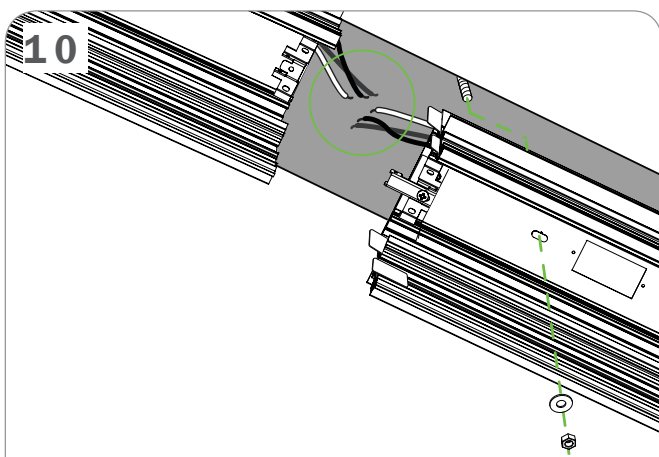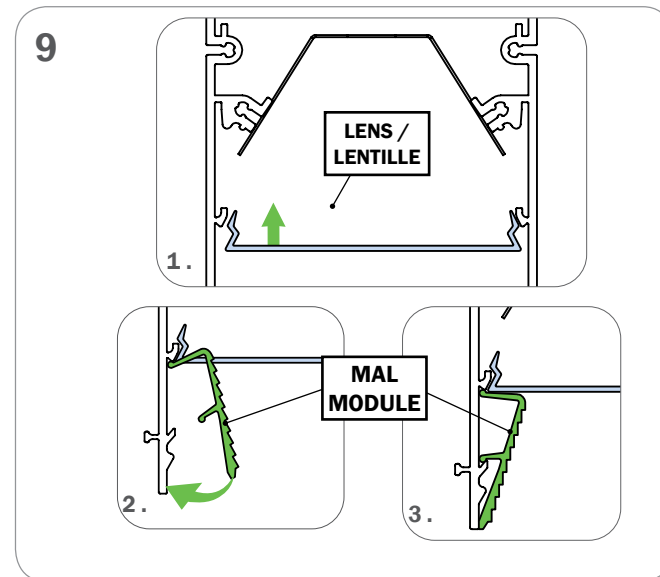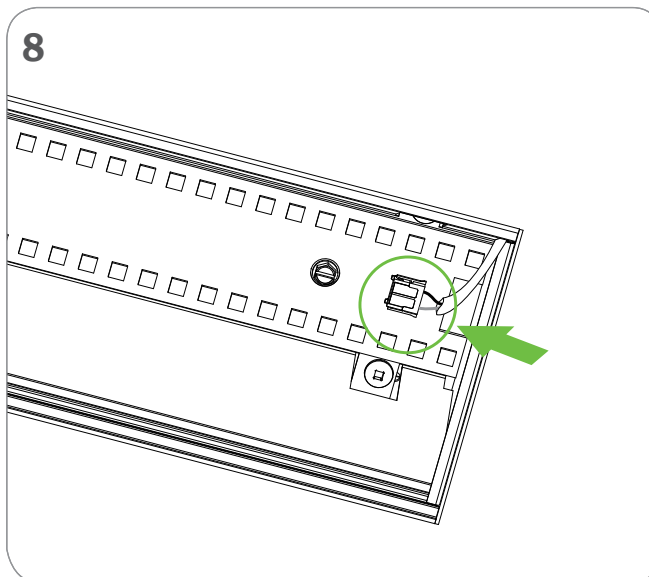

CONTINUOUS ROW: FOLLOW STEPS 1 TO 6 FOR THE FIRST FIXTURE IN THE ROW AND STEPS 2 TO 4 FOR THE SECOND FIXTURE




ENFILADE CONTINUE : SUIVRE LES ÉTAPES 1 À 6 POUR LE PREMIER LUMINAIRE DE L'ENFILADE ET LES ÉTAPES 2 À 4 POUR LE DEUXIÈME LUMINAIRE

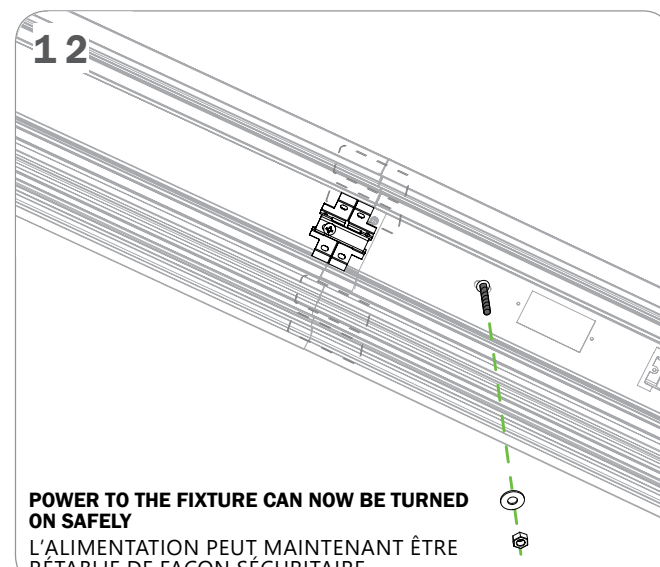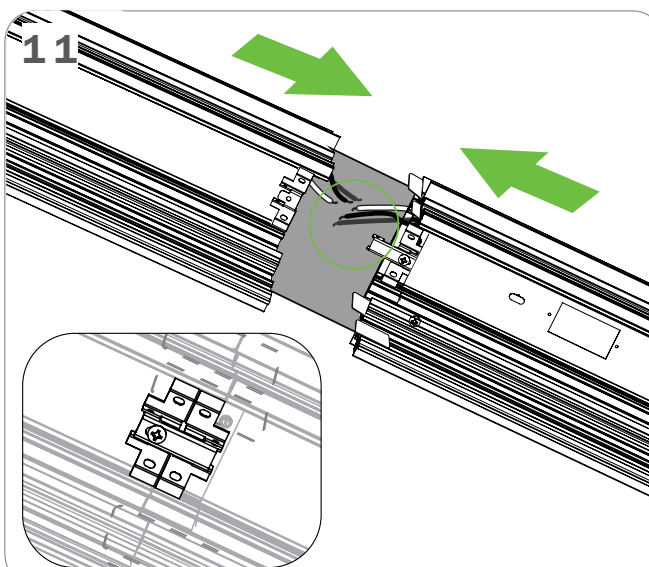

POWER TO THE FIXTURE CAN NOW BE TURNED ON SAFELY

L'ALIMENTATION PEUT MAINTENANT ÊTRE RÉTABLIE DE FAÇON SÉCURITAIRE



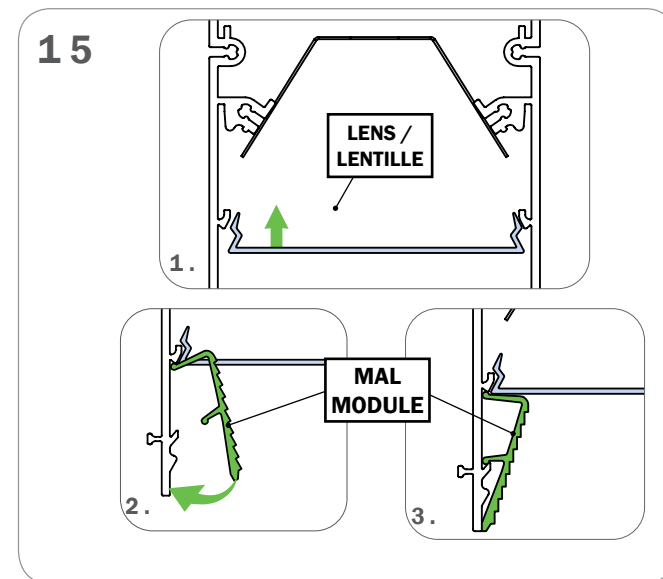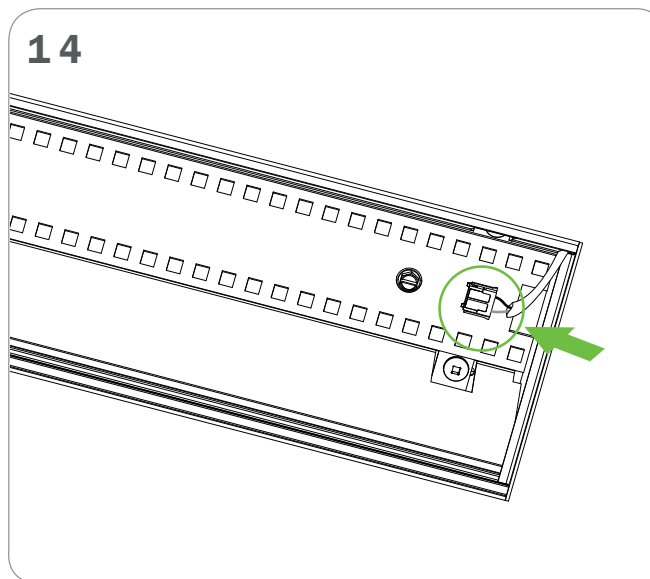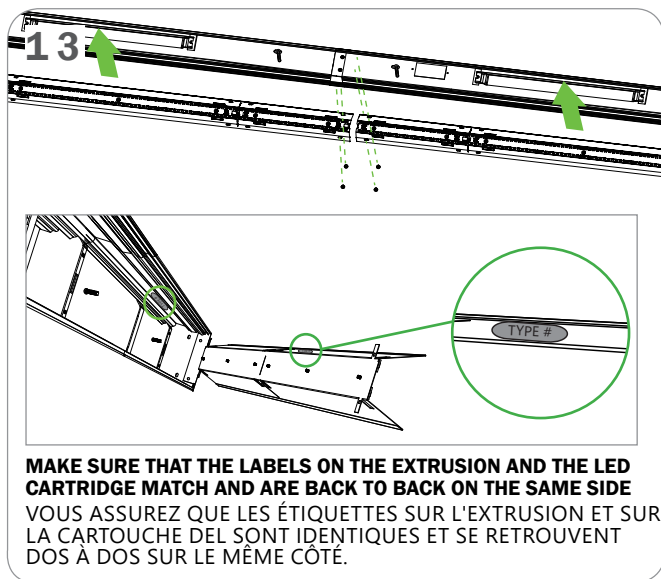

Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

Avertissement: Chaque luminaire d'éclairage Axis est soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.