
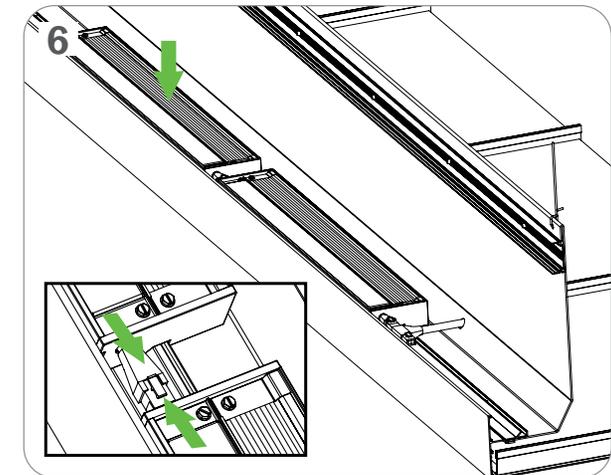
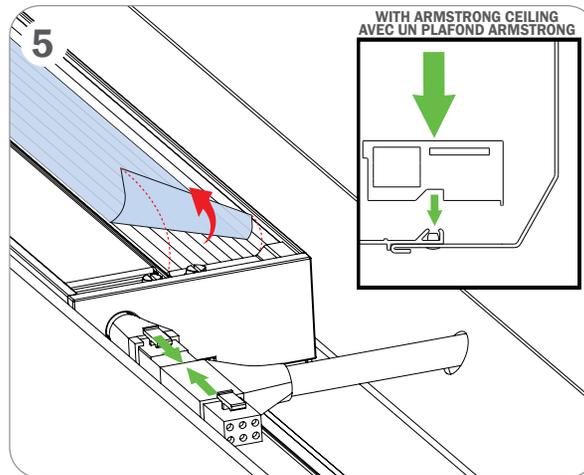
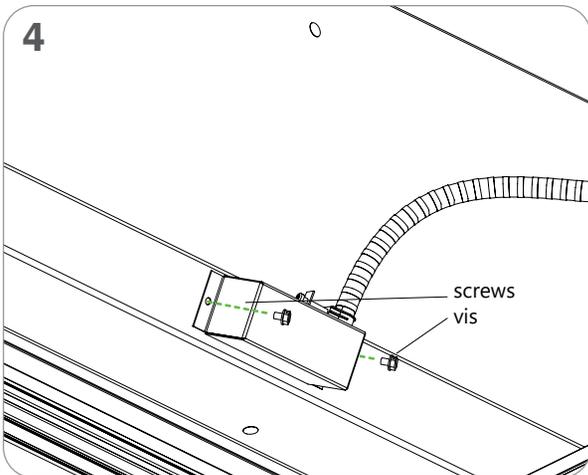
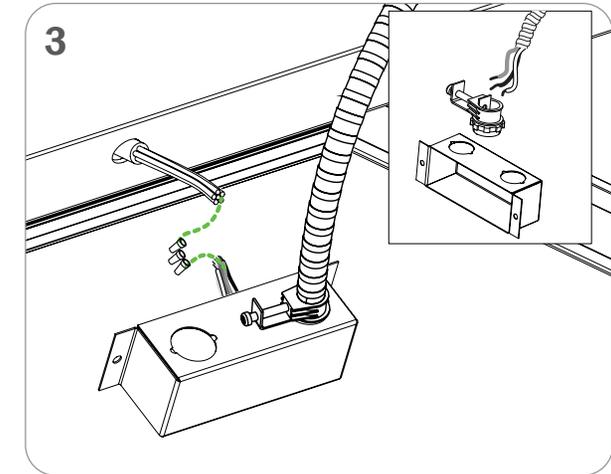
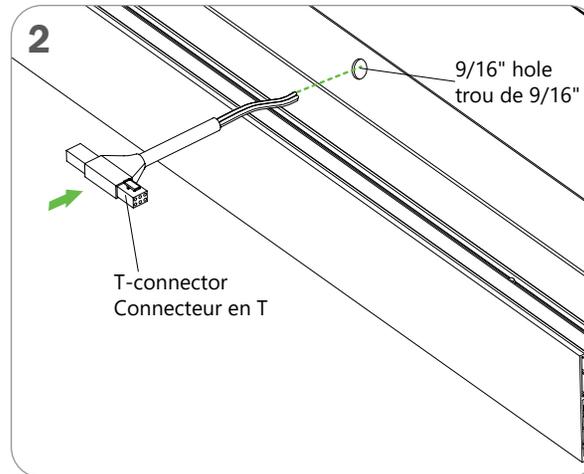


CEILING INSTALLATION INSTRUCTIONS (CL3P CABLE OPTION ON PAGE 2) DIRECTIVES D'INSTALLATION DU PLAFOND (OPTION CÂBLE CL3P À LA PAGE 2)

NOTE: Ensure that the power to the fixture's circuit is turned off.

NOTE: Vous assurez que l'alimentation du circuit du luminaire est coupée.

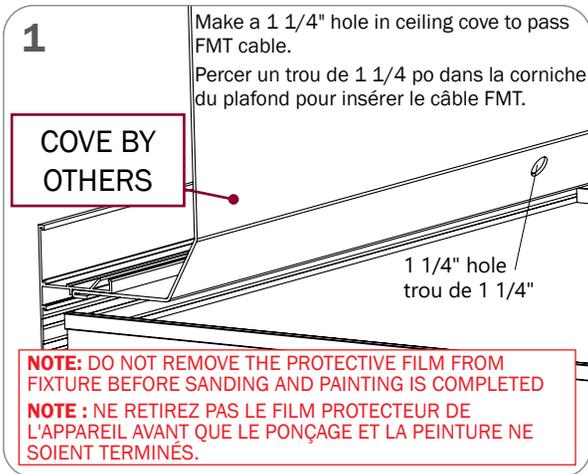


CEILING INSTALLATION INSTRUCTIONS (CL3P CABLE OPTION ON PAGE 2) DIRECTIVES D'INSTALLATION DU PLAFOND (OPTION CÂBLE CL3P À LA PAGE 2)

NOTE: Ensure that the power to the fixture's circuit is turned off.

NOTE: Vous assurez que l'alimentation du circuit du luminaire est coupée.


CLP3 CABLE OPTION - FIRST COVE ONLY OPTION CÂBLE CLP3 - PREMIÈRE COVE UNIQUEMENT

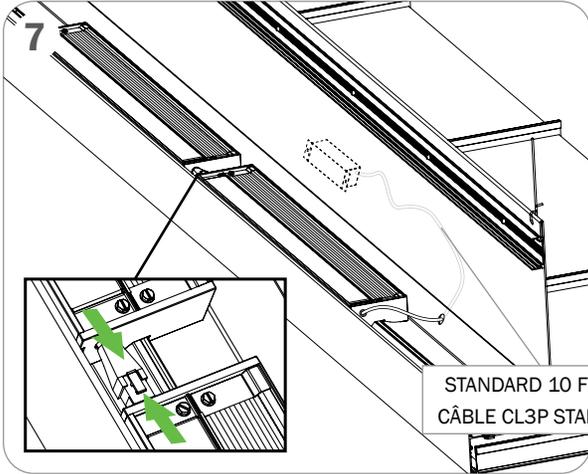

STANDARD 10 FT CL3P CABLE, PROVIDED BY AXIS
CÂBLE CL3P STANDARD DE 10 PI, FOURNI PAR AXIS

ALL THE REST OF COVE LUMINAIRES IN THE PATTERN ARE USING
QUICK CONNECT AXIS SYSTEM



TOUS LES AUTRES LUMINAIRES COVE D'ENFILADE CONTINUE
UTILISENT UN SYSTÈME À CONNEXION RAPIDE PAR AXIS

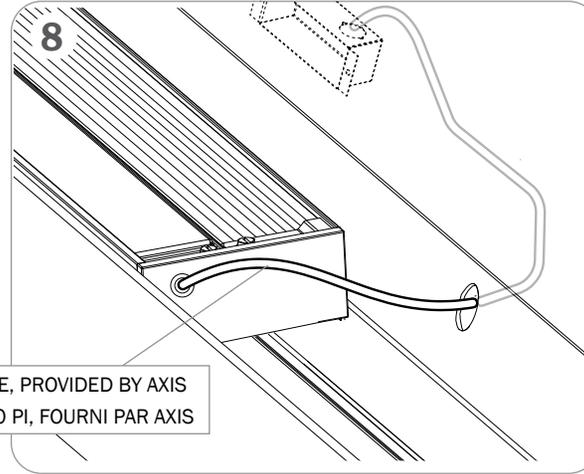

FINAL CONNECTIONS IN ACCORDANCE WITH NATIONAL AND
LOCAL BUILDING CODES (SEE WIRING DIAGRAM)

CONNEXIONS FINALES CONFORMÉMENT AUX CODES DE
BÂTIMENT NATIONAUX ET LOCAUX (VOIR SCHÉMA DE CÂBLAGE)

CL3P Cable Wiring Diagram

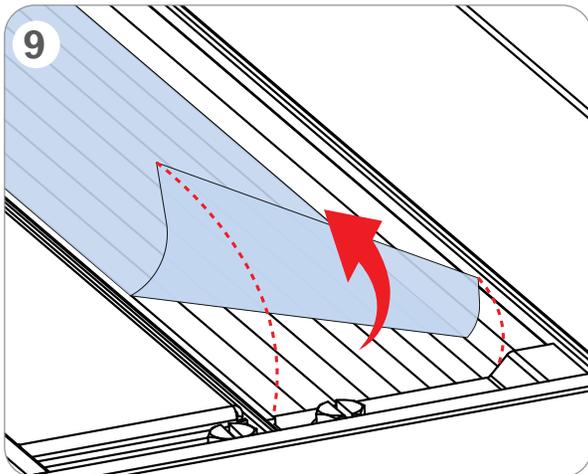

Remove the film from lens only **AFTER** sanding and
painting is completed
Retirez le film de la lentille qu'**APRÈS** avoir terminé le
ponçage et la peinture

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons
le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : COVE.CEILING.INST SHEET
REVISION 001 / RÉVISION 001

25 / 07 / 2022



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**