

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE CEILING AND ATTACHED TO THE STRUCTURAL MEMBER INSIDE THE CEILING BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION. **A CREW OF TWO OR MORE IS NEEDED WHEN INSTALLING CURVED SECTIONS.**

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE. LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES AU PLAFOND ET À LA STRUCTURE DANS LE PLAFOND AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION. **POUR L'INSTALLATION DE SECTIONS COURBÉES, UNE ÉQUIPE DE DEUX PERSONNES OU PLUS EST REQUISE.**

1


SCAN ME




See [CEILING MOUNTING GUIDE](#) for all the junction box mounting options.

Voir le [LE GUIDE DE MONTAGE À PLAFOND](#) pour toutes les options de montage de boîtes de jonction.


2

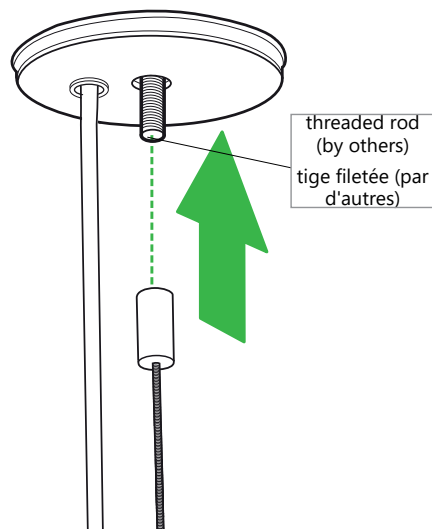


3

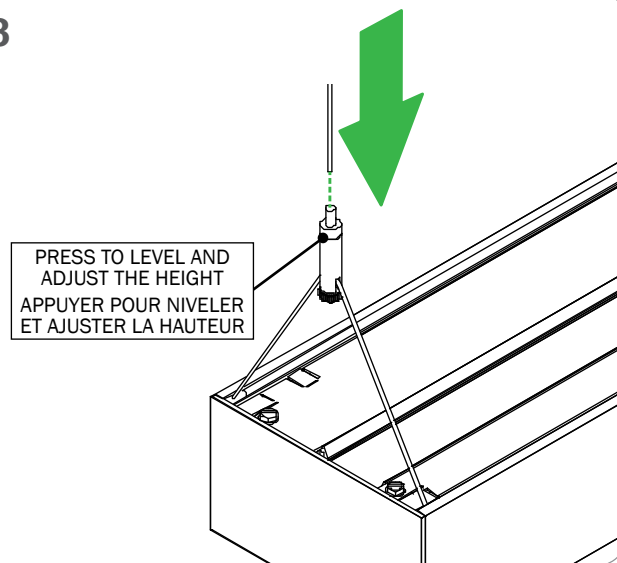


4

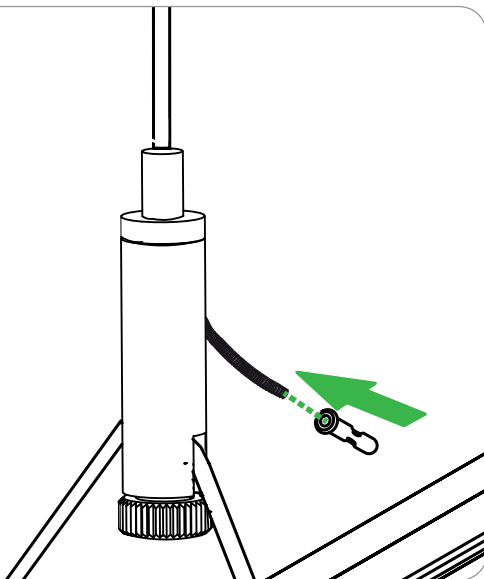

5

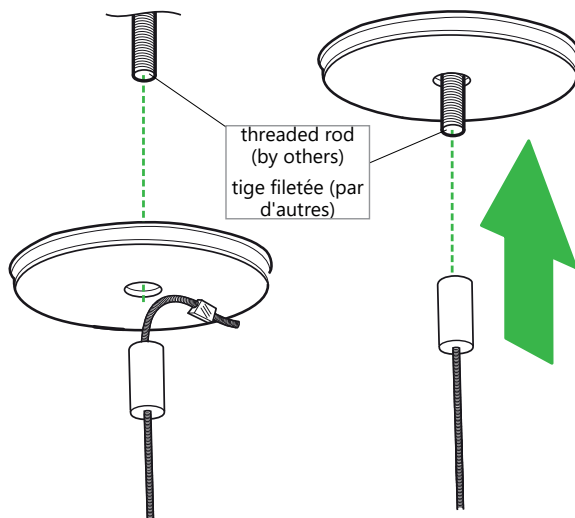

6

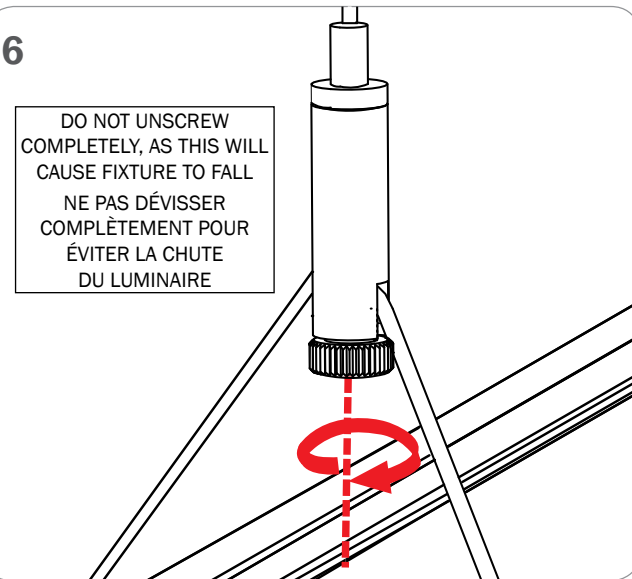

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE: SKETCH PENDANT INST.

REVISION 001 / RÉVISION 001

24 / 03 / 2023








WARNING: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**


AVERTISSEMENT: LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

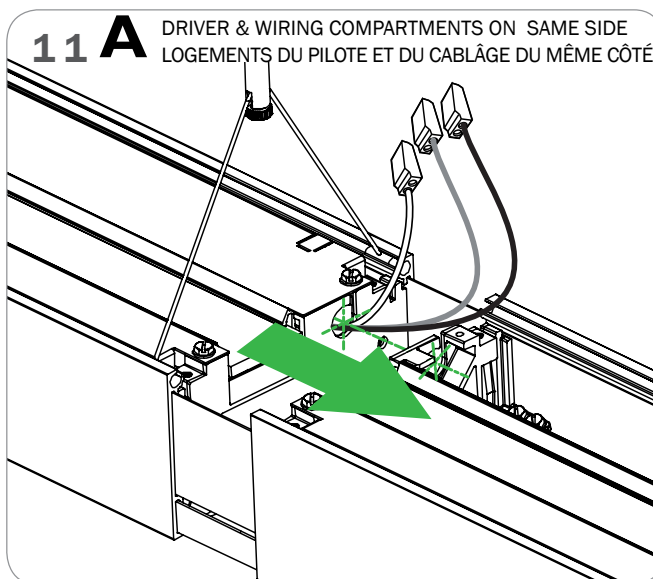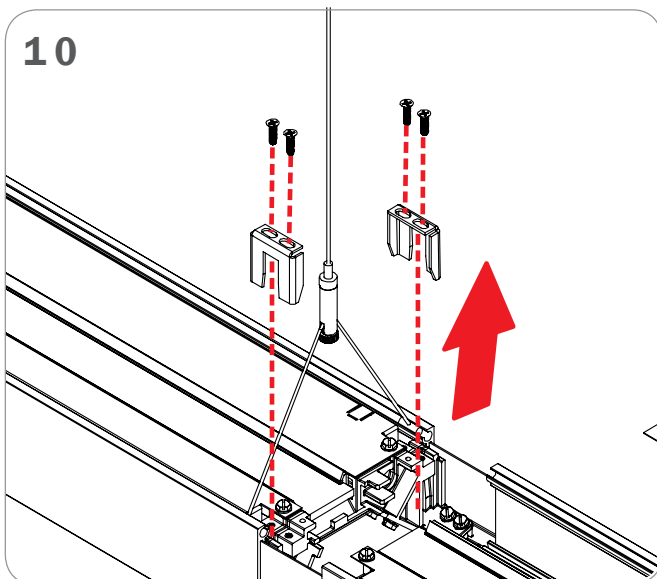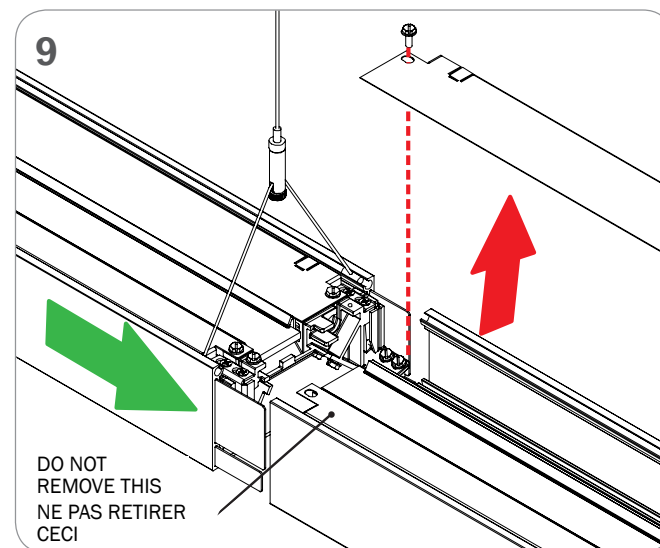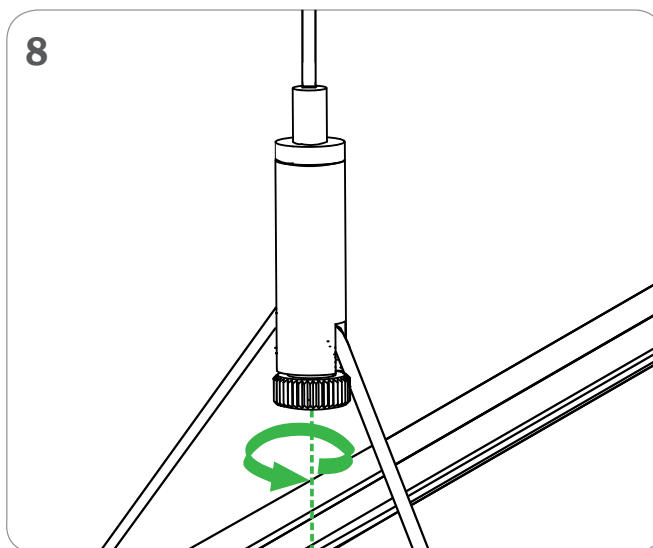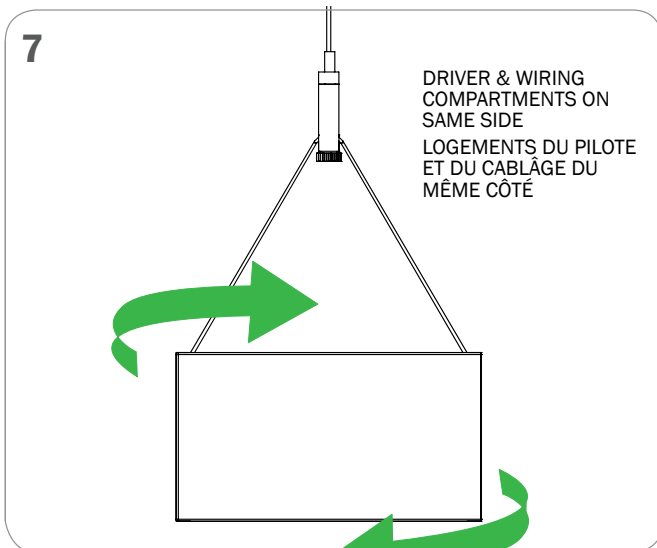

ROUTE ALL WIRES STRAIGHT TO THE WIRING COMPARTMENT
ON THE SECOND FIXTURE
ACHEMINER TOUS LES FILS DIRECTEMENT DANS LE LOGEMENT DE
CÂBLAGE DU SECOND LUMINAIRE

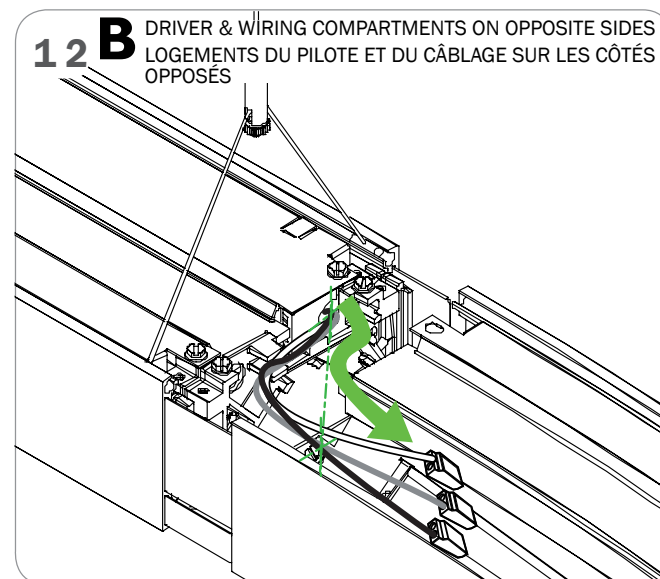

ROUTE ALL WIRES ACROSS AND INTO THE WIRING COMPARTMENT
ON THE SECOND FIXTURE
ACHEMINER TOUS LES FILS VERS ET DANS LE LOGEMENT DU CÂBLAGE
DU SECOND LUMINAIRE

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE: SKETCH PENDANT INST.

REVISION 001 / RÉVISION 001

24 / 03 / 2023









WARNING: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVERTISSEMENT: LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

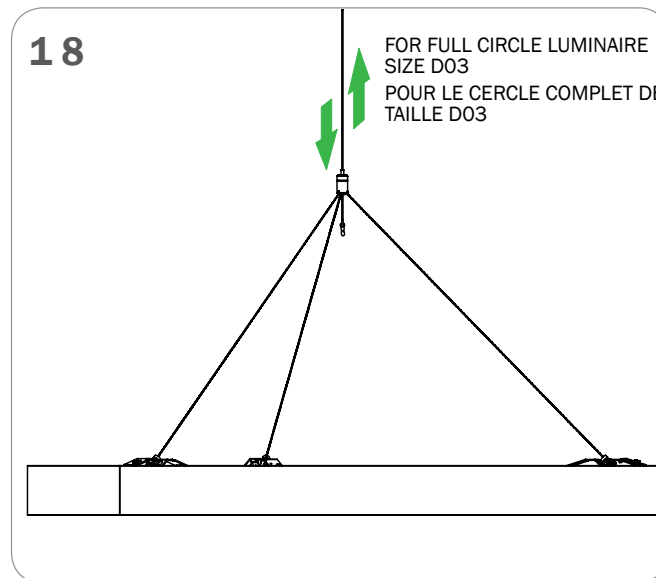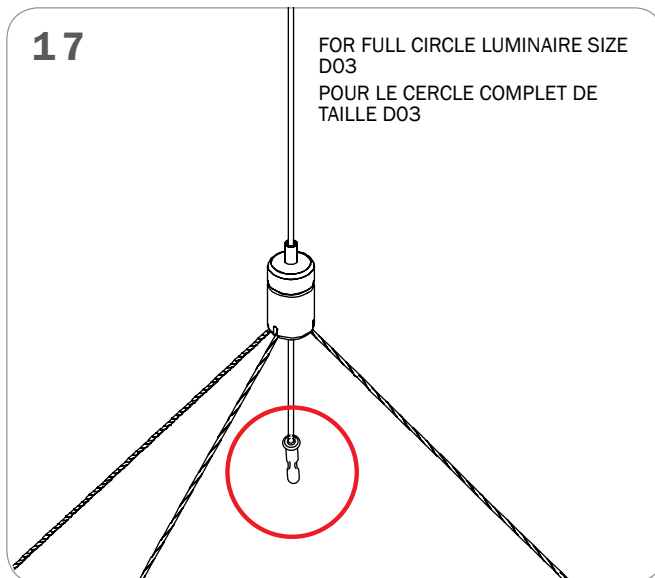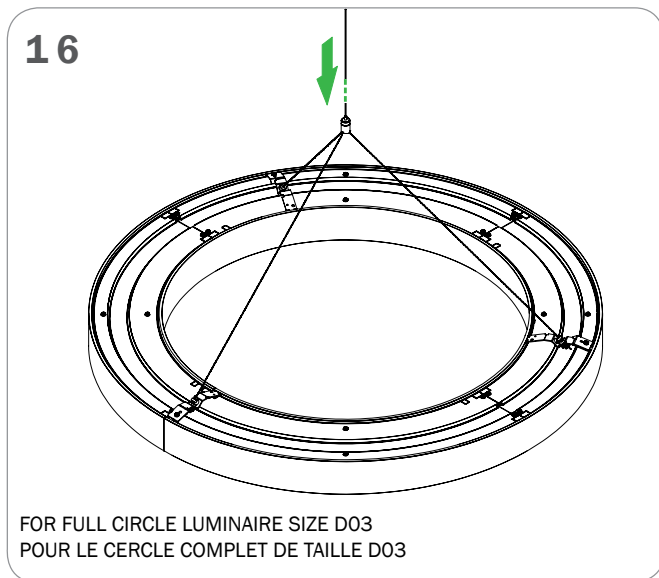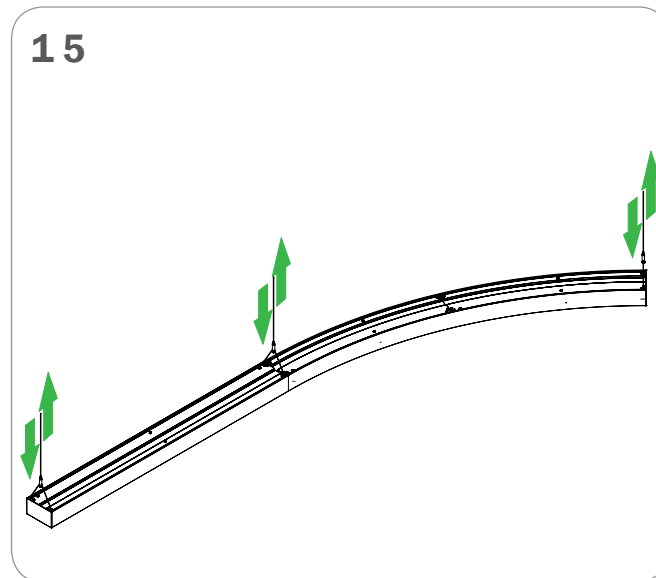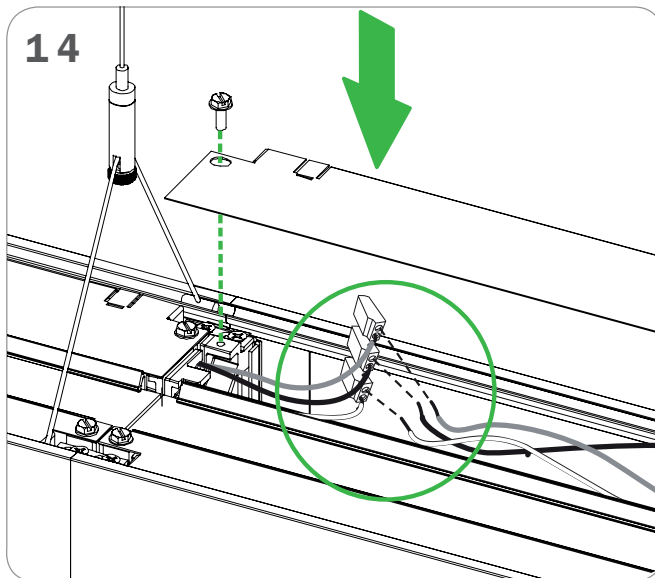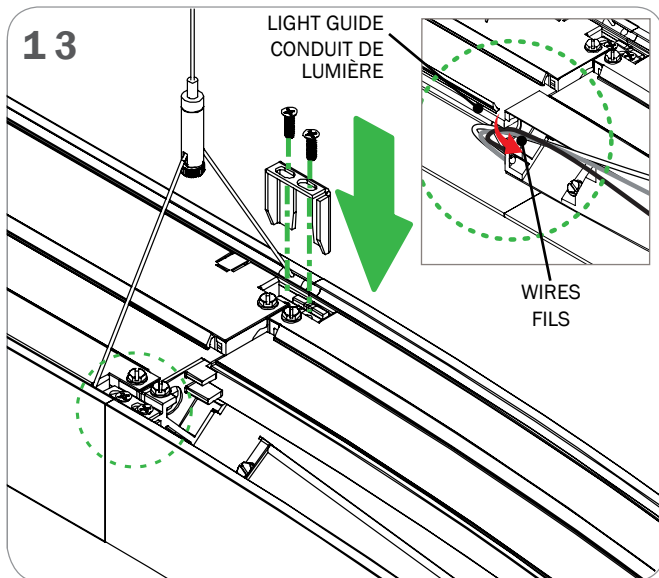

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE: SKETCH PENDANT INST.

REVISION 001 / RÉVISION 001


24 / 03 / 2023



WARNING: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVERTISSEMENT: LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

19

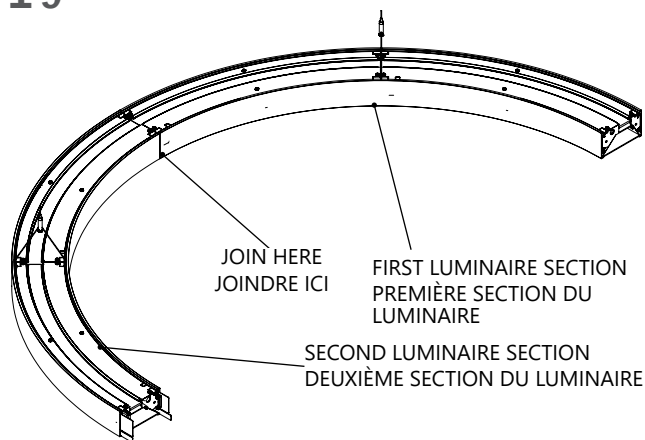


FOR FULL CIRCLE LUMINAIRES SIZES D04 TO D23:
FOLLOW STEPS 9-14 TO SECURELY JOIN FIRST TWO LUMINAIRE SECTIONS ON THE WORKBENCH

POUR LES FORMATS DE LUMINAIRES À CERCLE COMPLET

D04 À D23:

SUIVRE LES ÉTAPES 9 À 14 POUR JOINDRE LES DEUX PREMIÈRES SECTIONS DE LUMINAIRES DE FAÇON SÉCURITAIRE SUR UN ÉTABLI


20

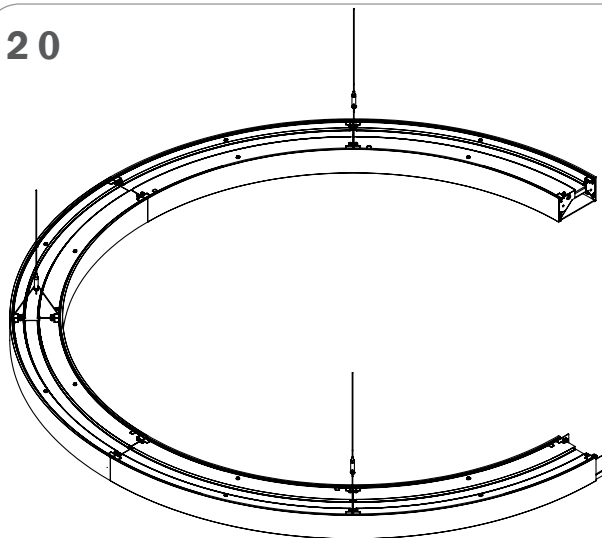

FOLLOW STEPS 1-8 TO SUSPEND STRUCTURE FROM CEILING THEN, WHILE SUPPORTING THE SUSPENDED SECTIONS IN A LEVEL POSITION, PERFORM STEPS 9-15 TO INSTALL THE NEXT LUMINAIRE SECTION

SUIVRE LES ÉTAPES 1 À 8 POUR SUSPENDRE LA STRUCTURE DU PLAFOND PUIS, TOUT EN SUPPORTANT LES SECTIONS SUSPENDUES EN POSITION NIVELÉE, SUIVRE LES ÉTAPES 9 À 15 POUR INSTALLER LA PROCHAINE SECTION DE LUMINAIRE

21

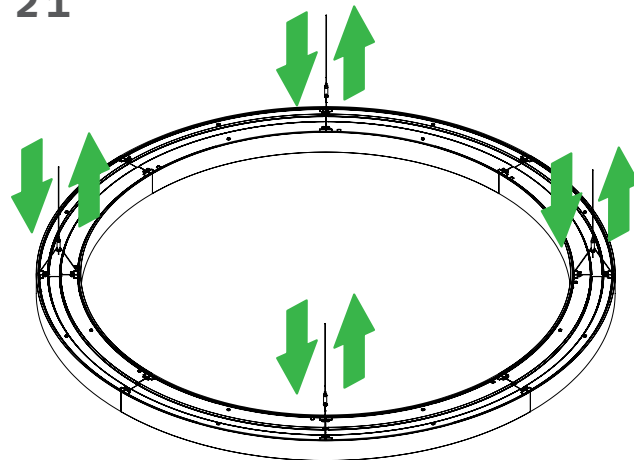

CONTINUE UNTIL CIRCLE IS COMPLETED
LEVEL FIXTURE IF NEEDED

POURSUIVRE JUSQU'À CE QUE LE CERCLE SOIT COMPLET
NIVELER LE LUMINAIRE SI REQUIS