

**NOTE:** THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE CEILING AND ATTACHED TO THE STRUCTURAL MEMBER INSIDE THE CEILING BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.  
A CREW OF TWO OR MORE IS NEEDED WHEN INSTALLING CURVED SECTIONS.

**NOTE:** LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT RATTACHÉES À LA STRUCTURE DANS LE PLAFOND AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.  
POUR L'INSTALLATION DE SECTIONS COURBÉES, UNE ÉQUIPE DE DEUX PERSONNES OU PLUS EST REQUISE.


1

SCAN ME




See [CEILING MOUNTING GUIDE](#) for all the junction box mounting options.  
Voir le [LE GUIDE DE MONTAGE À PLAFOND](#) pour toutes les options de montage de boîtes de jonction.


2

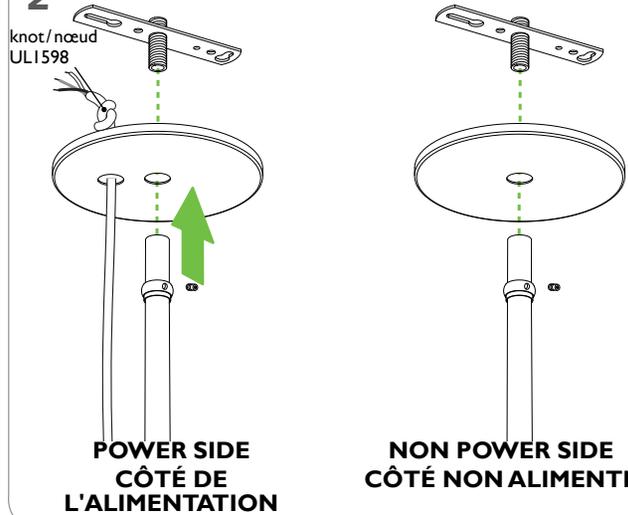


3

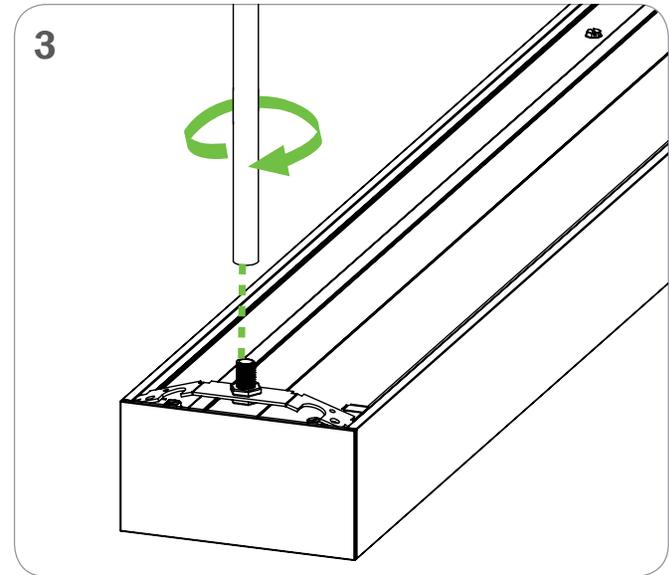


4

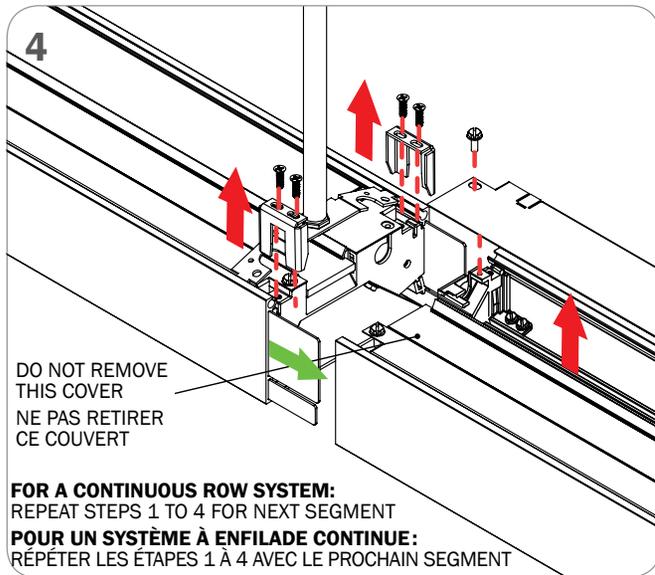

5

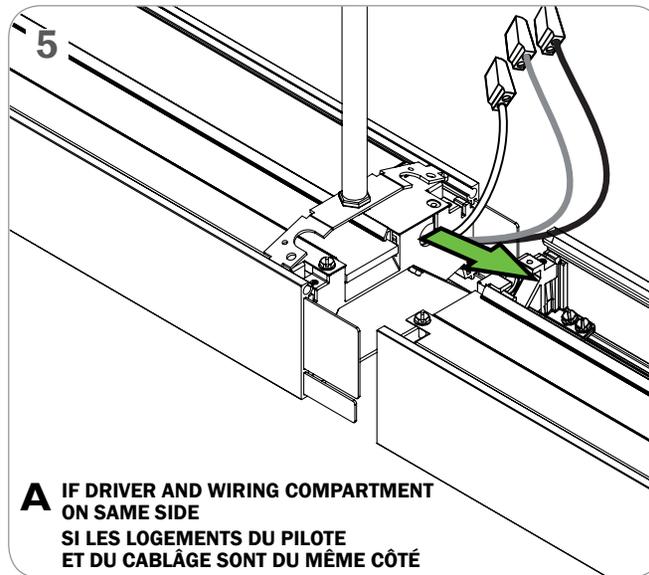

6

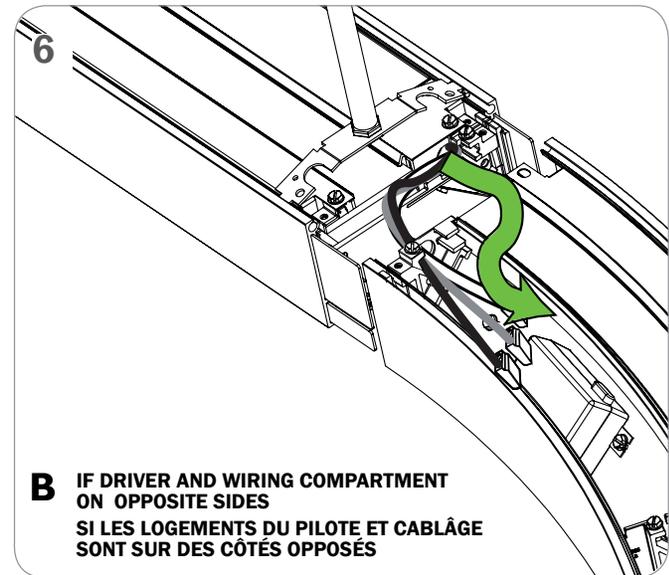

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.  
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : SKETCH PENDANT STEM INST.







REVISION 001 / RÉVISION 001


24 / 03 / 2023




**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

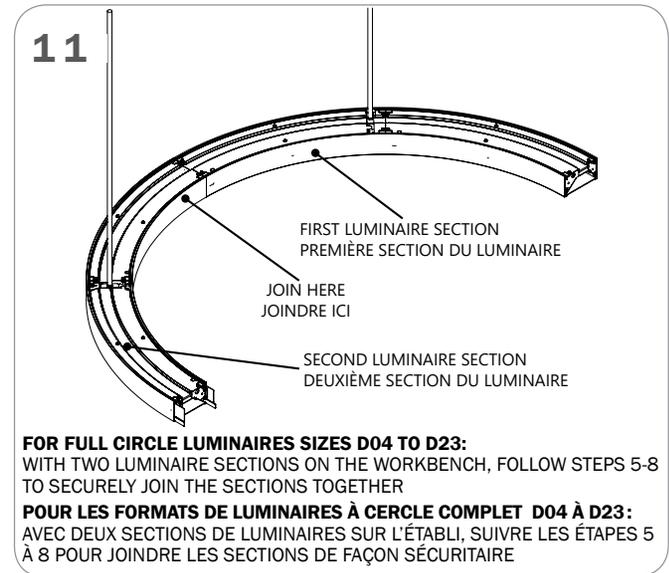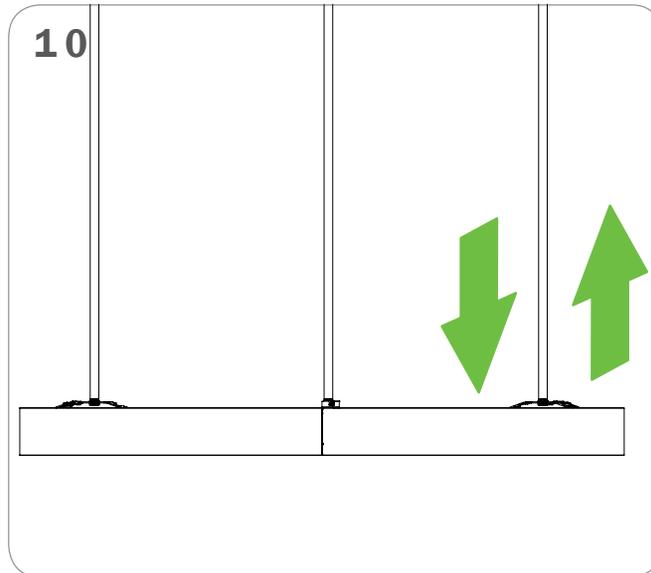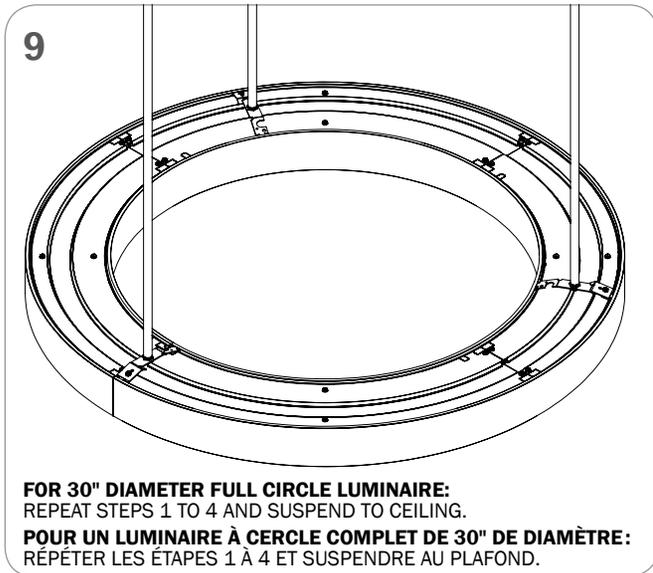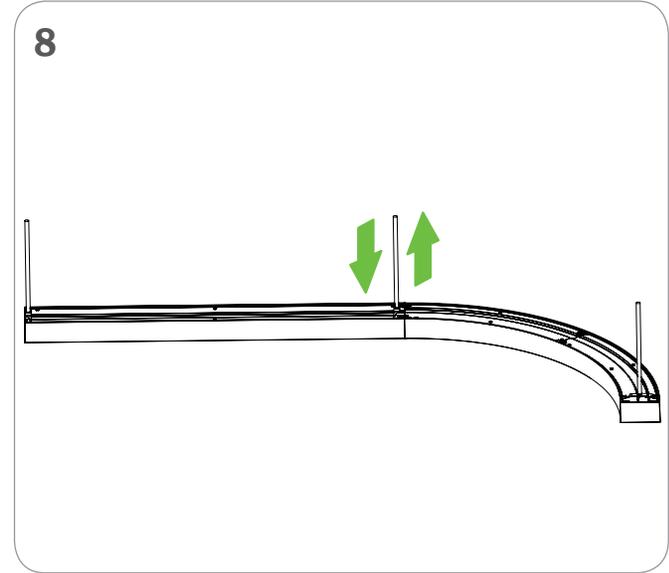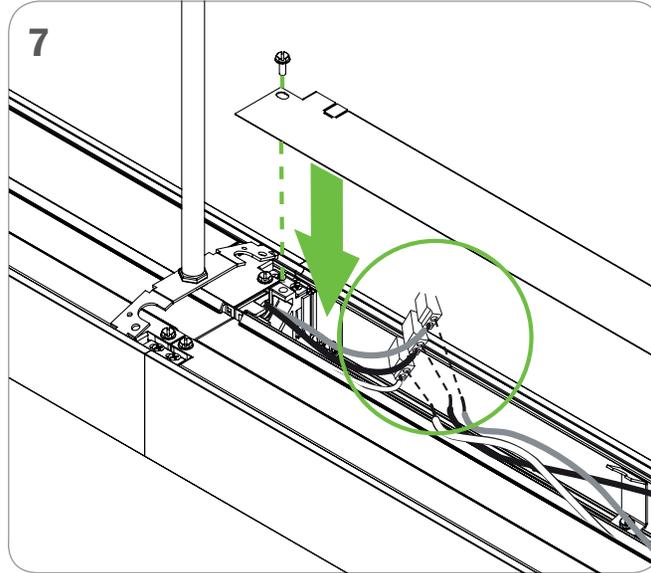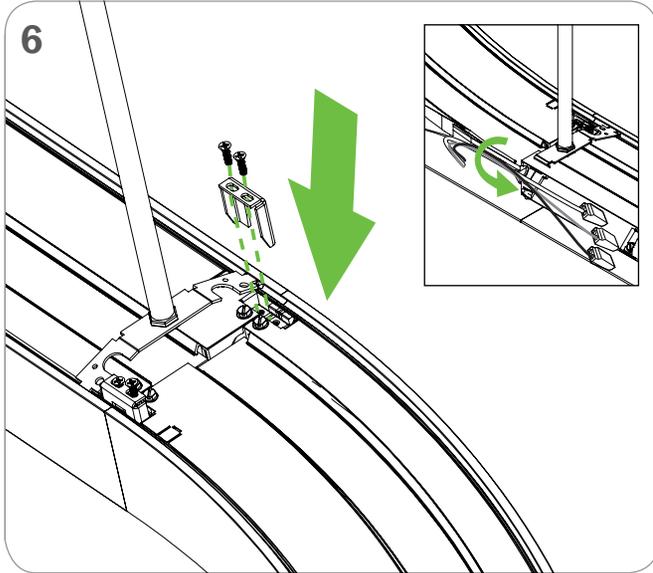

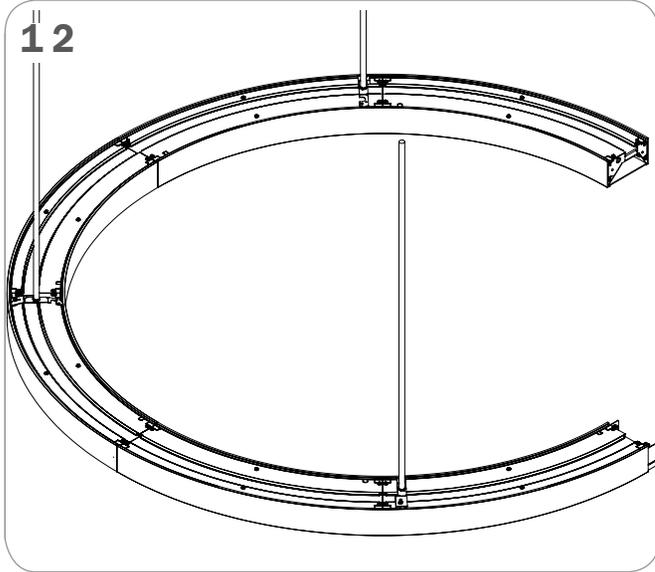

FOLLOW STEPS 1-3 AND SUSPEND FROM CEILING FIRST TWO SECTIONS OF THE CIRCULAR LUMINAIRE  
WHILE SUPPORTING THE SUSPENDED SECTIONS IN A LEVEL POSITION  
FOLLOW STEPS 4-7 TO INSTALL NEXT LUMINAIRE SECTION  
SUIVRE LES ÉTAPES 1 À 3 ET SUSPENDRE LES DEUX PREMIÈRES SECTION DU LUMINAIRE CIRCULAIRE AU PLAFOND  
EN SUPPORTANT LES SECTIONS SUSPENDUES EN POSITION NIVELÉE,  
SUIVRE LES ÉTAPES 4 À 7 POUR INSTALLER LA PROCHAINE SECTION DE LUMINAIRE

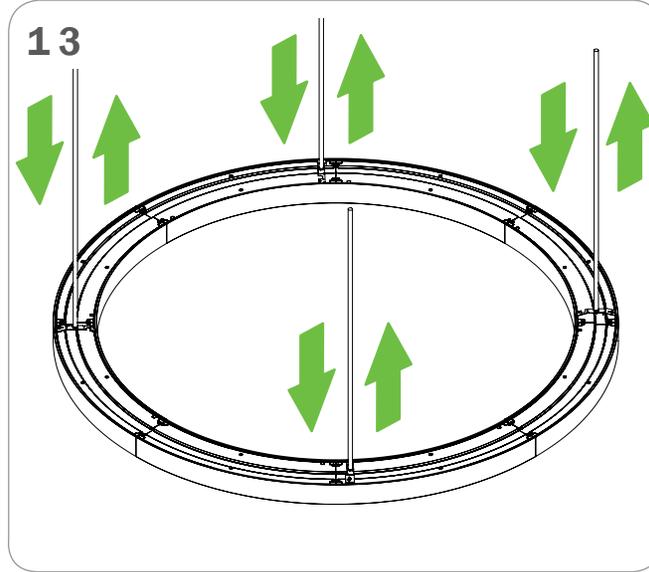

CONTINUE INSTALLING ALL REMAINING SECTIONS UNTIL THE ENTIRE CIRCULAR FORM IS COMPLETE  
LEVEL FIXTURE IF NEEDED  
CONTINUER D'INSTALLER LES AUTRES SECTIONS JUSQU'À CE QUE LE CERCLE SOIT COMPLET  
NIVELER LE LUMINAIRE SI REQUIS

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.  
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : SKETCH PENDANT STEM INST.

REVISION 001 / RÉVISION 001

24 / 03 / 2023



**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**