


## RECESSED T-BAR INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ENCASTRÉ DANS PROFILÉ EN T






**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

**NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

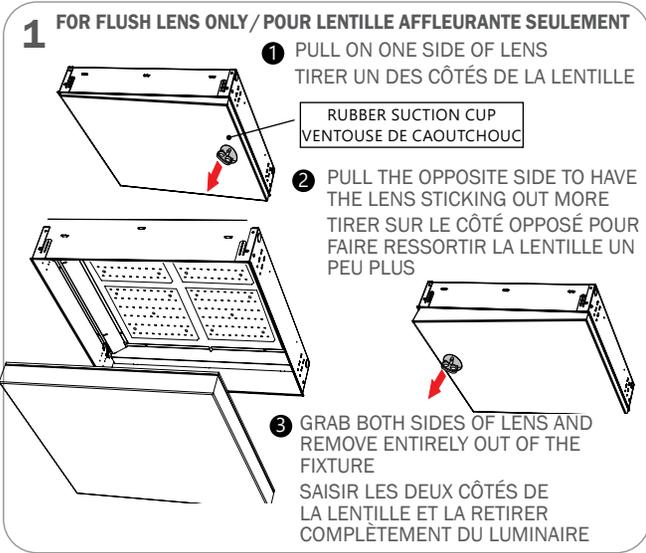

FOR ALL OTHER DROP HEIGHTS, PULL EVENLY ON BOTH SIDES UNTIL LENS IS FREE







POUR TOUTES LES AUTRES HAUTEURS TIRER ÉGALEMENT SUR LES DEUX CÔTÉS JUSQU'À CE QUE LA LENTILLE SE DÉGAGE

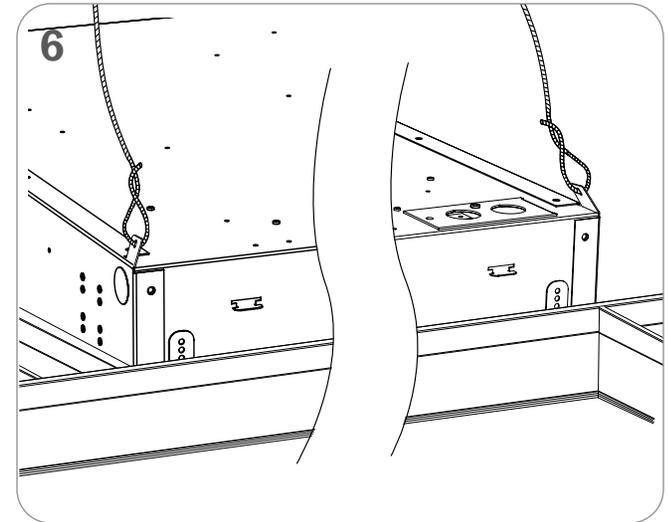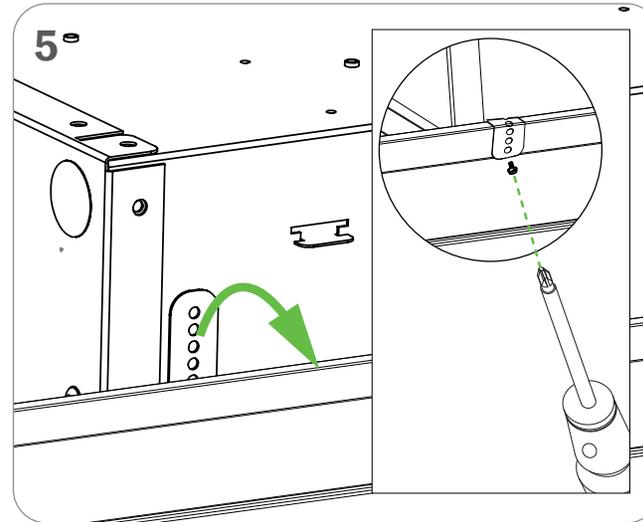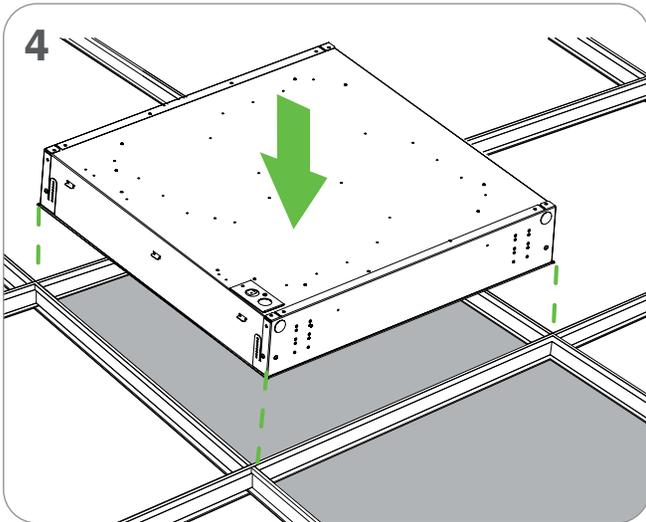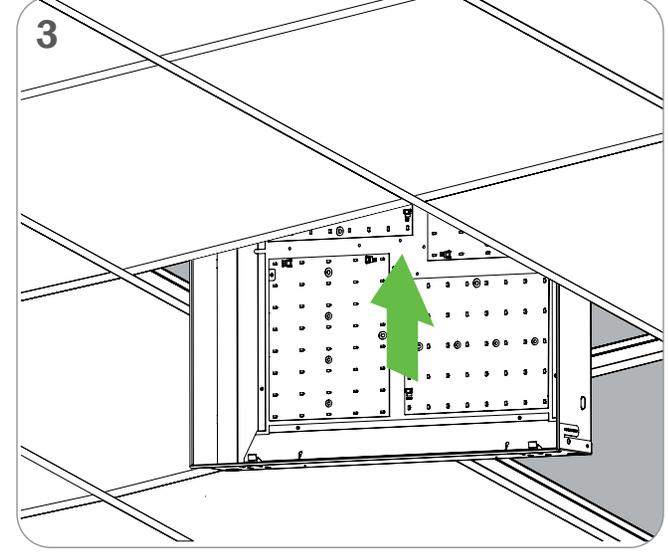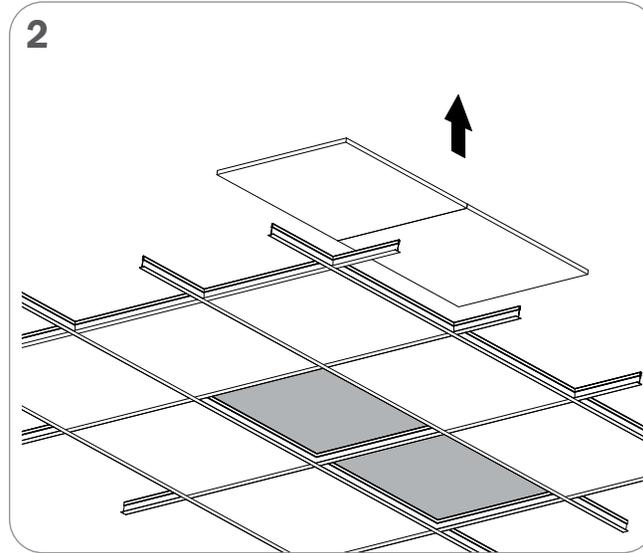

# RECESSED T-BAR INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ENCASTRÉ DANS PROFILÉ EN T

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

**NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

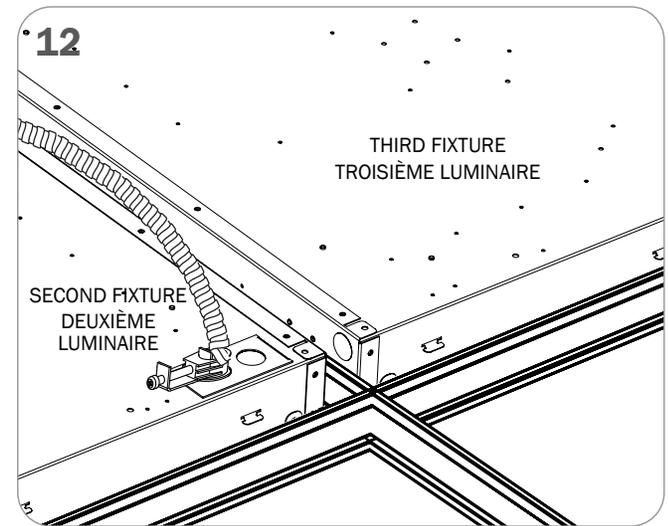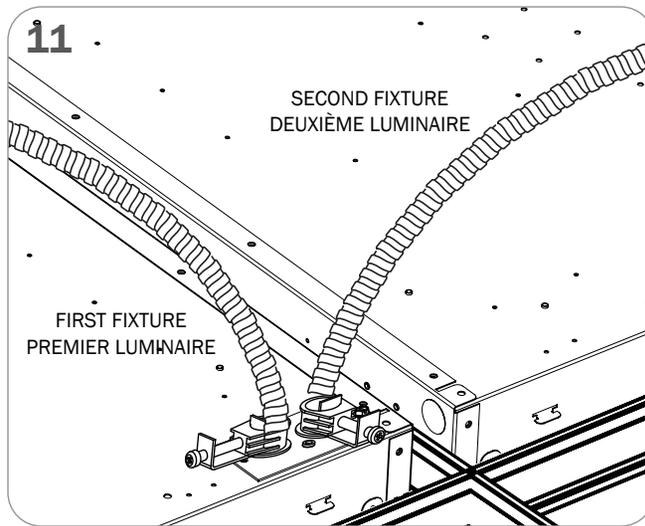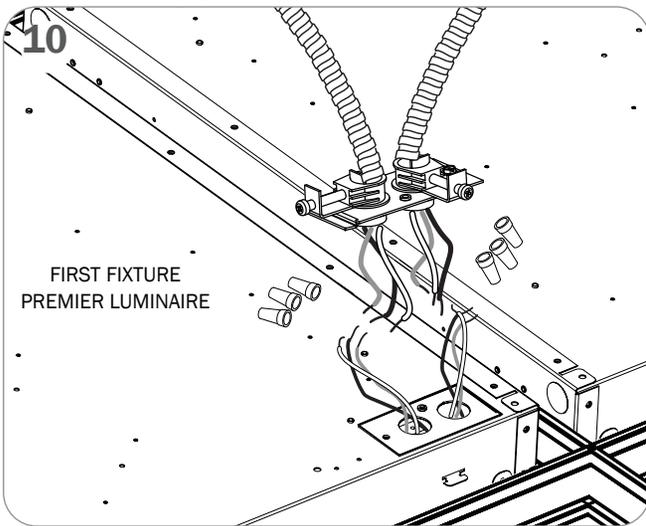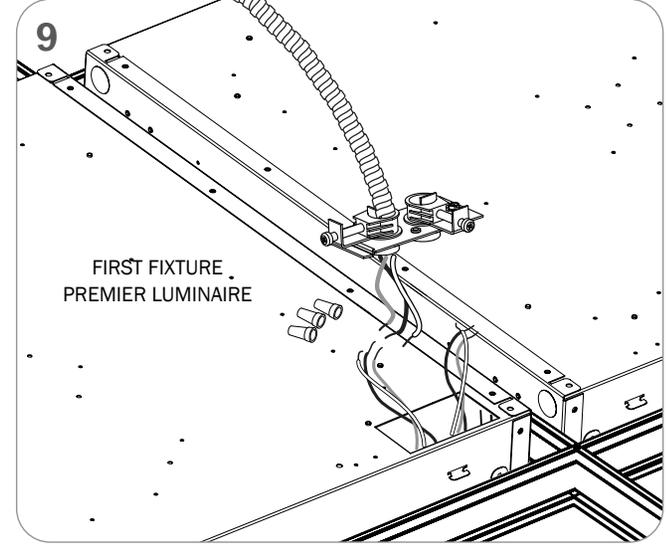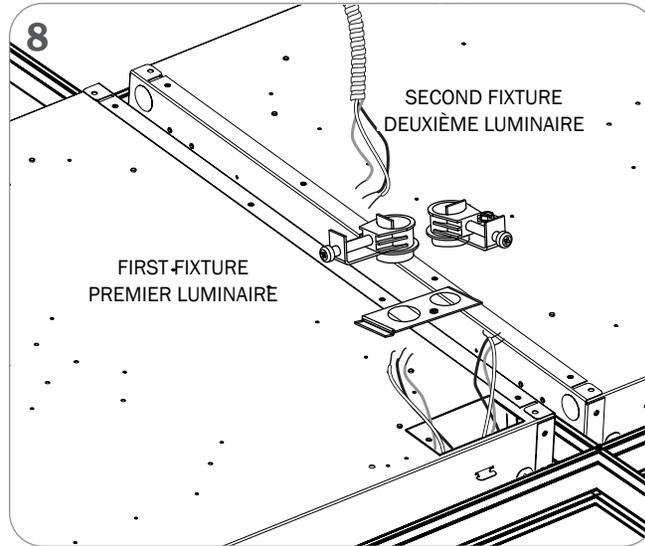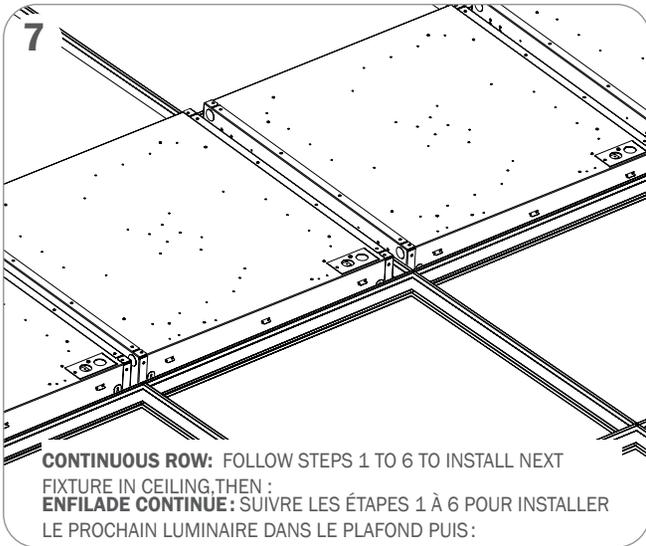

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : SKFLED.T-BAR INSTALLATION.INST  
REVISION 001 / RÉVISION 001 24 / 03 / 2023




**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.


## RECESSED T-BAR INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ENCASTRÉ DANS PROFILÉ EN T

**NOTE:** ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

**NOTE:** VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE.

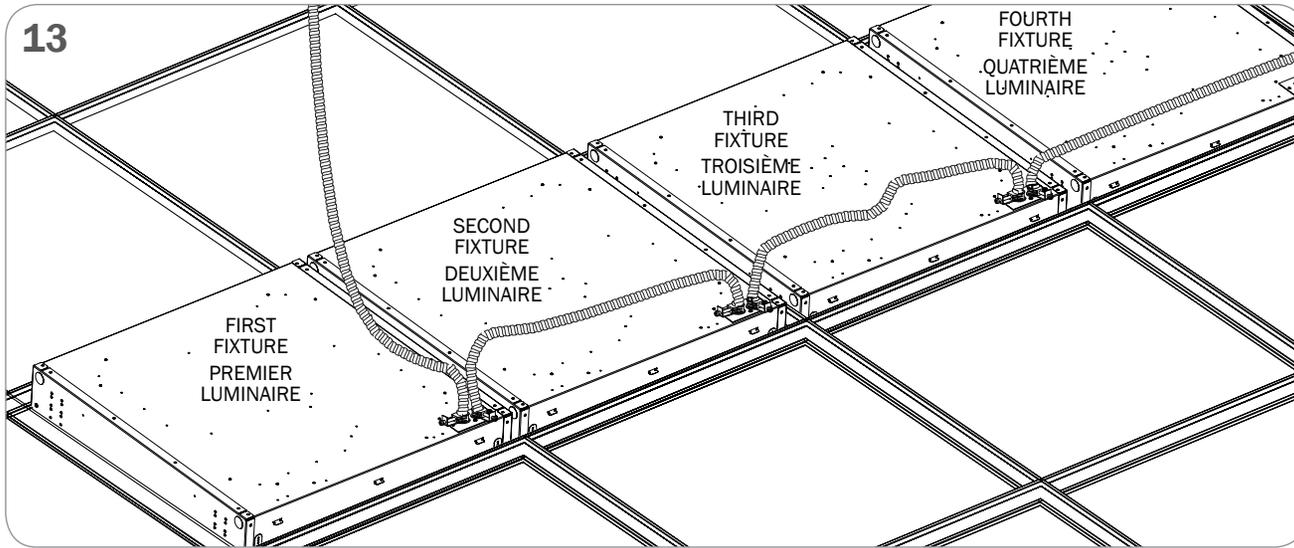

14

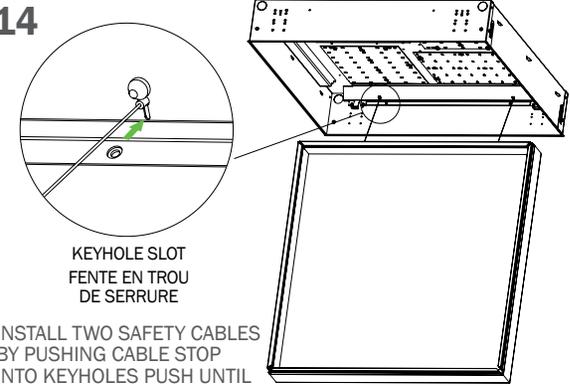


KEYHOLE SLOT  
FENTE EN TROU  
DE SERRURE

INSTALL TWO SAFETY CABLES  
BY PUSHING CABLE STOP  
INTO KEYHOLES PUSH UNTIL  
RUBBER FLAP OPENS AND  
CABLE IS POSITIONED IN SLOT

INSTALLER DEUX CÂBLES DE SÉCURITÉ EN POUSSANT LA BUTÉE  
DE GAINÉ DANS LES FENTES EN TROU DE SERRURE  
POUSSER JUSQU'À CE QUE LA LANGUETTE DE CAOUTCHOUC S'OUVRE  
ET QUE LE CÂBLE SE POSITIONNE DANS LA FENTE


15

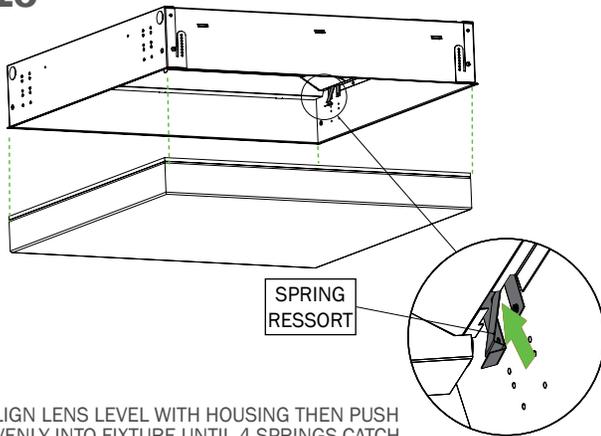

SPRING  
RESSORT

ALIGN LENS LEVEL WITH HOUSING THEN PUSH  
EVENLY INTO FIXTURE UNTIL 4 SPRINGS CATCH  
ALIGNER LE NIVEAU DE LA LENTILLE AVEC LE BOÎTIER  
PUIS POUSSER ÉGALEMENT DANS LE LUMINAIRE JUSQU'À  
CE QUE LES 4 RESSORTS S'ENCLANCHENT

16

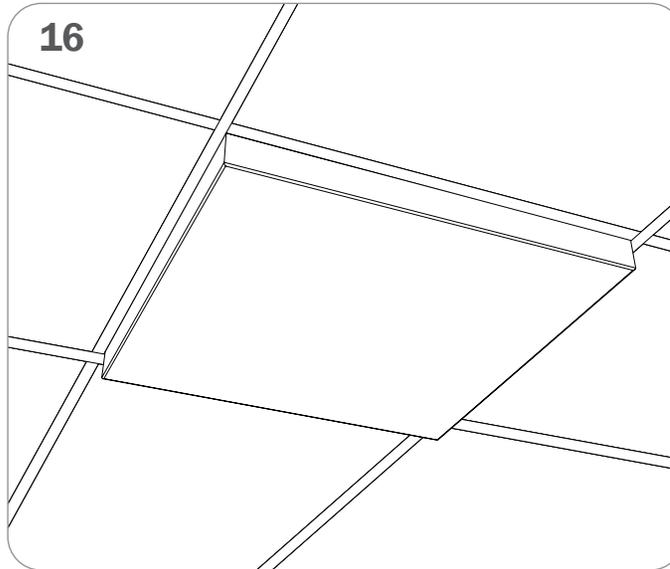

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.  
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons  
le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : SKFLED.T-BAR INSTALLATION.INST  
REVISION 001 / RÉVISION 001 24 / 03 / 2023



**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**