

PENDANT STEM - INSTALLATION INSTRUCTIONS - END FEED

TIGE DE SUSPENSION - DIRECTIVES D'INSTALLATION - ALIMENTATION À L'EXTRÉMITÉ

NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE CEILING AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE THE CEILING BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

NOTE: LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE RATTACHÉES SOLIDEMENT DANS LE PLAFOND AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.


● FIXTURE LENGTHS/LONGUEURS DU LUMINAIRE

WET BEAM DI	FIXTURE LENGTH LONGUEUR DU LUMINAIRE
4 FEET / 4 PI	50 1/4"
8 FEET / 8 PI	100 1/4"
12 FEET / 12 PI	150 1/4"

* for longer fixture lengths please consult shop drawings.

* pour des longueurs de luminaires plus longues veuillez consulter les dessins techniques.

● DIMENSIONS



● DETAIL VIEW/APERÇU DÉTAILLÉ




Top cover / Couvert supérieur




Bottom cover / Couvert inférieur

● SIDE VIEW/VUE LATÉRALE

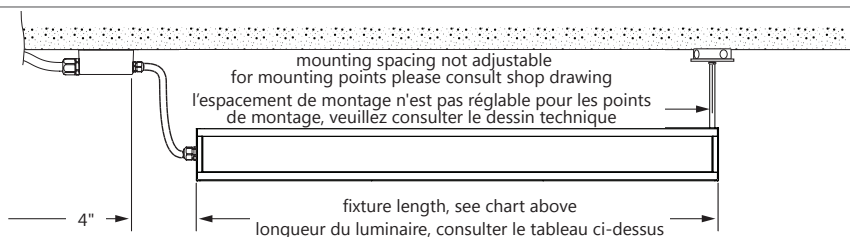


1

3/8" THREADED
STUD
GOUJON 3/8"
FILETÉ

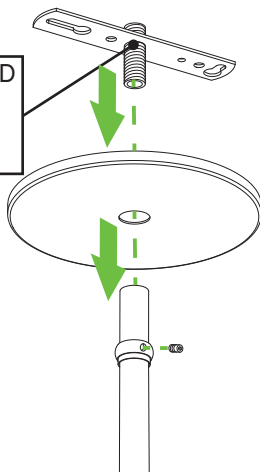


ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF
VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE
EST COUPÉE

2

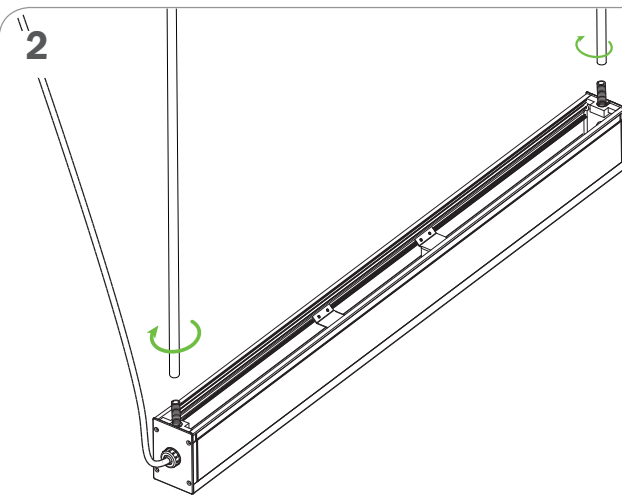

USE TEFLON TAPE ON THE THREADED STUD TO AVOID WATER LEAKS
UTILISER UN RUBAN DE TÉFLON SUR LA SOLIVE FILETÉE POUR
ÉVITER LES FUITES D'EAU

3

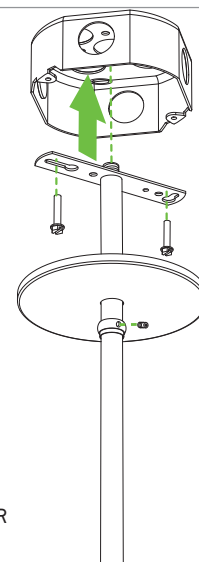

BOTH SIDES NON POWER
LES DEUX CÔTÉS
NON ALIMENTÉS

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons
le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : WBDI.LED.PEND_FEED

REVISION 001 / RÉVISION 001

10 / 04 / 2018









WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**

PENDANT STEM - INSTALLATION INSTRUCTIONS - END FEED

TIGE DE SUSPENSION - DIRECTIVES D'INSTALLATION - ALIMENTATION À L'EXTRÉMITÉ

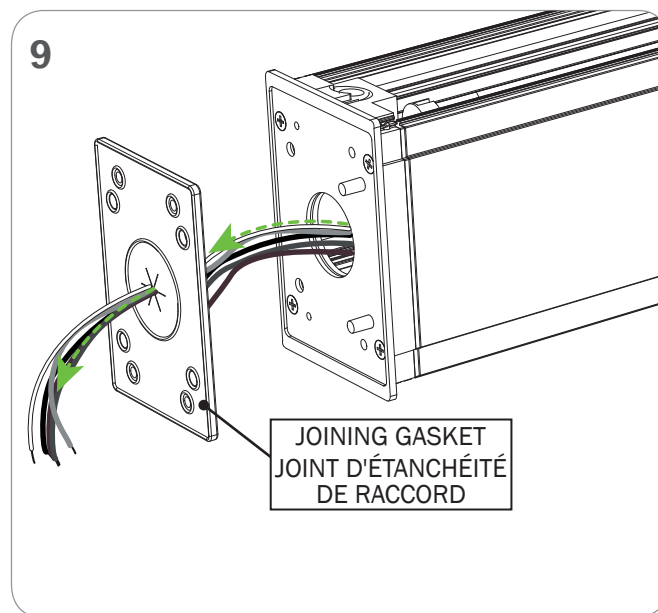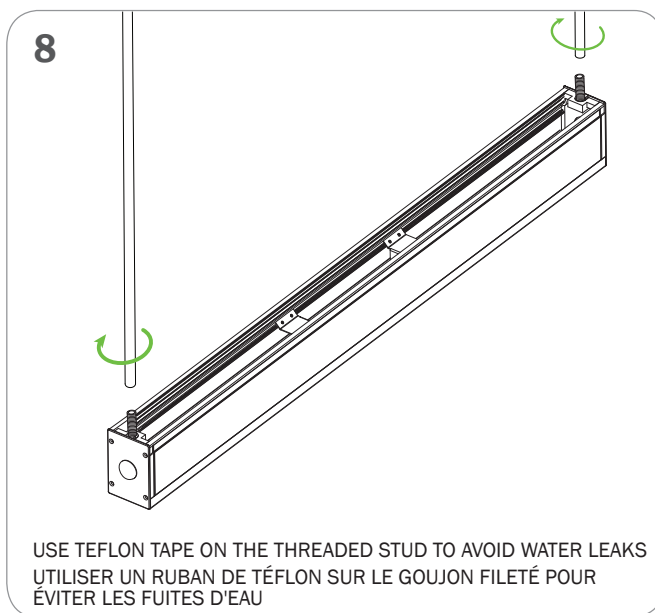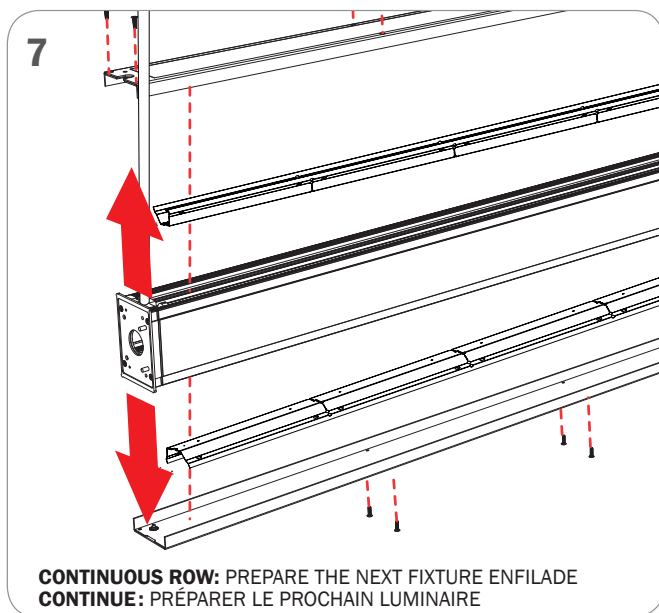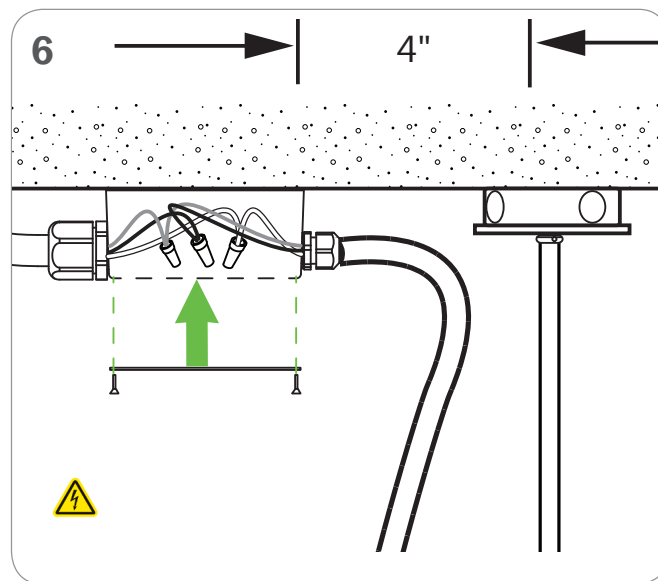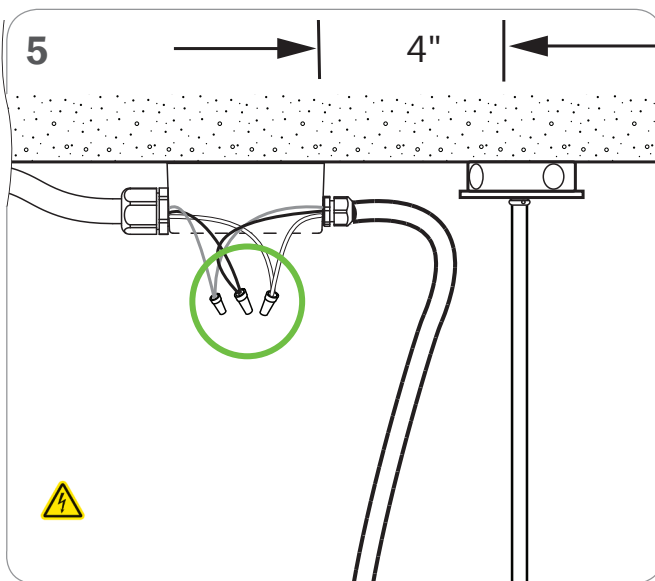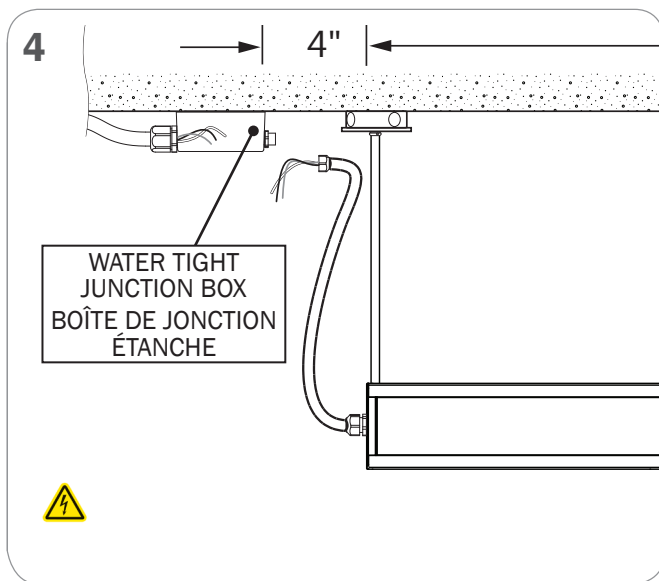

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : WBDI.LED.PEND_FEED

REVISION 001 / RÉVISION 001

10 / 04 / 2018




WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**

PENDANT STEM - INSTALLATION INSTRUCTIONS - END FEED


TIGE DE SUSPENSION - DIRECTIVES D'INSTALLATION - ALIMENTATION À L'EXTRÉMITÉ

10

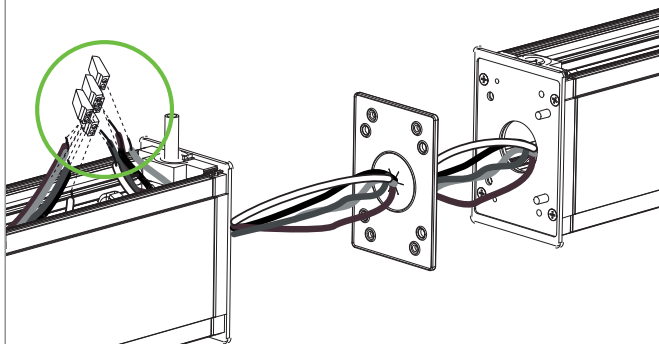


11

VIEW FROM TOP
VUE À PARTIR
DU DESSUS

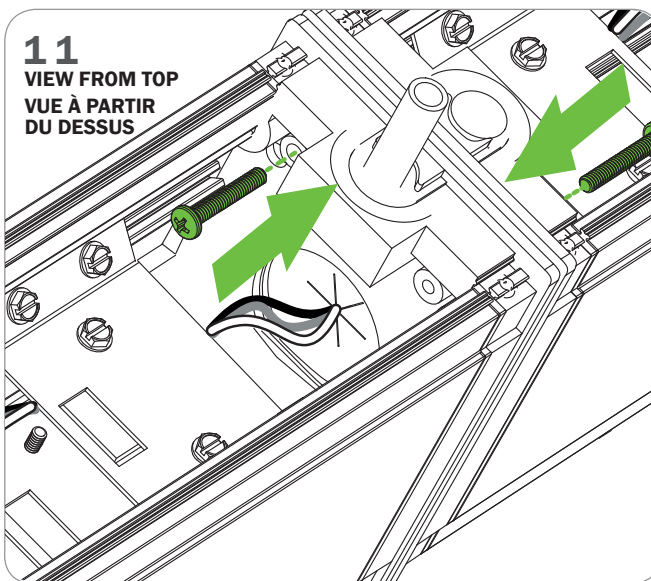


12

VIEW FROM BOTTOM
VUE À PARTIR
DU DESSOUS

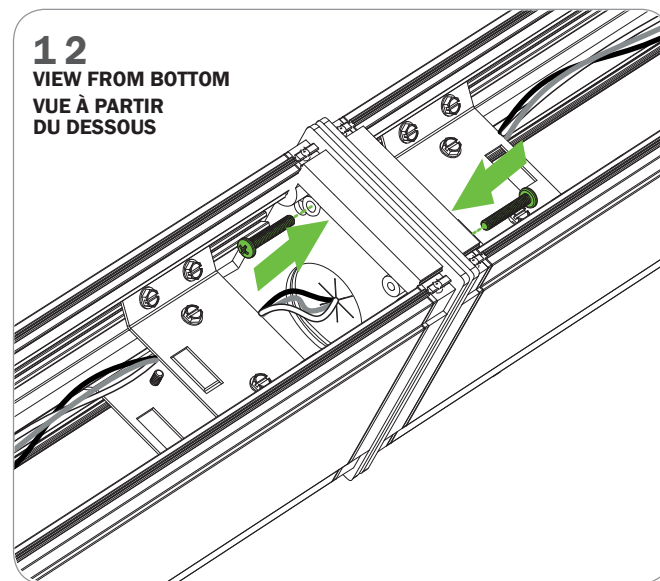

13

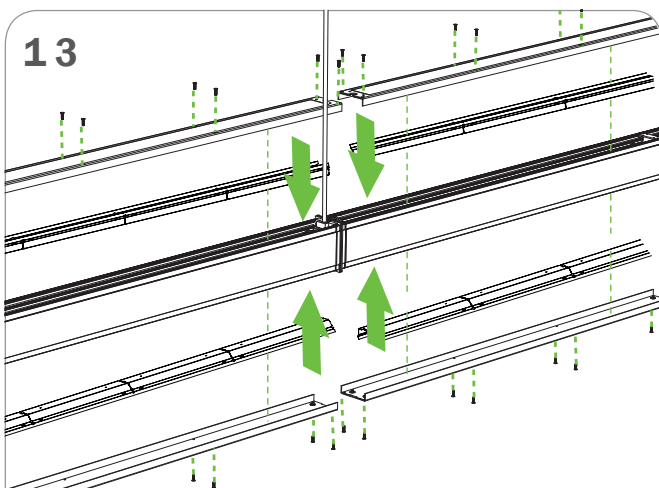

NOTE: BEFORE REPLACING THE TOP COVER BE SURE THAT THE GASKET IS WELL IN PLACE ON THE EXTRUSION

NOTE : AVANT DE REPLACER LE COUVERT SUPÉRIEUR VOUS ASSUREZ QUE LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EST BIEN EN PLACE SUR L'EXTRUSION

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : WBDI.LED.PEND_FEED

REVISION 001 / RÉVISION 001

10 / 04 / 2018



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**