


NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF







NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT DU LUMINAIRE EST COUPÉE

WARNING! PLEASE ENSURE THAT LCB4 BRACKETS ARE INSTALLED 2' FROM ENDS AND EVERY 4' ON-CENTER PRIOR TO LUMINAIRE INSTALLATION.

AVERTISSEMENT! VOUS ASSUREZ QUE LES SUPPORTS LCB4 SONT INSTALLÉS À 2 PI DES EXTRÉMITÉS ET À TOUS LES 4 PI AVANT L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.

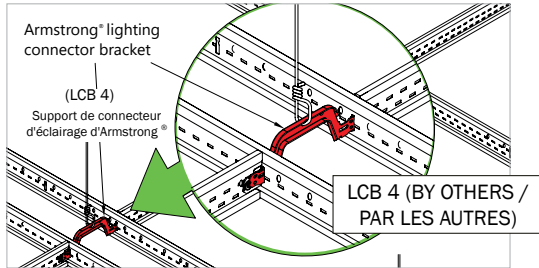

SECTION VIEW / VUE TRANSVERSALE

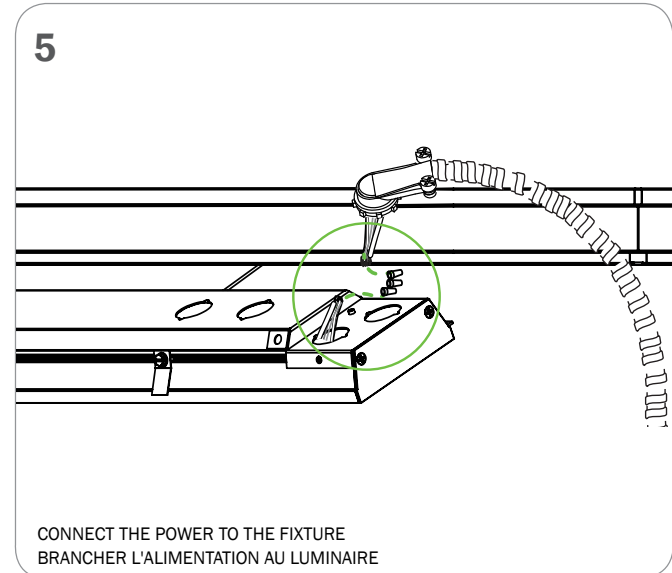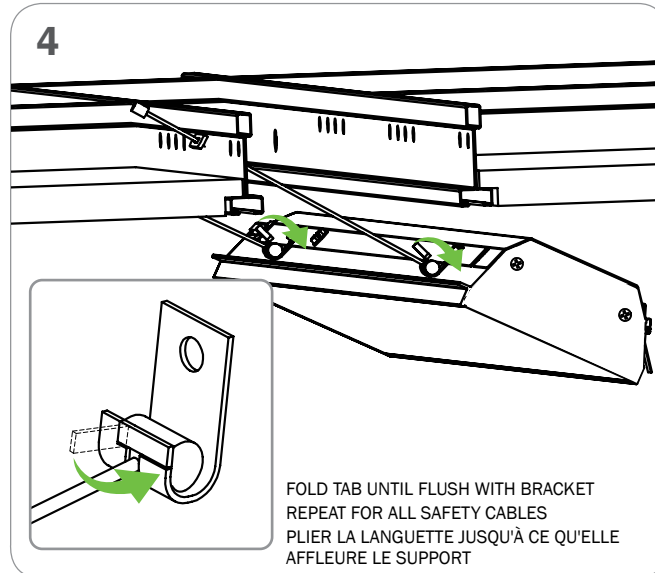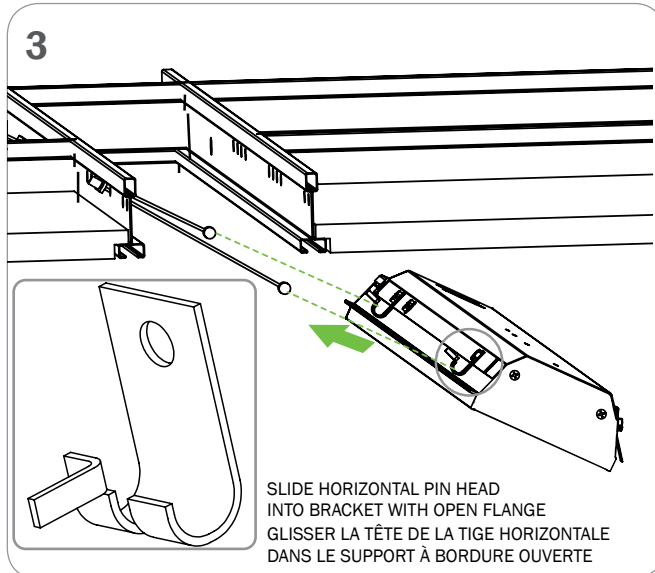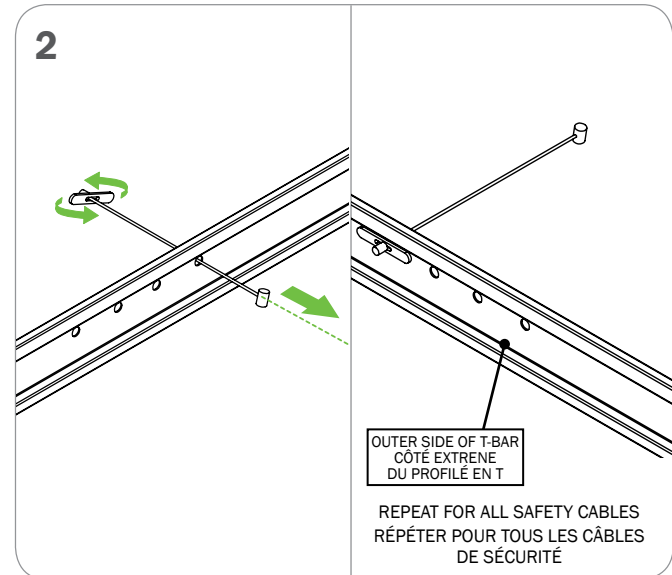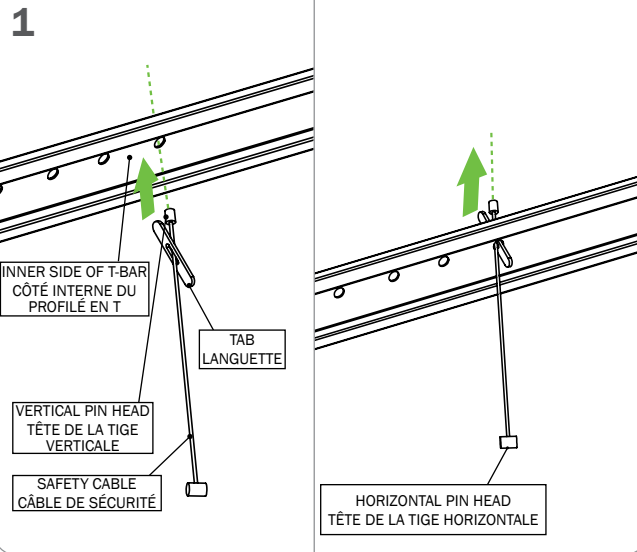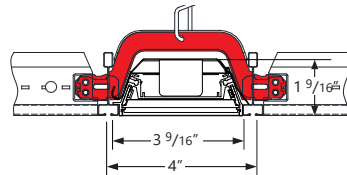

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE: CLICK.CEILING.CP.INST.SHEET

REVISION 001 / RÉVISION 001


22 / 03 / 2023



WARNING: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.


AVERTISSEMENT: LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

6

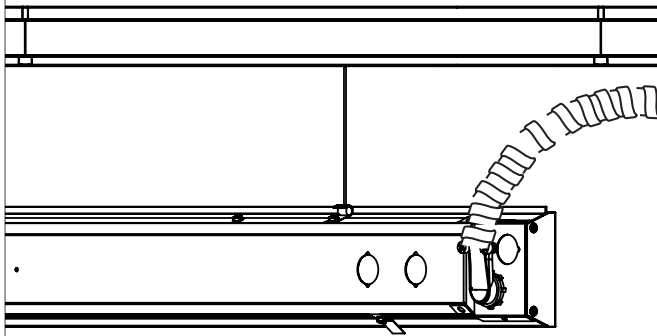


TUCK IN WIRES
RENTRE LES FILS

7

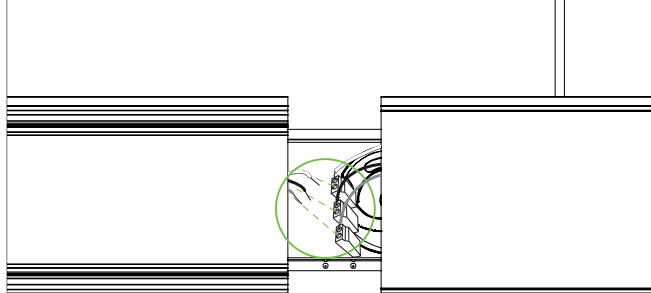


CONTINUOUS ROW INSTALLATION: REPEAT STEPS 1 THROUGH 4 FOR NEXT FIXTURE. MAKE WIRE CONNECTION BETWEEN FIXTURES.
INSTALLATION EN ENFILEADES CONTINUES: RÉPÉTER LES ÉTAPES 1 À 4 POUR LE PROCHAIN LUMINAIRE. EFFECTUER LES CONNEXIONS ENTRE LES LUMINAIRES.

8

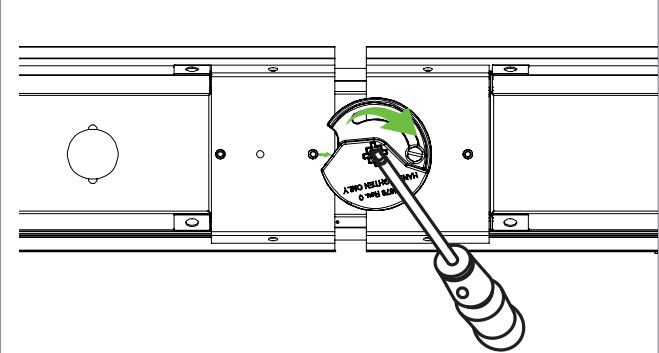


TIGHTEN UNTIL FIXTURES ARE TOGETHER AND SNUG
DO NOT OVERTIGHTEN JOINER ONCE FIXTURES ARE JOINED TOGETHER
SERRER JUSQU'À CE LES LUMINAIRES SE JOignent FERMEMENT
NE PAS SERRER COMPLÈTEMENT LE RACCORD UNE FOIS LES LUMINAIRES RÉUNIS ENSEMBLE

9

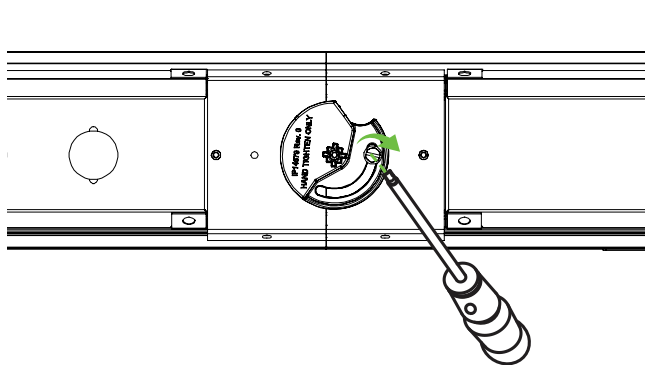


IF EXTRUSIONS DO NOT CLOSE, CHECK TO MAKE SURE THERE ARE NO WIRES PINCHED BETWEEN EXTRUSIONS TIGHTEN SCREW ON THE CIRCULAR JOINER
SI LES EXTRUSIONS NE S'EMBOÎTENT PAS, VOUS ASSUREZ QU'AUCUN FIL N'EST COINÇÉ ENTRE LES EXTRUSIONS

10

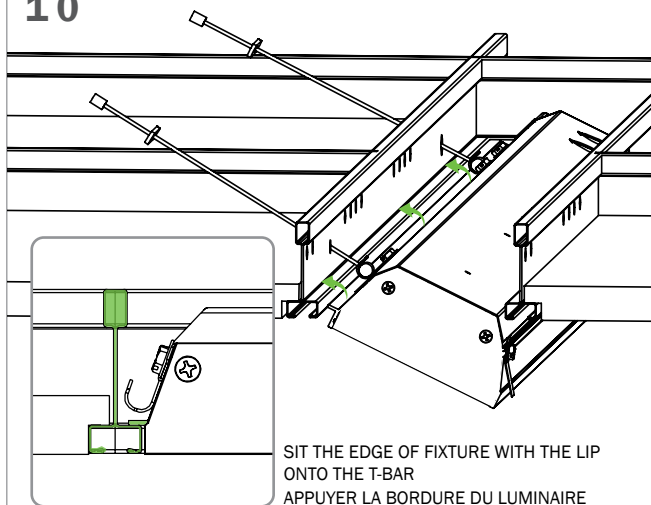


SIT THE EDGE OF FIXTURE WITH THE LIP ONTO THE T-BAR
APPUYER LA BORDURE DU LUMINAIRE SUR LE BORD SUR LE PROFILÉ EN T

11

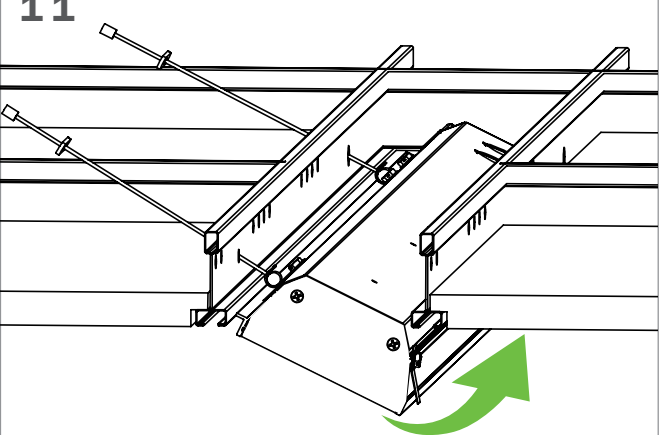


ROTATE FIXTURE UP INTO T-BAR
FAIRE PIVOTER LE LUMINAIRE VERS LE HAUT DANS LE PROFILÉ EN T

12

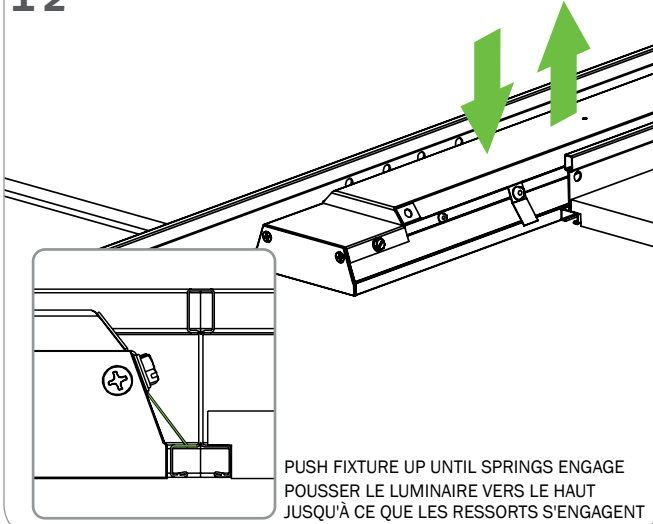


13

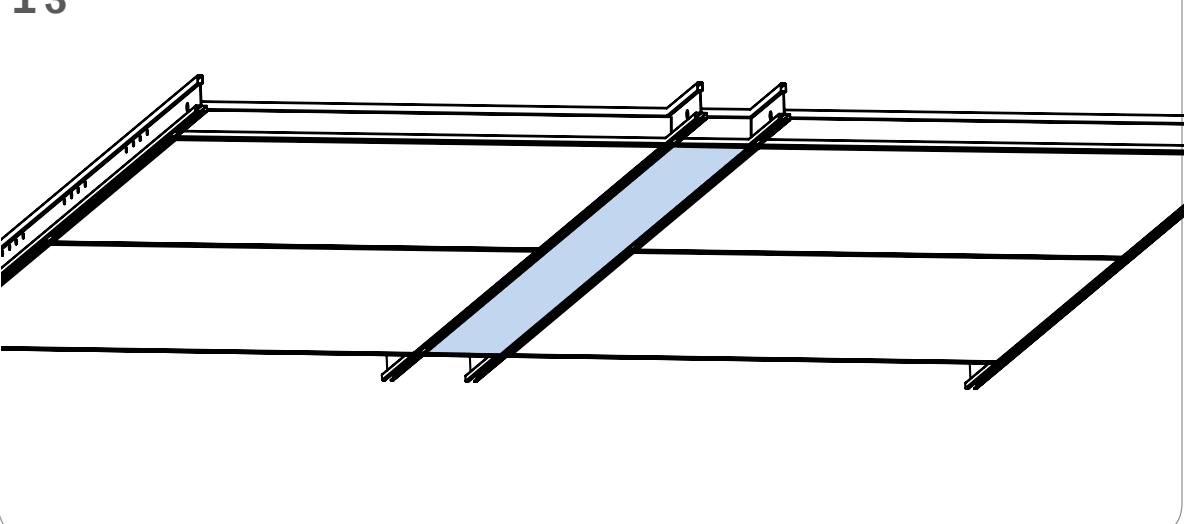


MAINTENANCE / L'ENTRETIEN


1

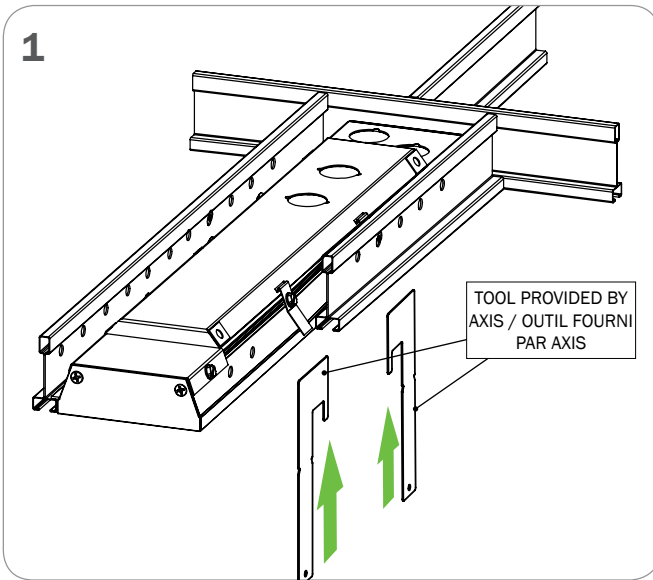

2

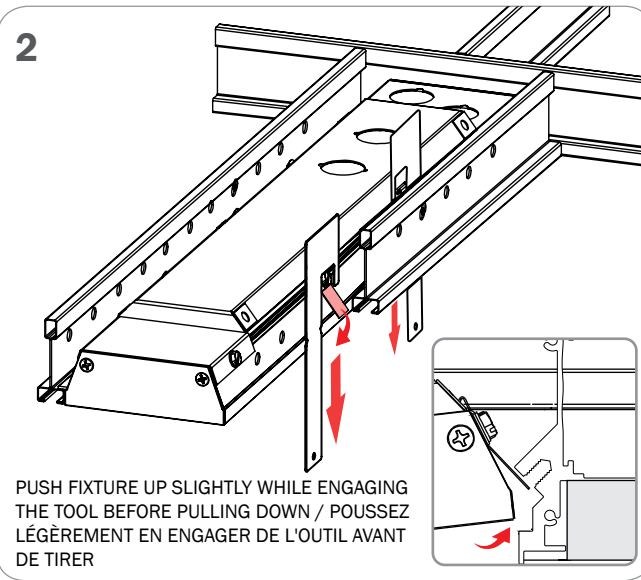

3

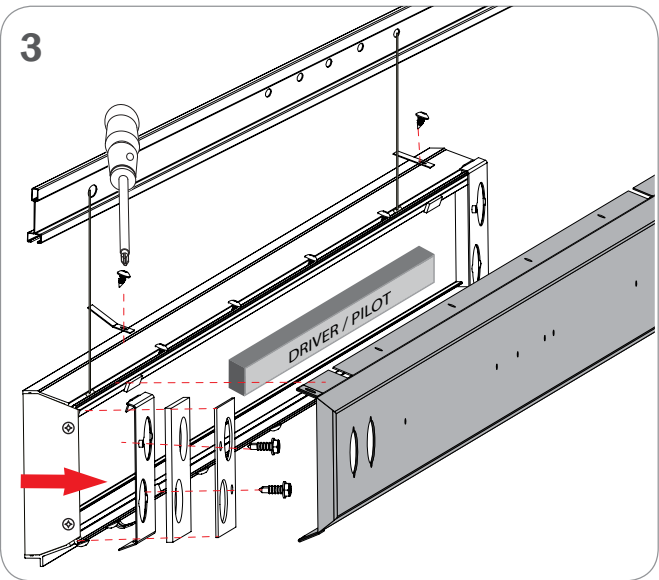

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE: CLICK.CEILING.CP.INST.SHEET

REVISION 001 / RÉVISION 001

22 / 03 / 2023



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**